


SWISSPEARL	Kohde		Sisältö SISÄLLYSLUETTELO	
	Päiväys 04.2025	Tekijä		Työ nro
SIVU	JULKISIVUDETALJIT TERÄSRANKAAN			
1	TARVIKKEET			
2	KIINNIKEJAKO			
3	REUNAETÄISYYDET, PYSTYLEVYTYS			
4	REUNAETÄISYYDET, VAAKALEVYTYS			
5	PYSTYSAUMA, AVOSAUMA			
6	PYSTYSAUMA, RAKENTEELLINEN			
7	VAAKASAUMA, VAAKASAUMALISTA			
8	VAAKASAUMA, VAAKASAUMALISTA TPE			
9	ULKONURKKA, ULKOKULMALISTA			
10	ULKONURKKA, AVOSAUMA			
11	SISÄNURKKA, LISTA			
12	SISÄNURKKA, AVOSAUMA			
13	SOKKELILIITTYMÄ			
14	IKKUNAN ALAREUNA			
15	IKKUNAN YLÄREUNA			
16	IKKUNAN VAAKALEIKKAUS			
17	RÄYSTÄS			
18	UV-MATERIAALIN LIITTYMINEN			
19	PYSTYSAUMA, PYSTYSAUMALISTA			


EI MITTAKAAVASSA

•

Teräs pystyranka 80 mm ja 110 mm
TPE CHR 1,2 mm
max. pituus 3000 mm

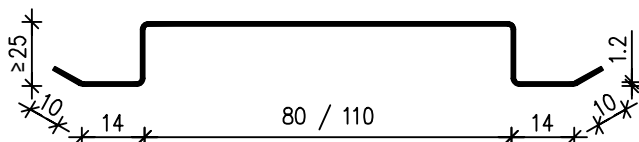

Swisspearl L-vaakasaumalista



Swisspearl teräsrunkaniitti 4 x (18/20 mm) K14



Swisspearl niitin keskitysholkki levyn kiintopisteisiin




Teräsrangan ainevahvuus min. 1,25 mm (S350GD +Z275)
Listat alumiinia/terästä
Levyjen esiporausreikien halkaisija niiteille 9,5 mm.

Rankanauha niittikiinnitykseen




Niittikiinnityksessä levyn ja rangan väliin ohut sileä rankanauha (UV-teippi) tai pinnoitettu teräsranka.


Teräs pystyranka kulma 55/55 mm
TPE CHR 1,2 mm

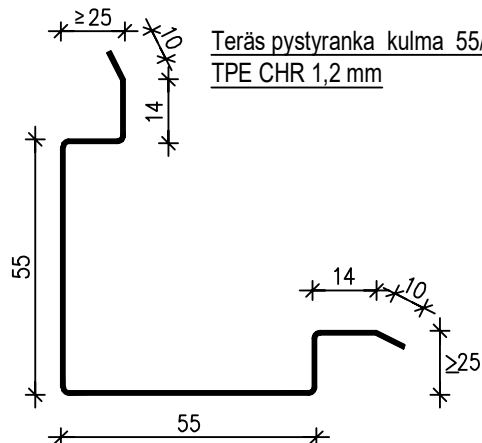


Swisspearl ulkokulmalista



Swisspearl pystysaumalista

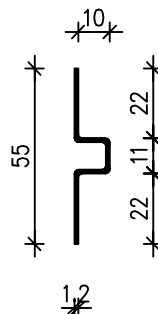

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

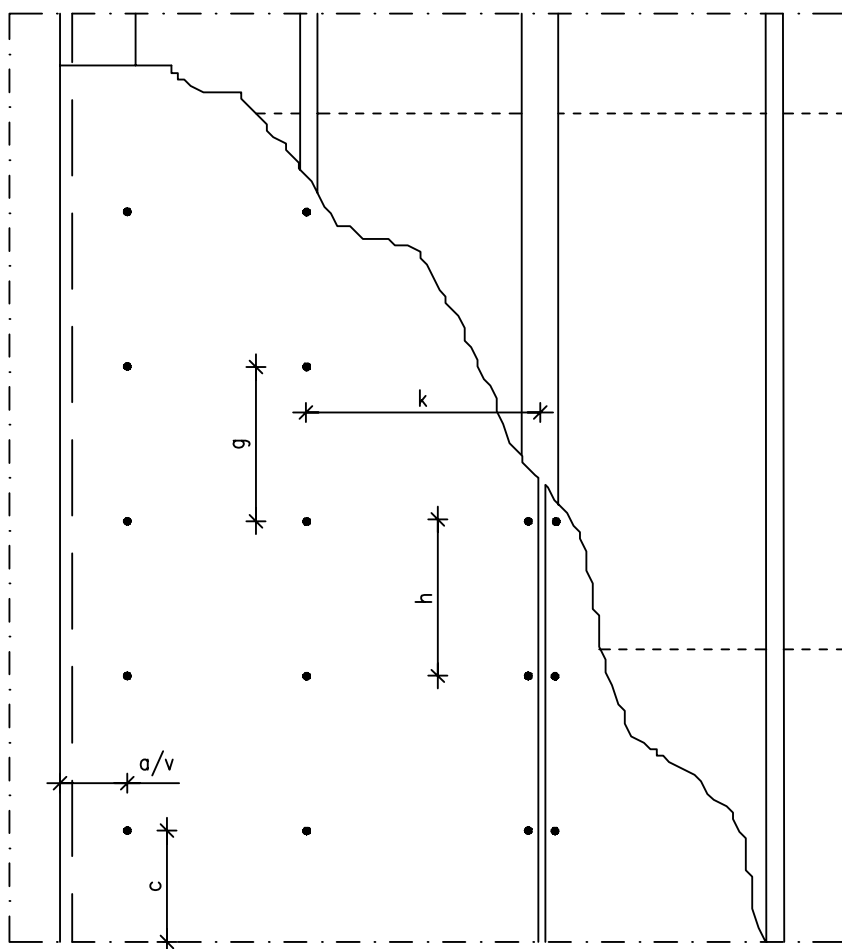

$a \geq 30 \text{ mm}$ (max 100 mm)

$c \geq 80 \text{ mm}$ (max 100 mm)

g ja h :max 600 mm/
tuulikuormamitoituksen mukaisesti

k :max 629 mm/
tuulikuormamitoituksen mukaisesti

HUOM! Teräsranka-asennuksessa aina käytettävä esiporausta.
Levyjen esiporausreiän halkaisija niitille 9,5 mm



HUOM! Kohteen tuulikuormien mitoitus rakennesuunnittelijalta

Levyjen asennuksessa noudatettava asennusohjeita

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

EI MITTAKAAVASSA



3

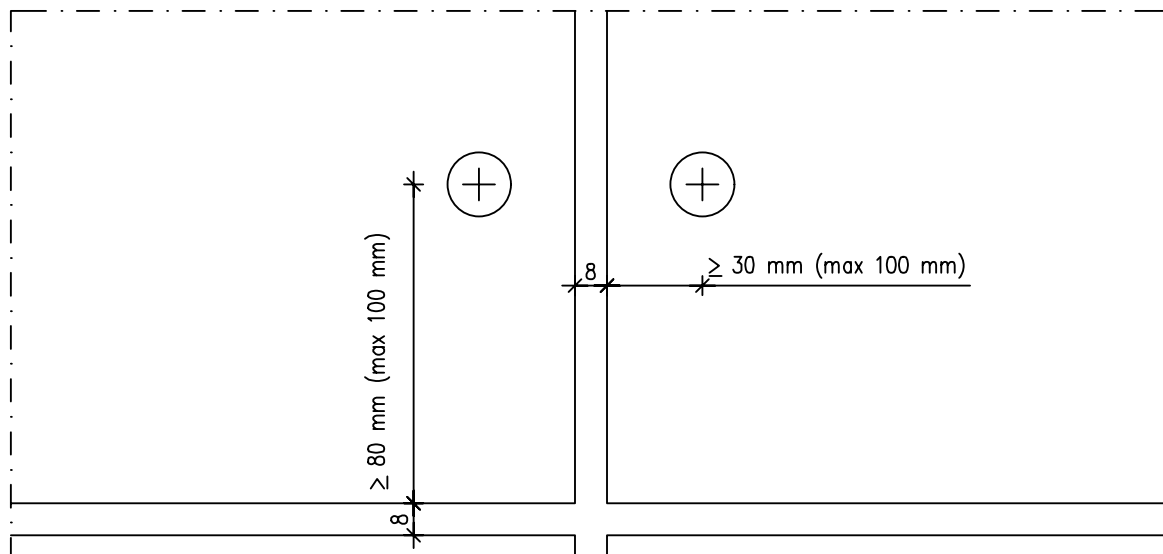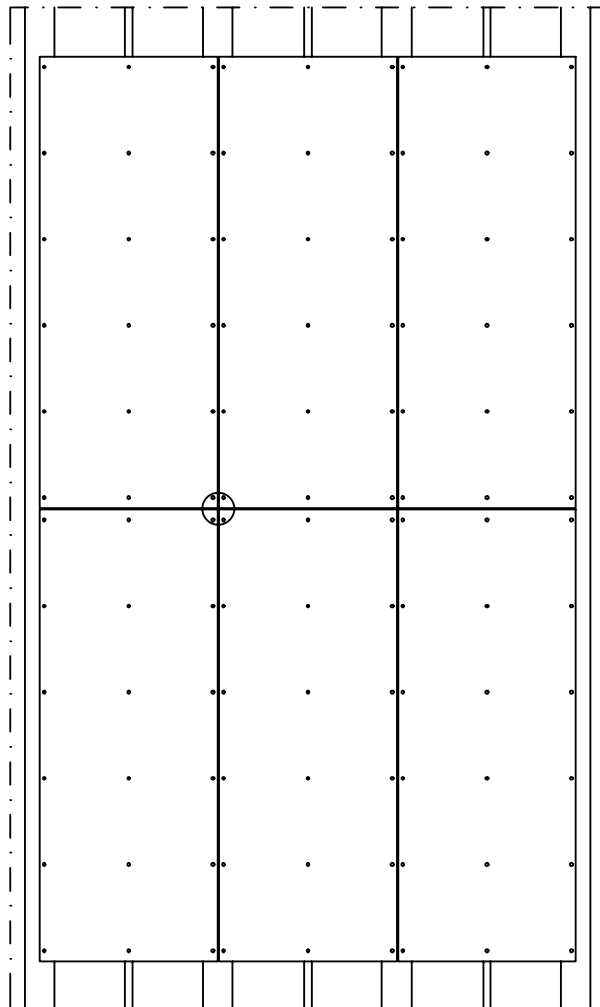


Piiirustukset ovat ohjeellisia. Piiirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

EI MITTAKAAVASSA


4

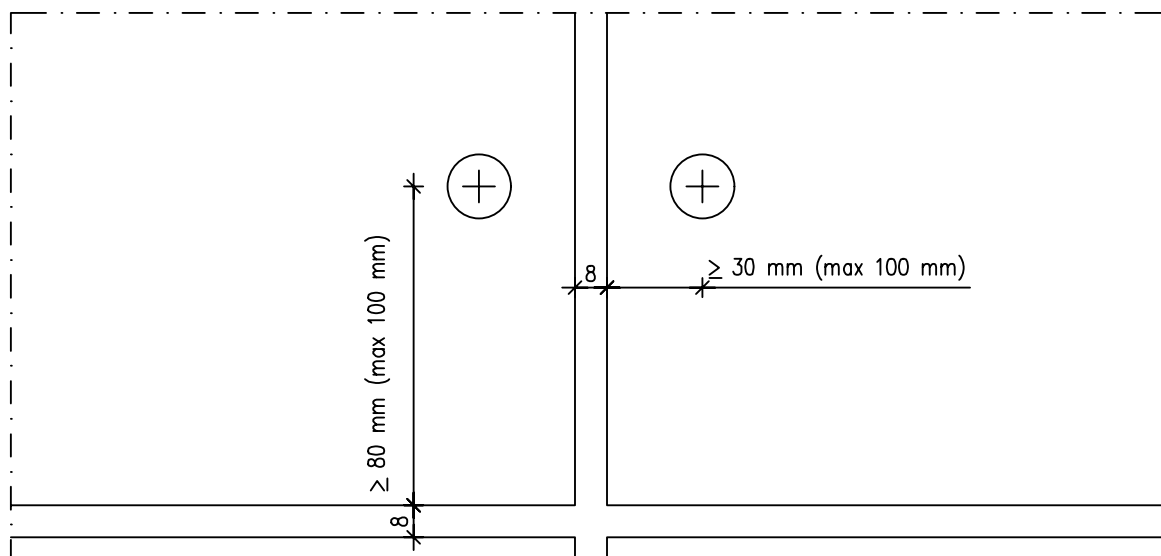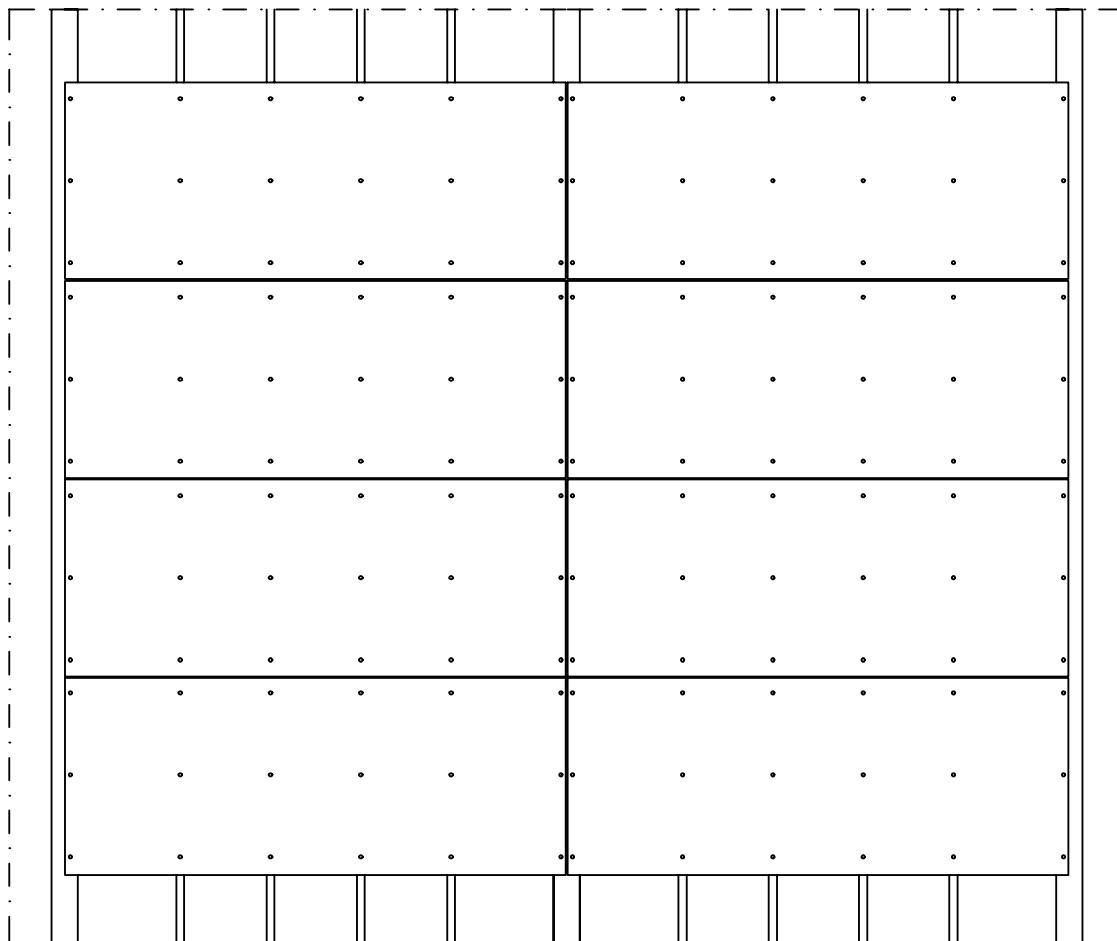


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

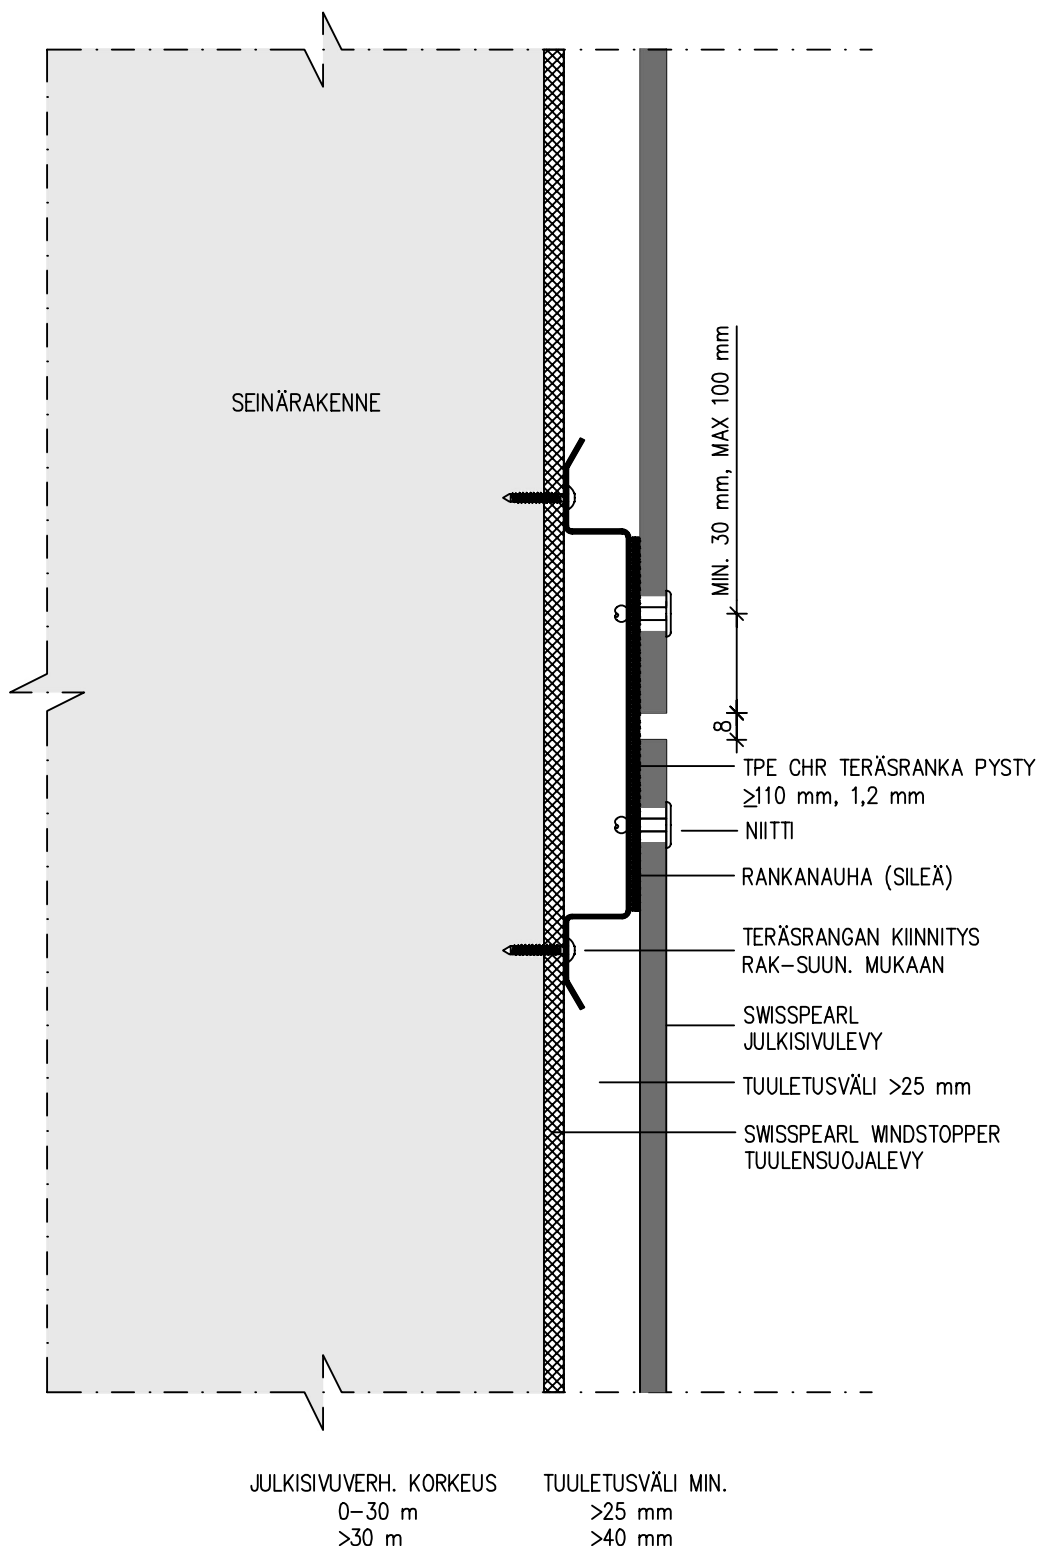


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

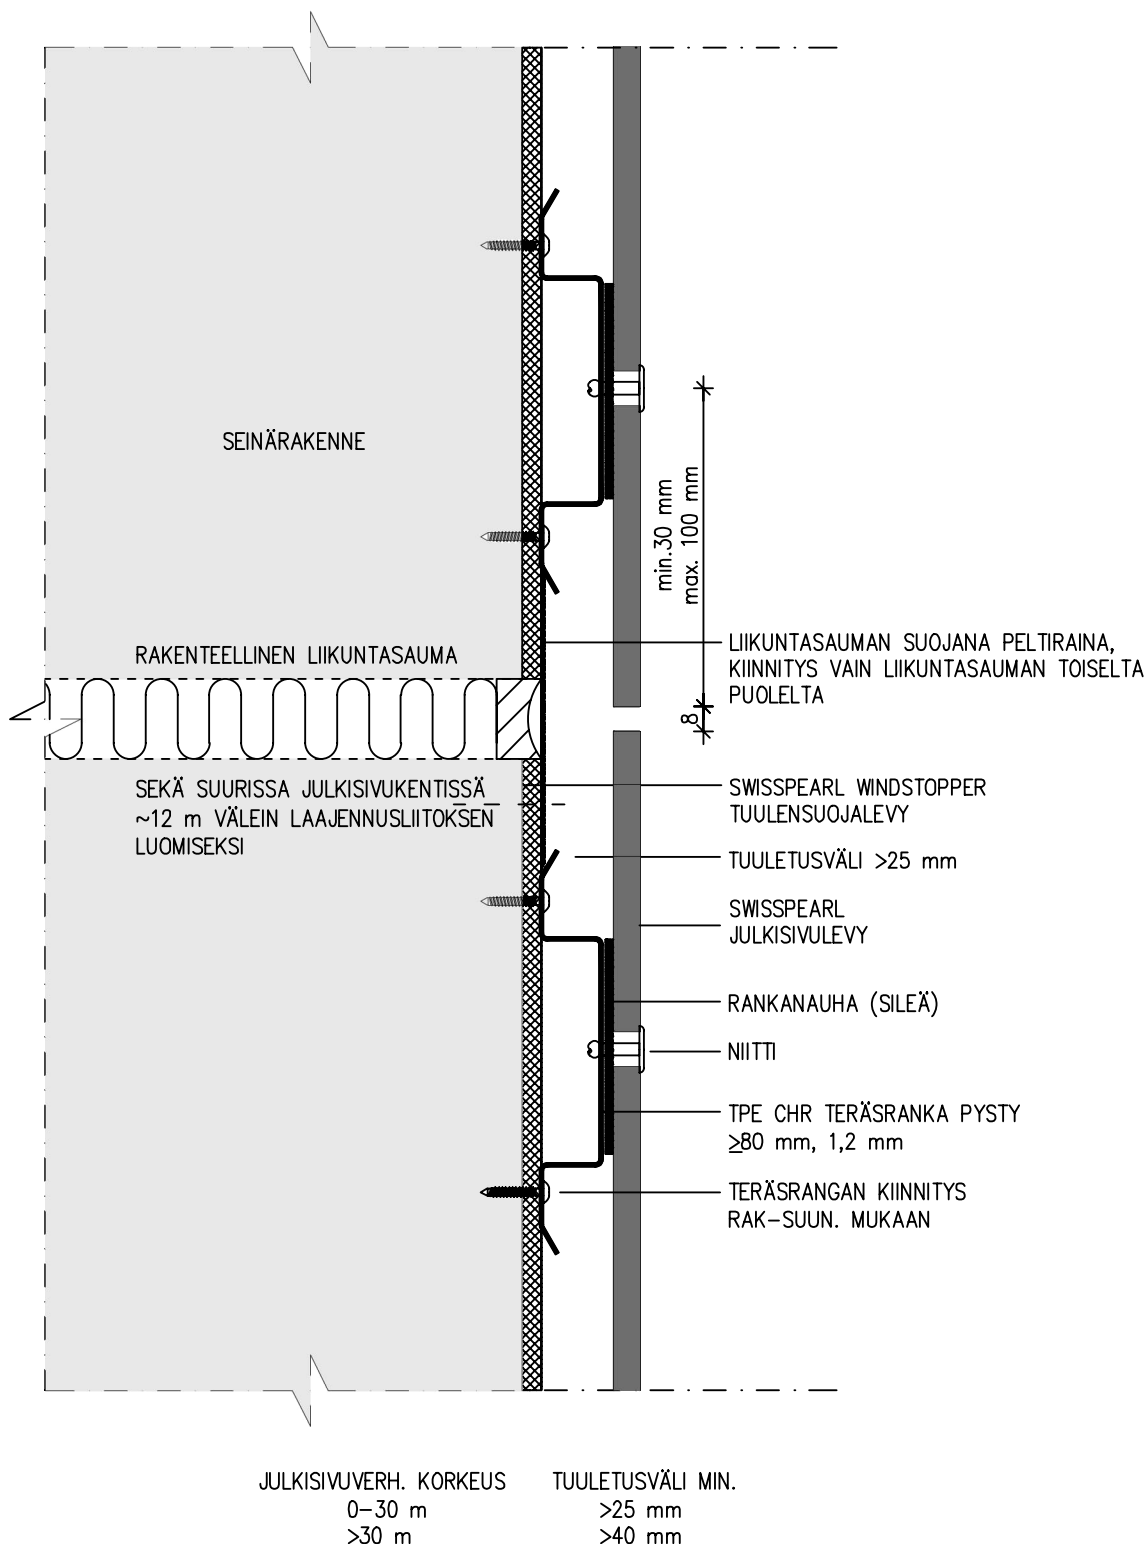

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

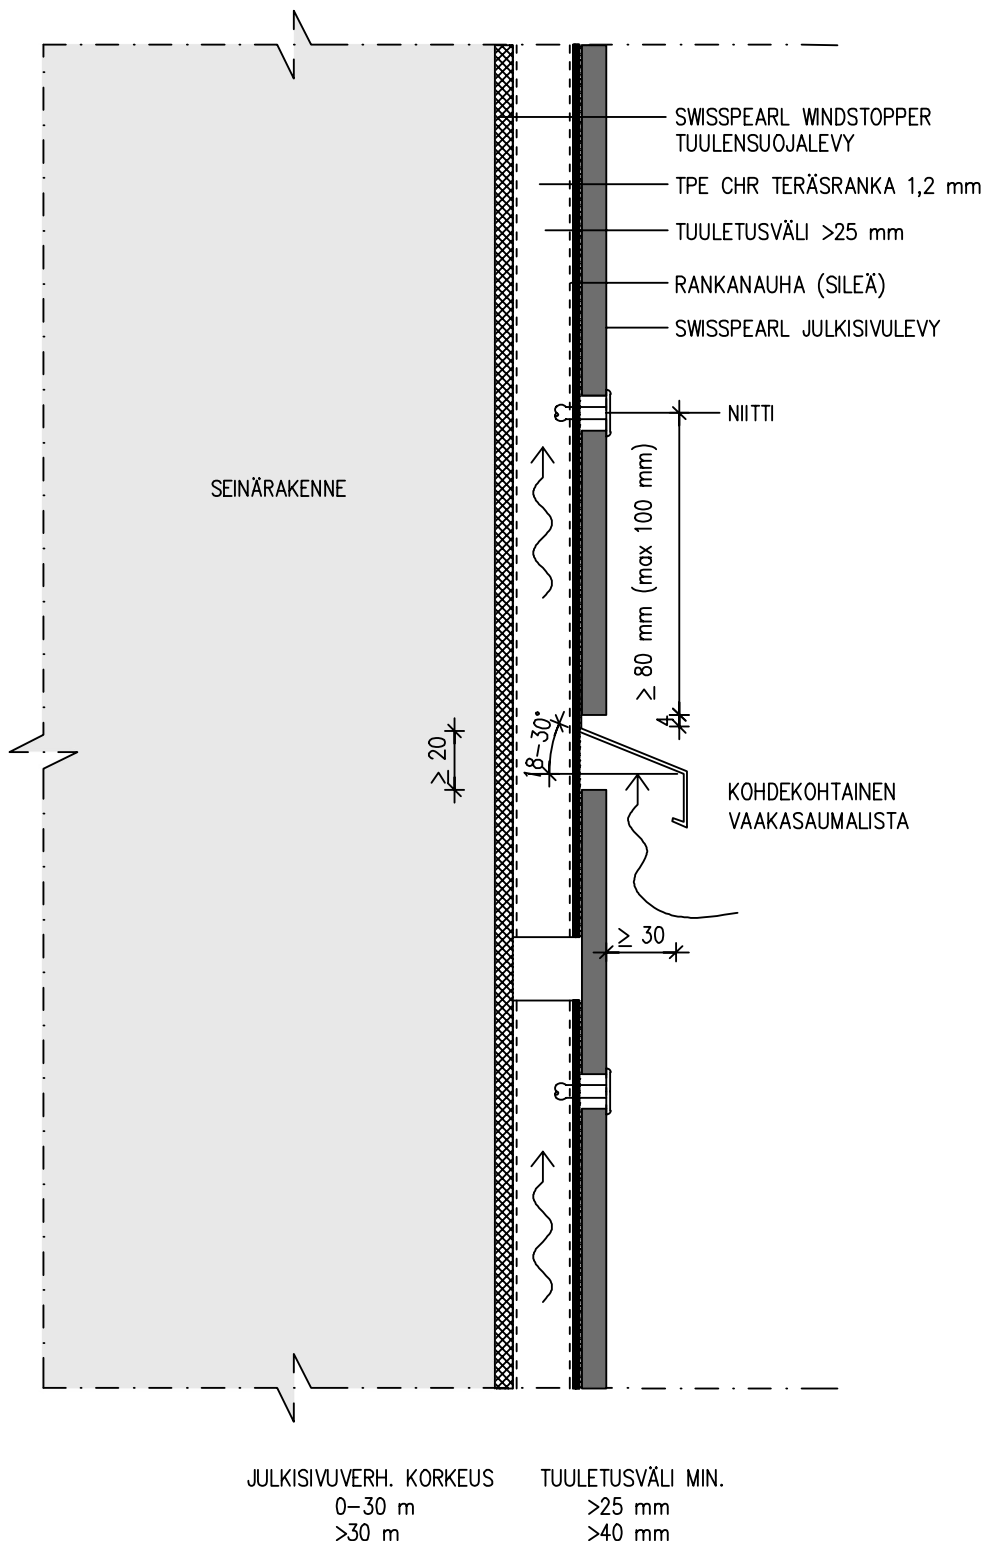


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

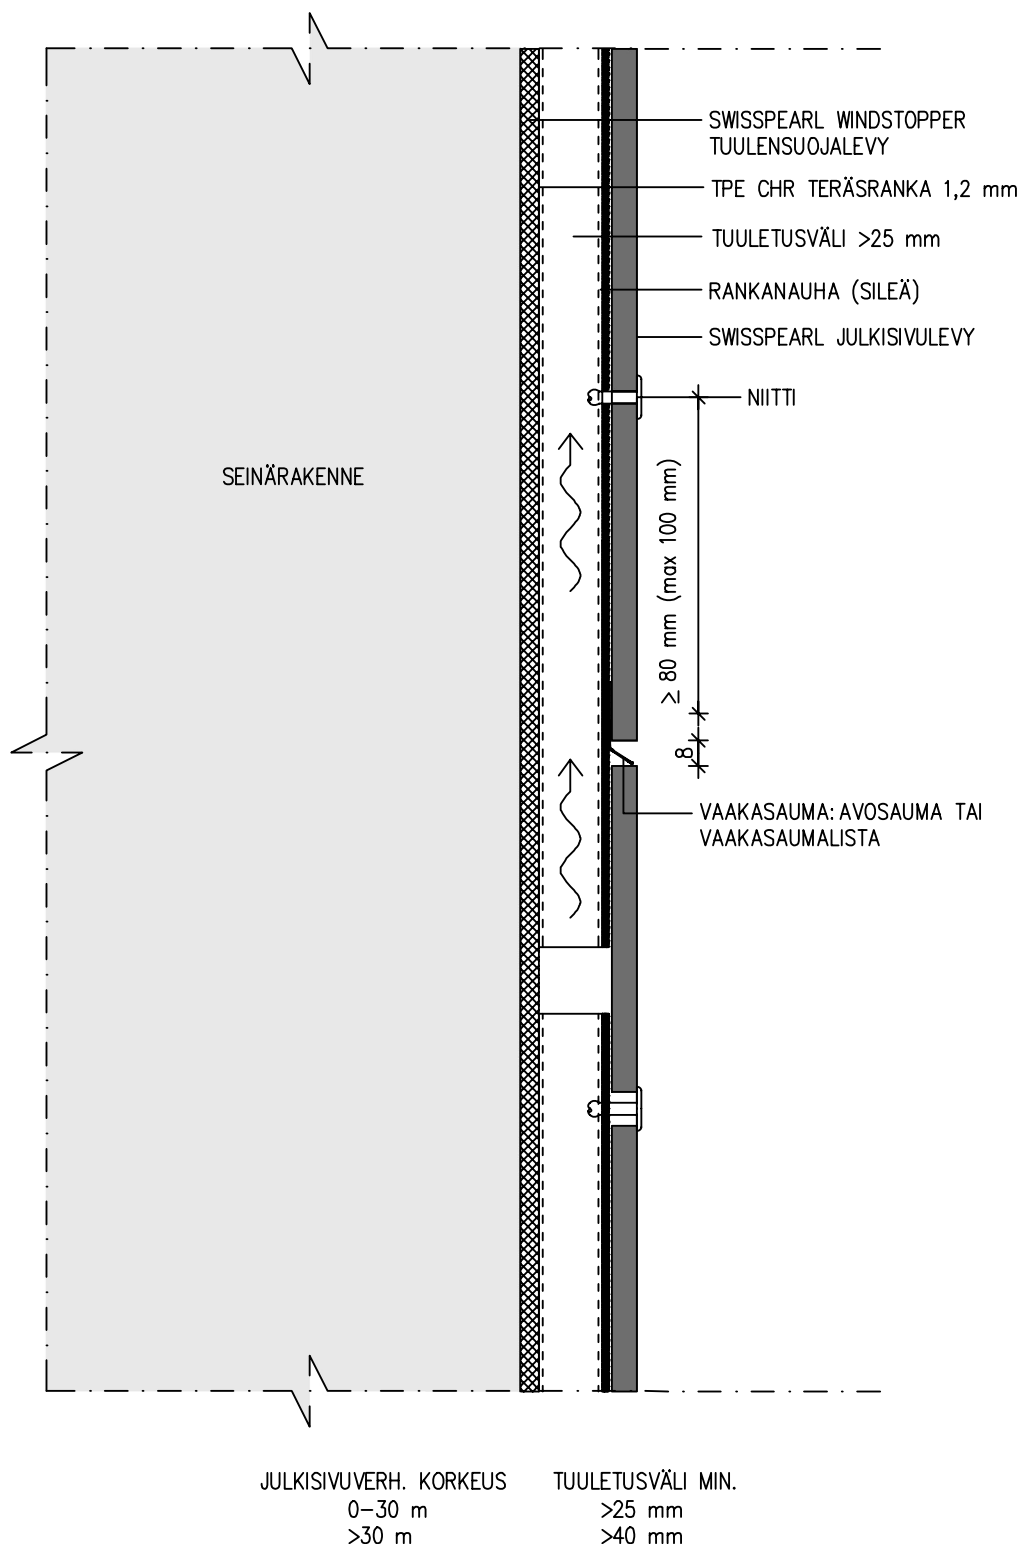

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.


EI MITTAKAAVASSA

9

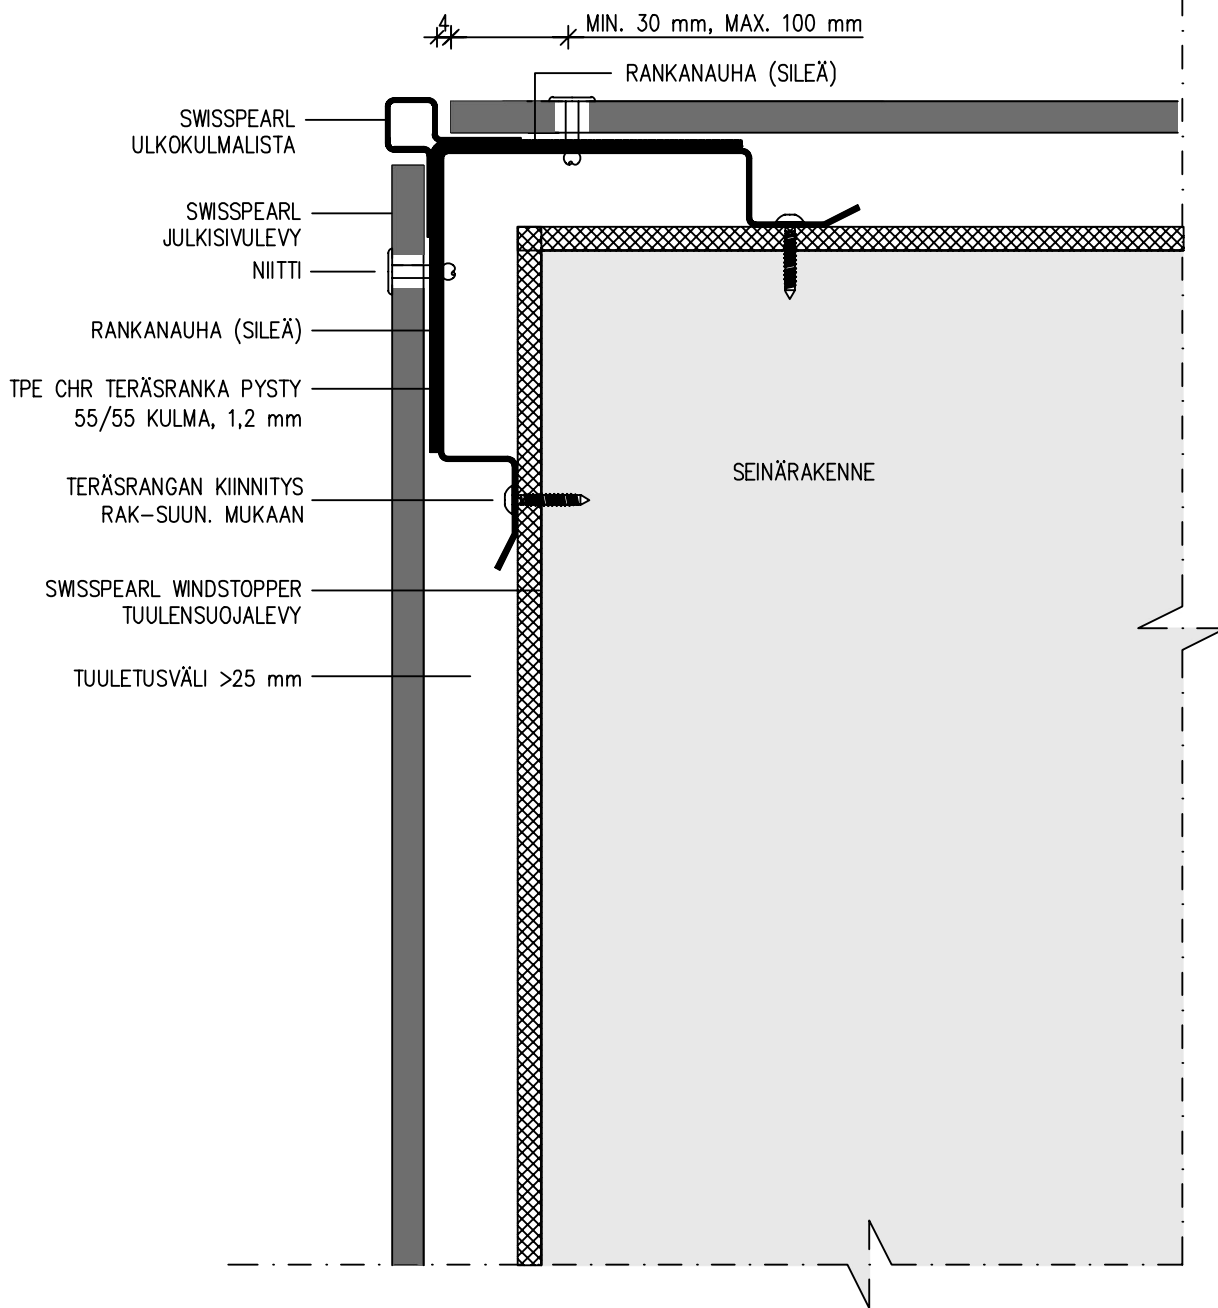


JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

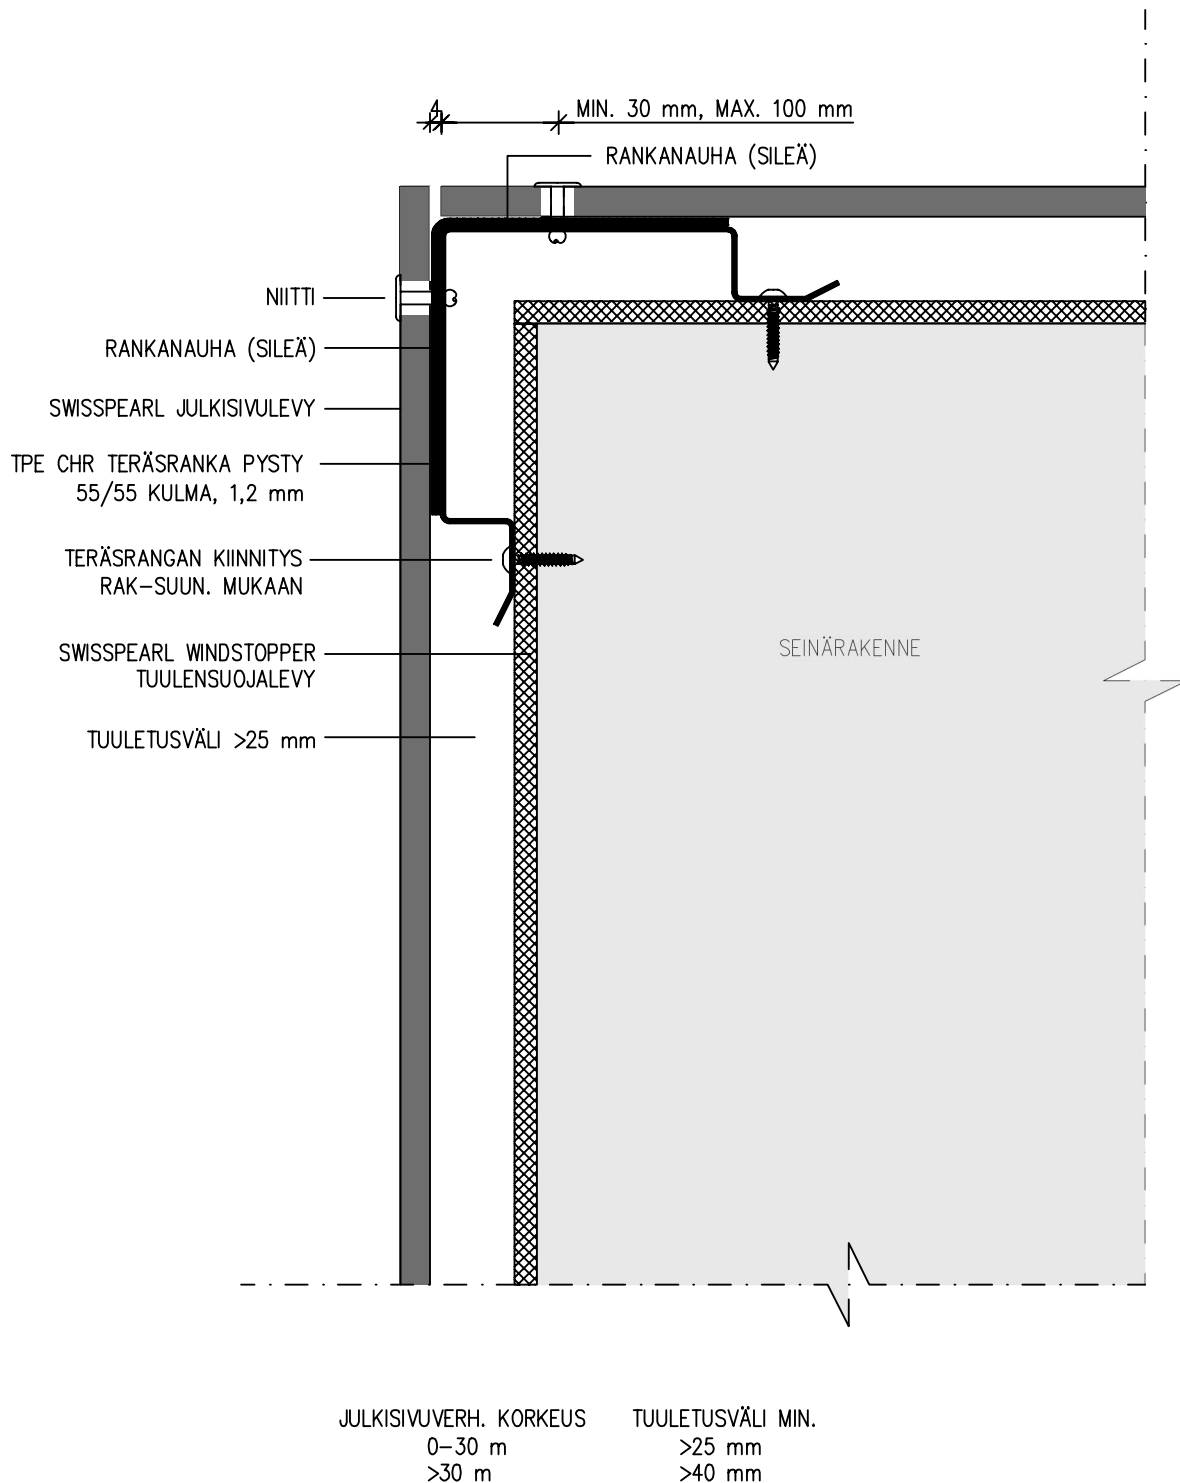


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

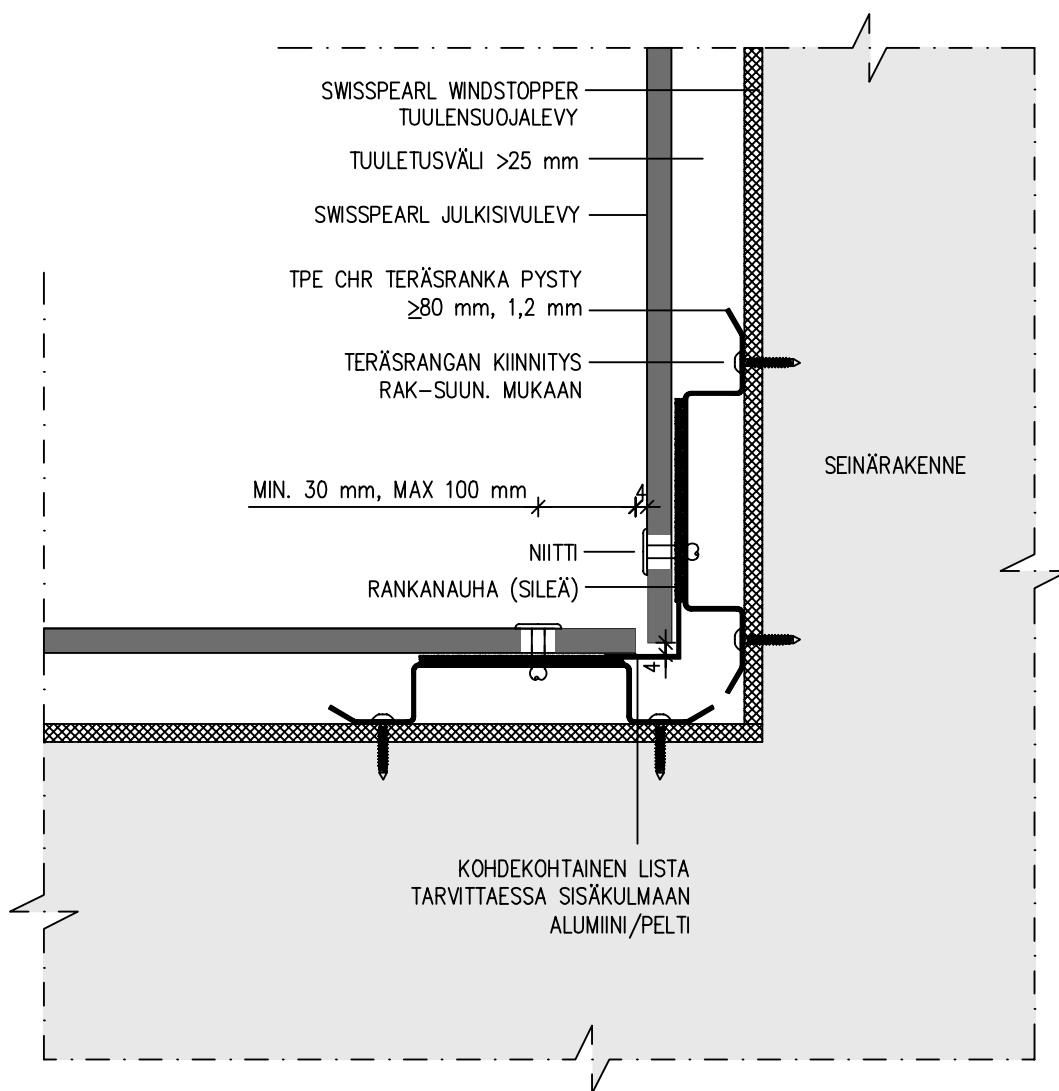


JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

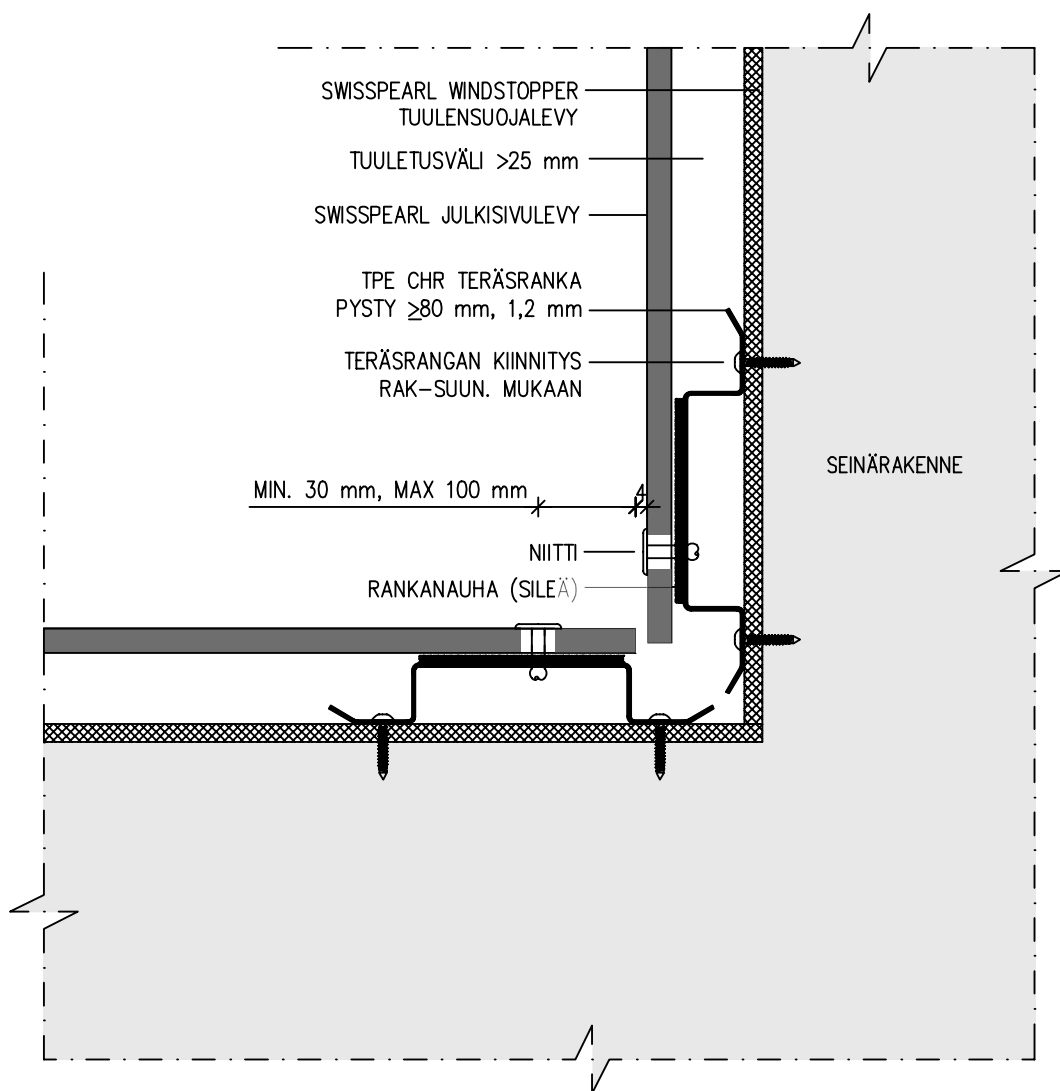

JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

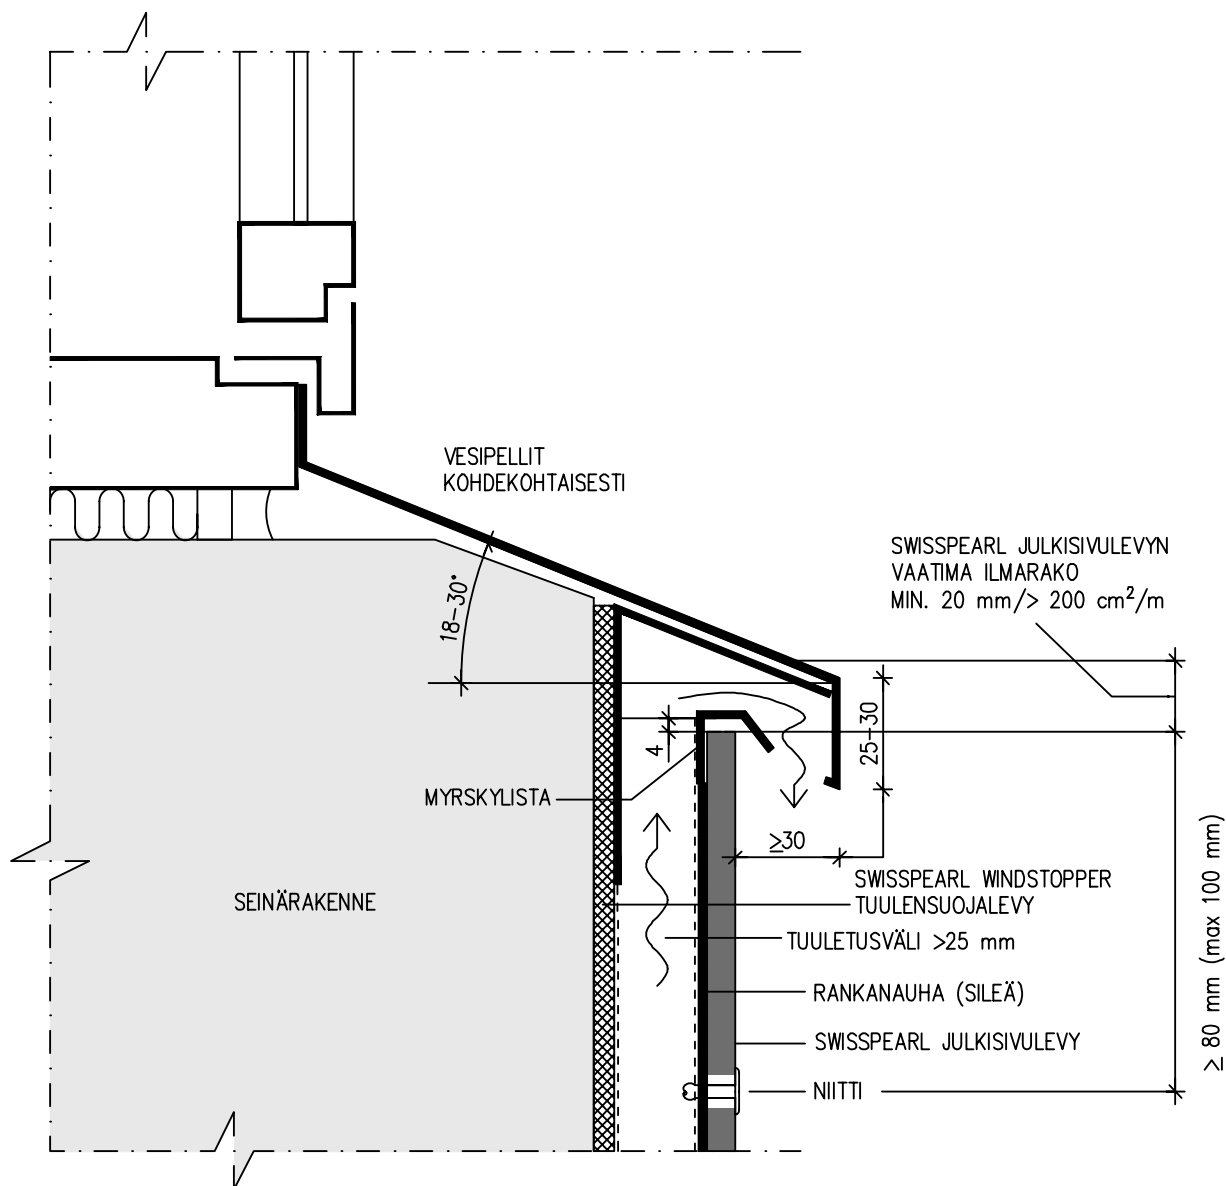

Rakennuksen pellityksissä noudatettava RT 80-11202 ja RIL 107-2022 ohjeistuksia.

JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0-30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

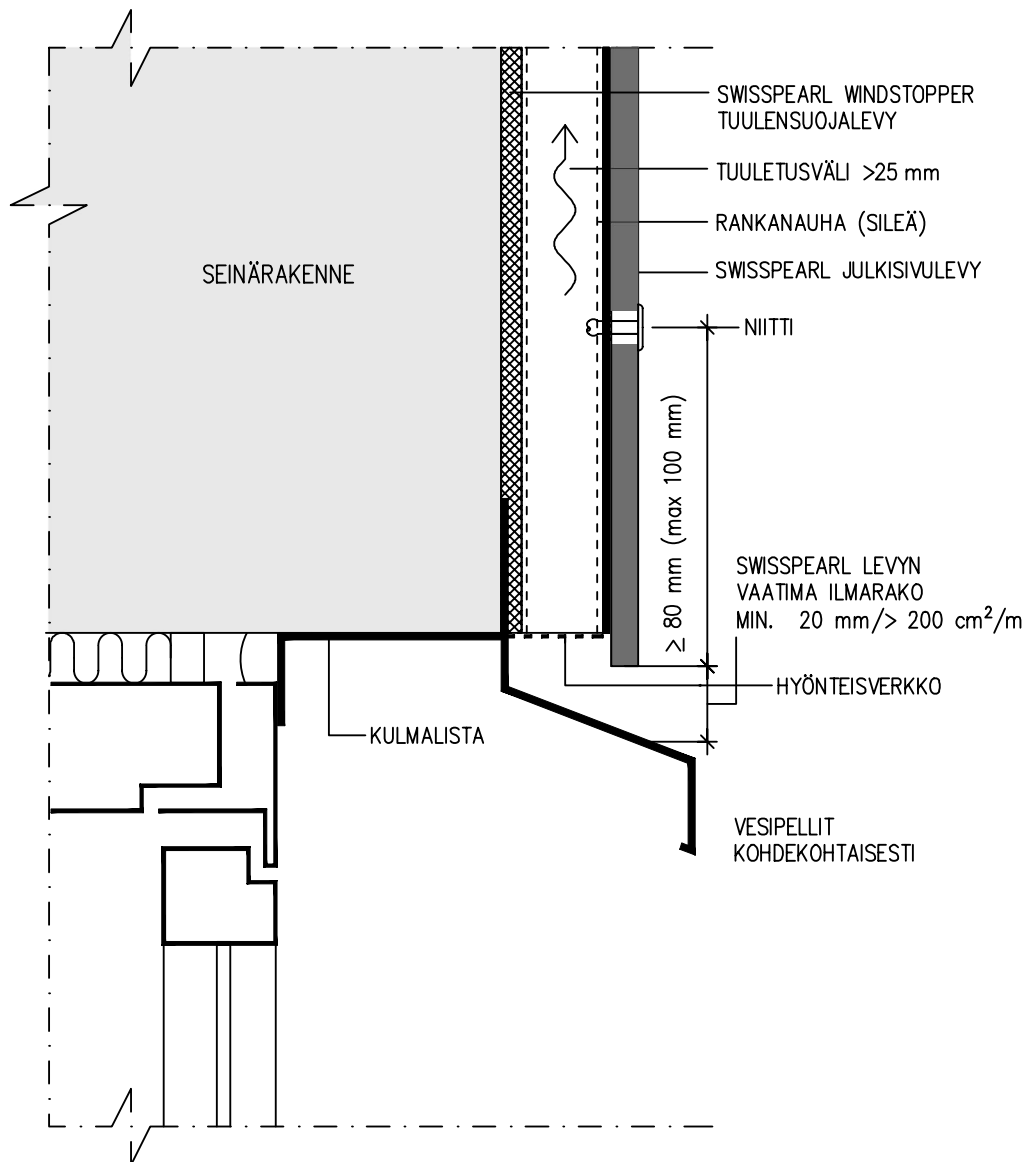


Rakennuksen pellityksissä noudatettava RT 80-11202 ja RIL 107-2022 ohjeistuksia.

JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

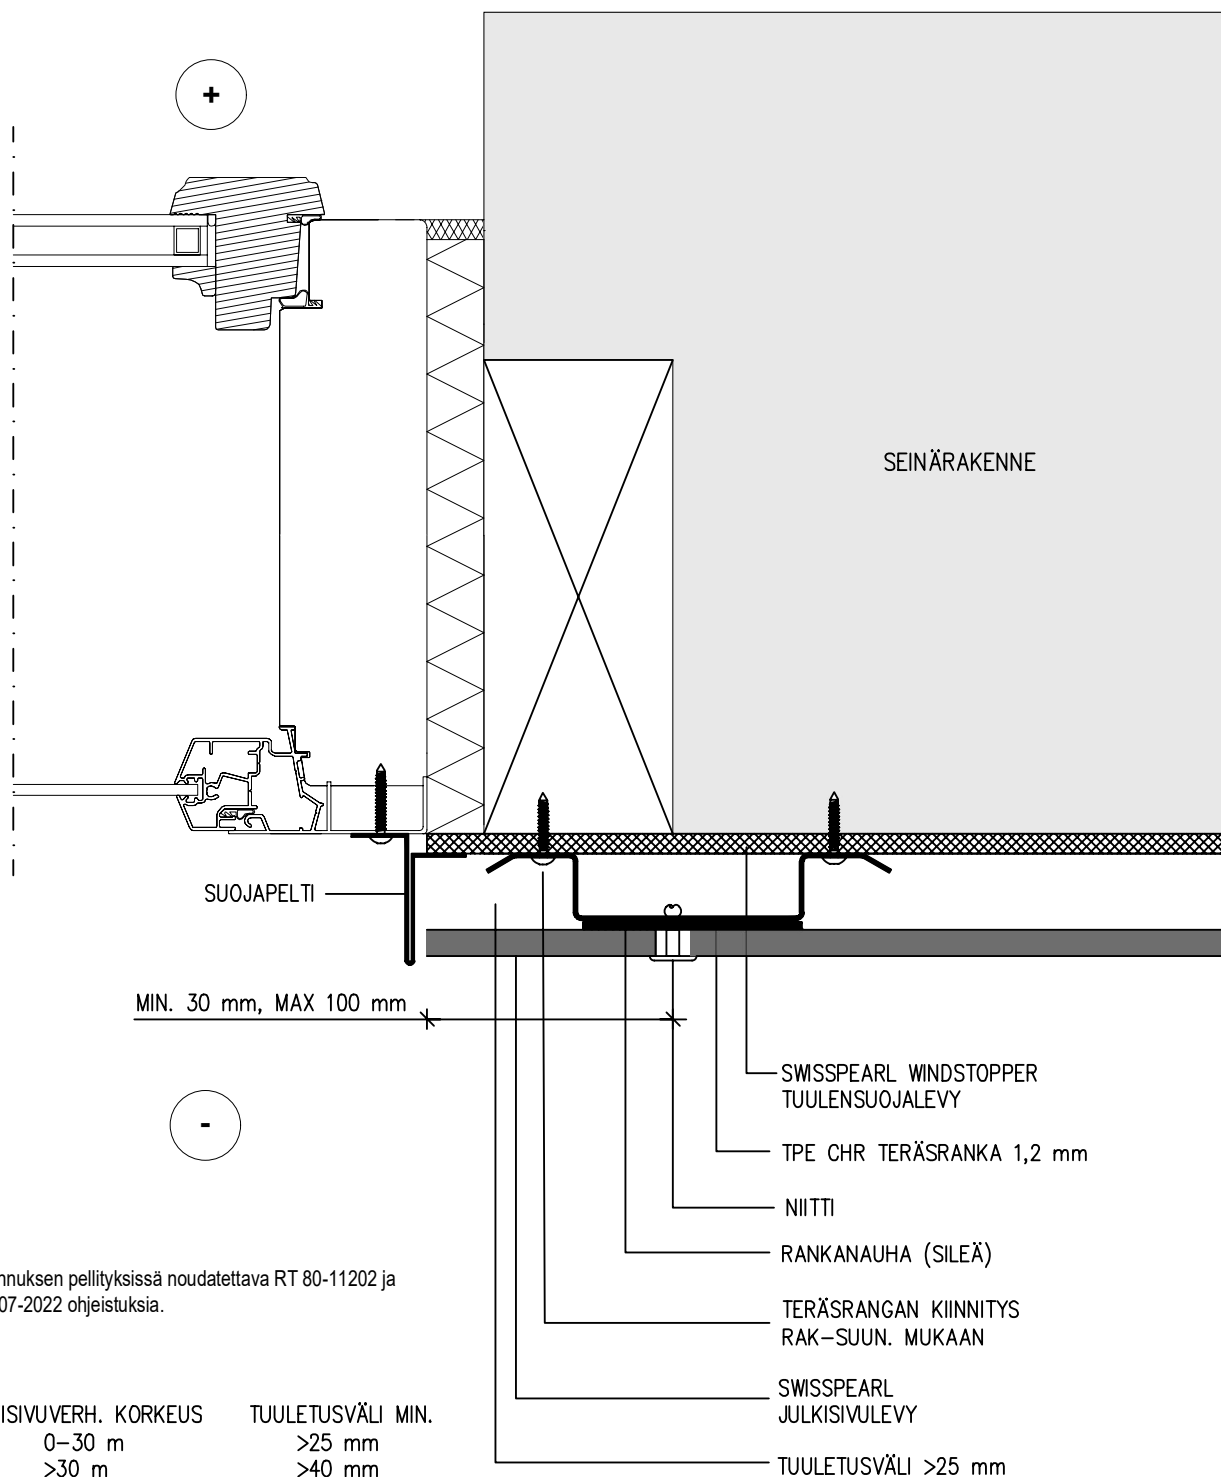


Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

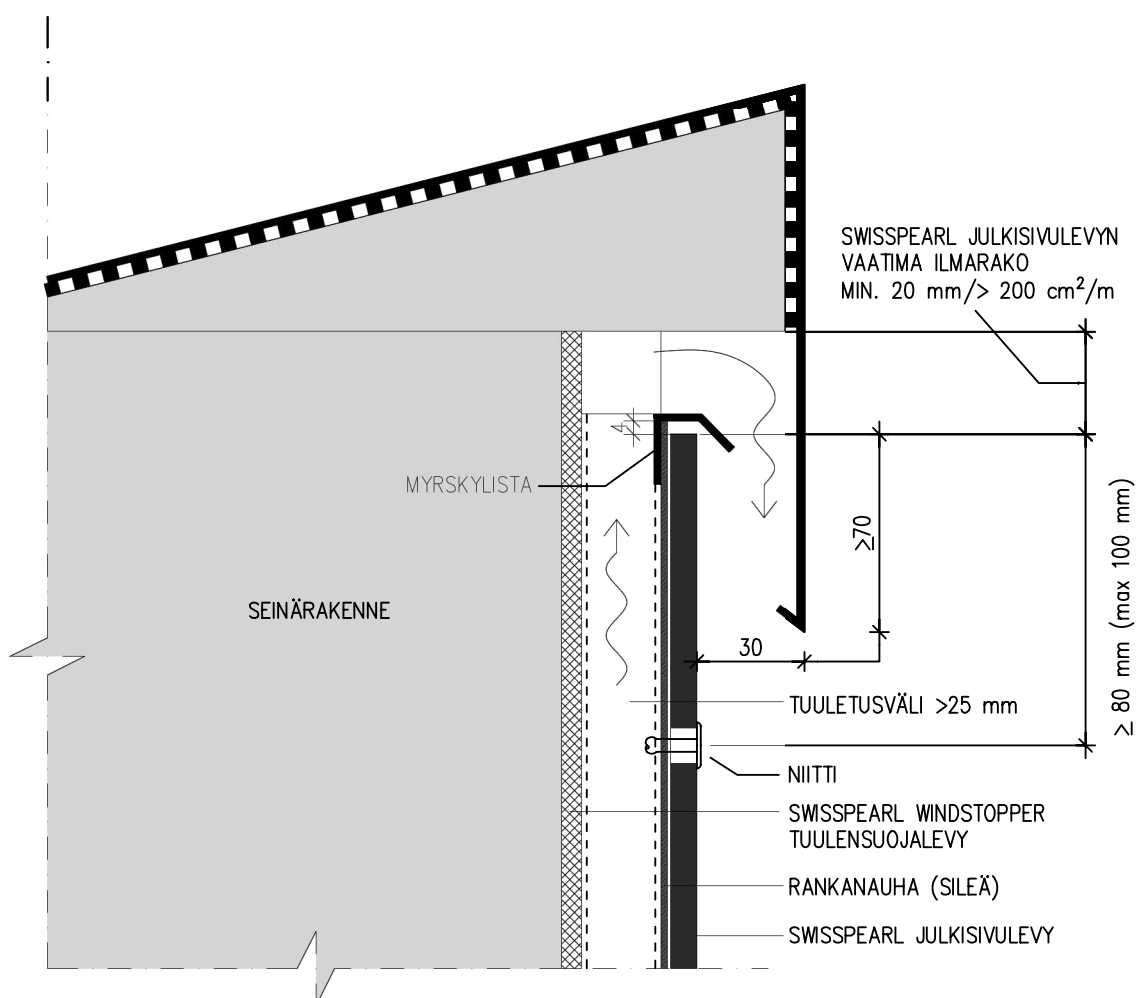

Rakennuksen pellityksissä noudatettava RT 80-11202 ja RIL 107-2022 ohjeistuksia.


JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

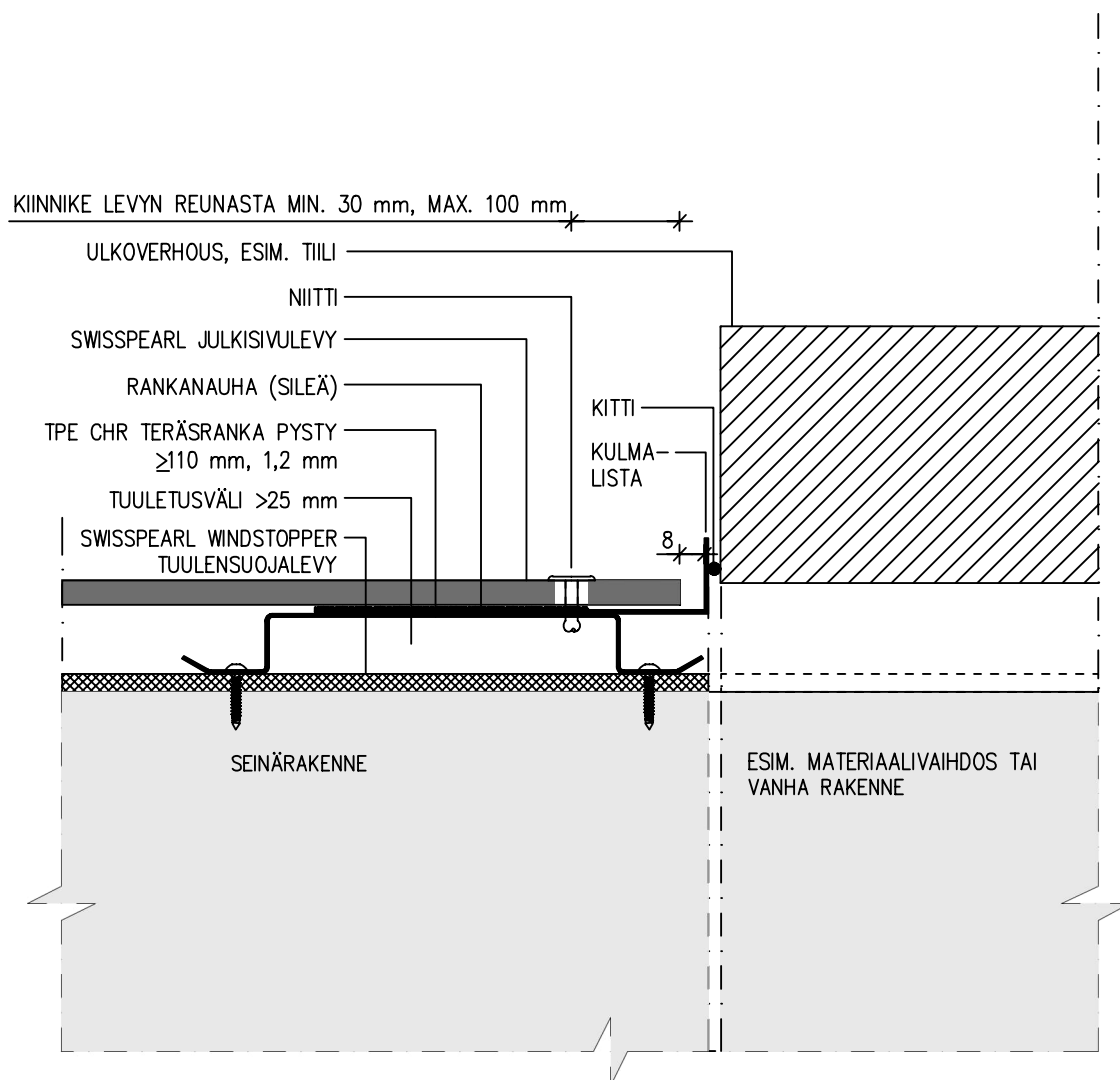

JULKISIVUVERH. KORKEUS	TUULETUSVÄLI MIN.
0–30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

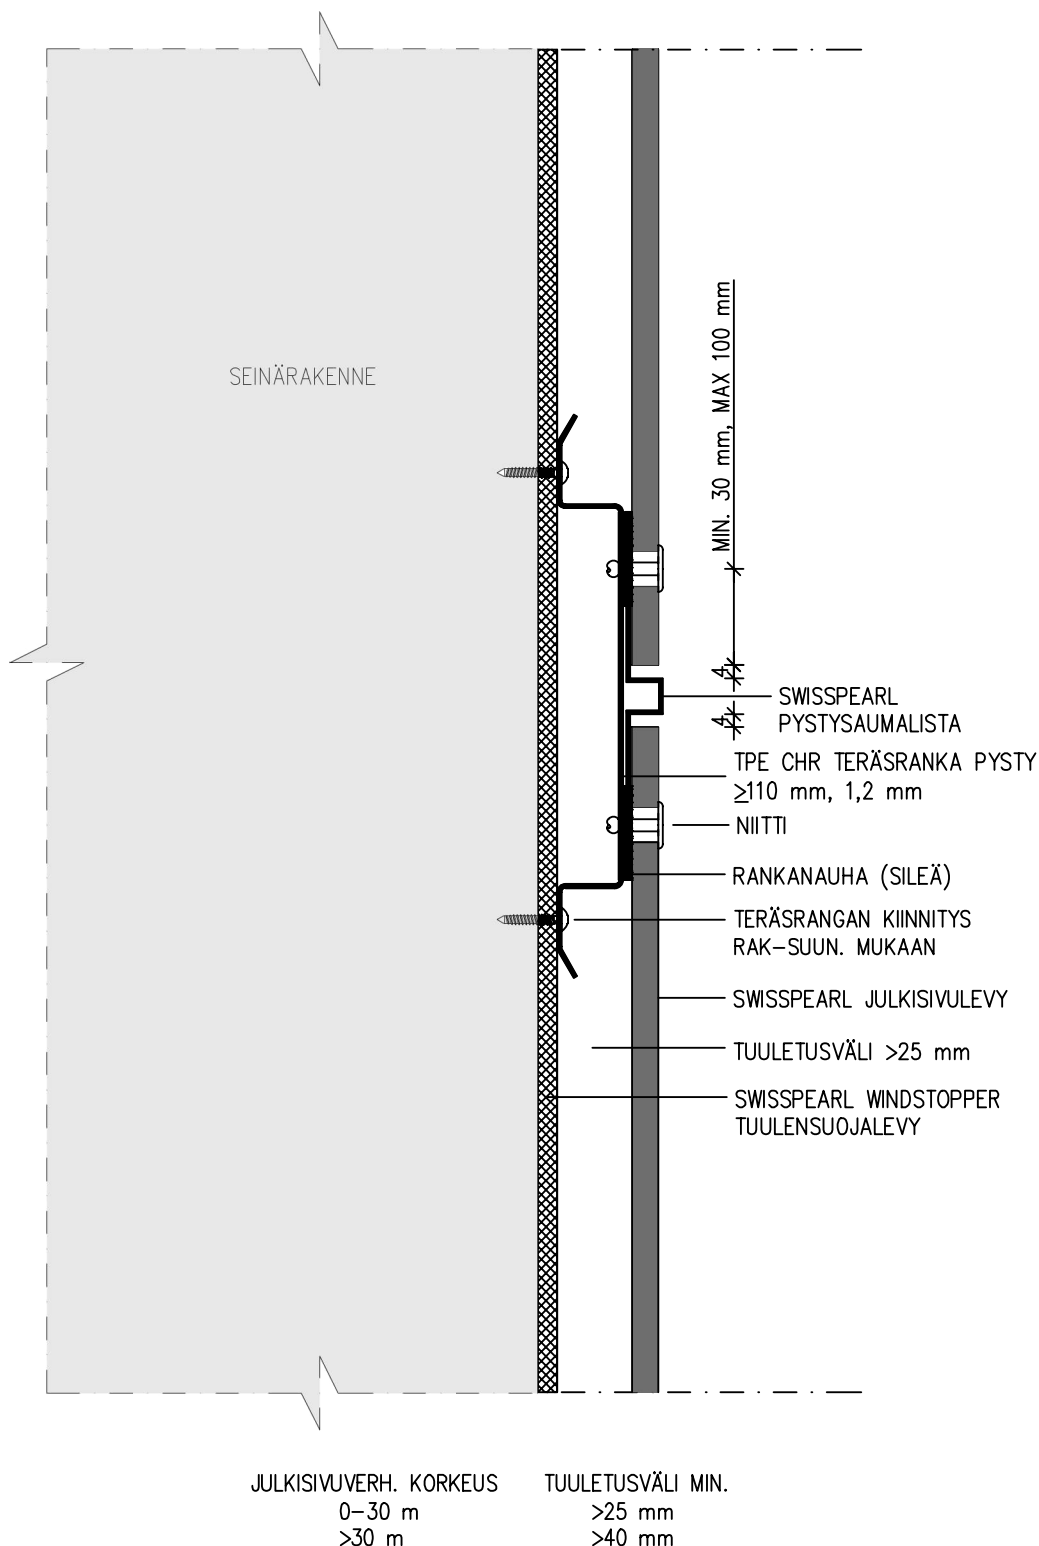

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.