SWISSPEARL Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.

Braiže

Turinys
Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Turinys

TURINYS

300. Tipinių detalių išdėstymo schema
301. Tvirtinimas varžtais
302. Tvirtinimo elementų specifikacija
Horizontalus pjūvis
303. Dviejų plokščių jungimas prie vieno profiliuočio
304. Dviejų plokščių jungimas prie dviejų profiliuočių
305. Atraminis profiliuotis plokštės viduryje
306. Išorinis kampas
307. Vidinis kampas
Vertikalus pjūvis
308. Dviejų plokščių jungimas
309. Dviejų plokščių jungimas su apdailiniu Z profiliuočiu
310. Sienos jungtis su pamatu (be izoliacijos)_1
311. Sienos jungtis su pamatu (be izoliacijos)_2
312. Sienos jungtis su pamatu (su izoliacija)
313. Parapetas
314. Stogo karnizas
Nauja statyba
Horizontalus pjūvis
315. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės
316. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
317. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
318. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_3
Vertikalus pjūvis
319. Palangė_1
320. Palangė_2
321. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
322. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
323. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio
Renovacija (įgilintas lango rėmas)
Horizontalus pjūvis
324. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės
325. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
326. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
327. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_3
Vertikalus pjūvis
328. Palangė_1
329. Palangė_2
330. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
331. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
332. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio
Horizontalus pjūvis
333. Fasado apdaila_1
335. Fasado apdaila_1
336. Fasado apdaila_2
337. Fasado apdaila_3

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 300

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Tipinių detalių išdėstymas

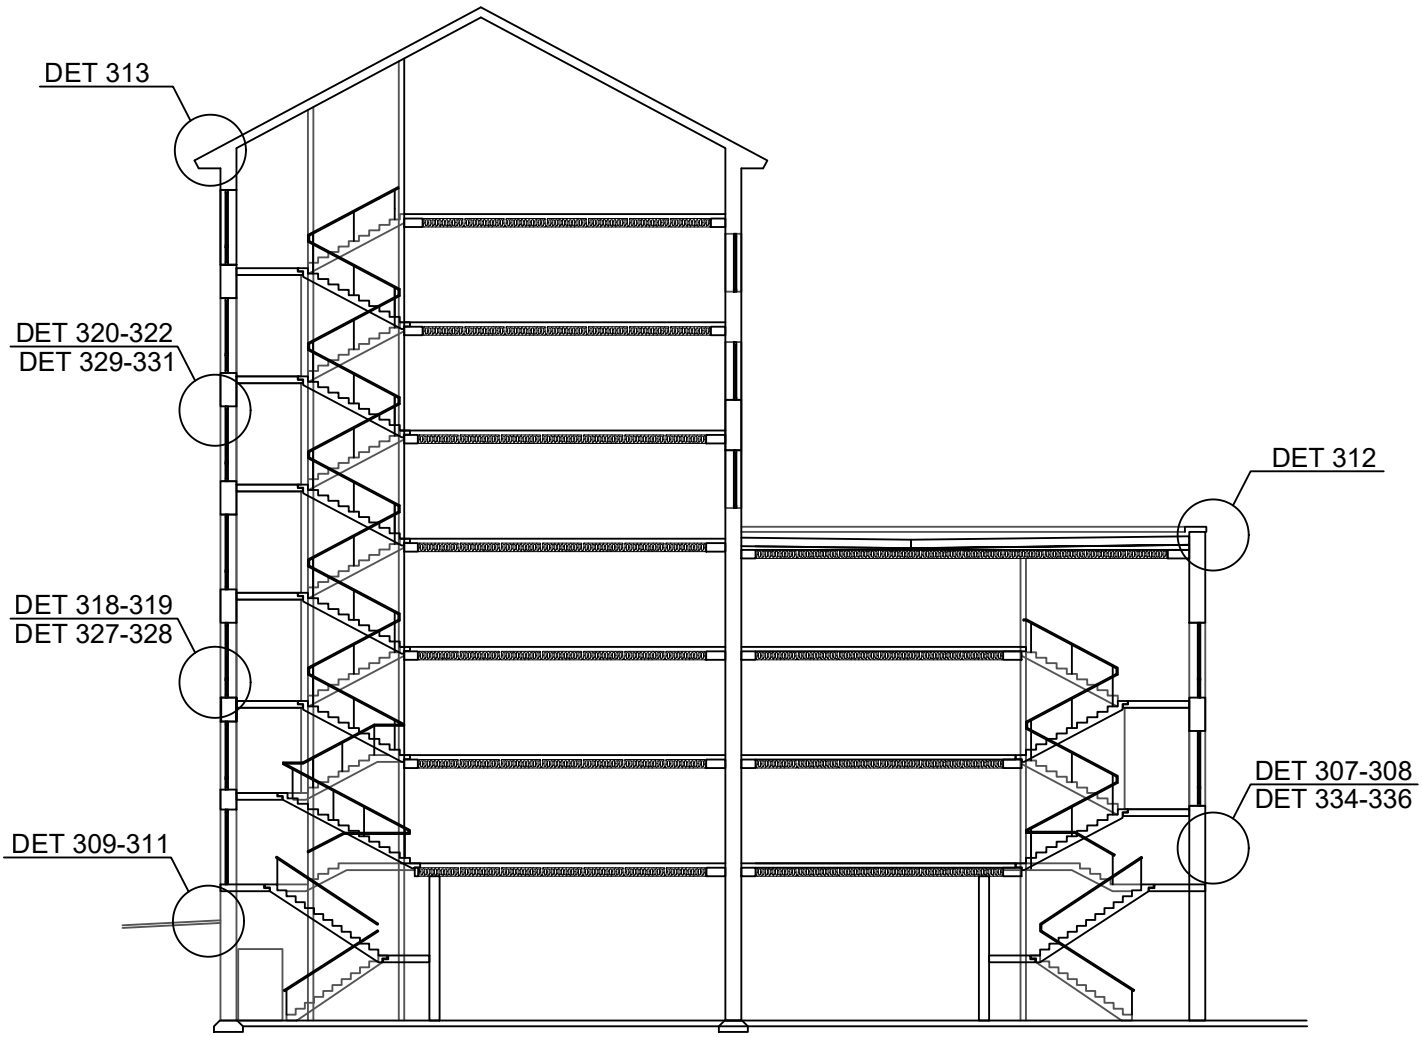

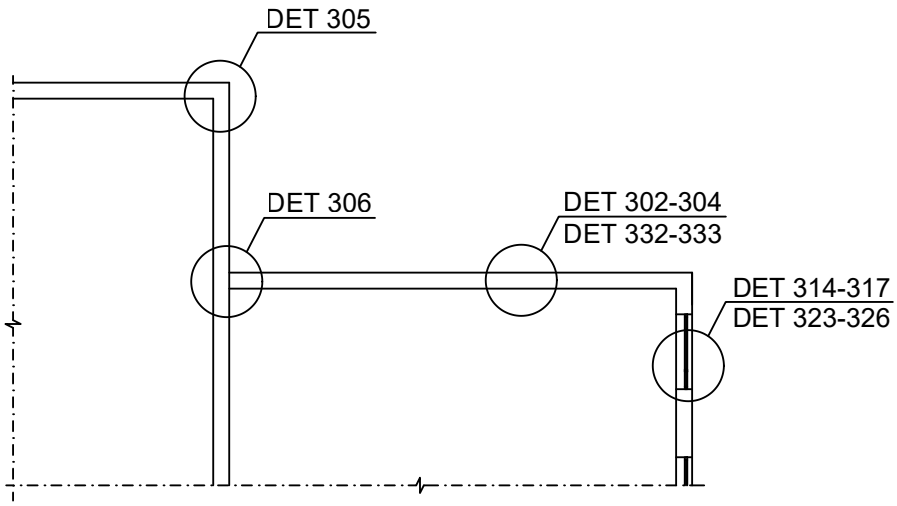

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 301

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Tvirtinimas varžtais

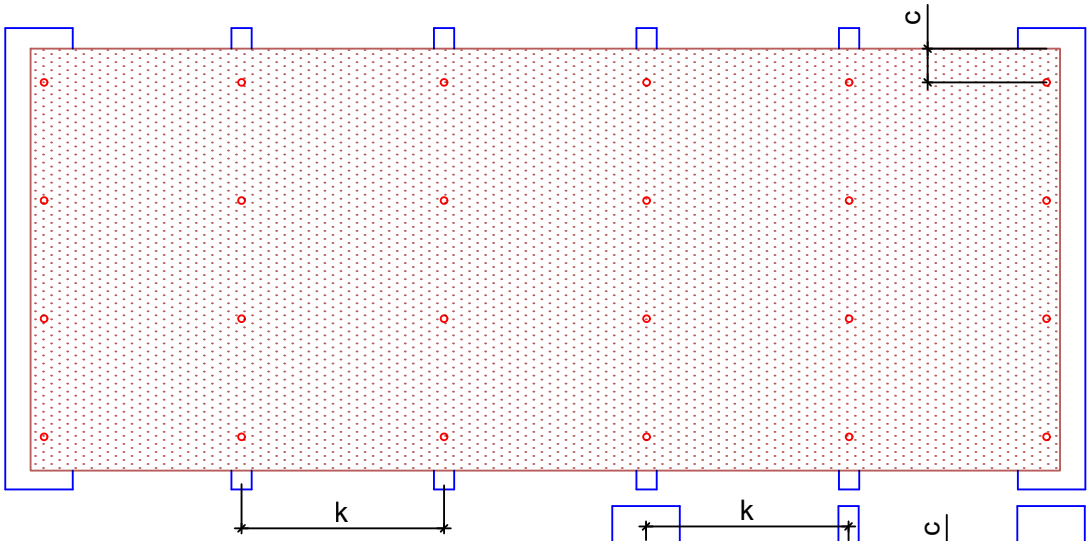

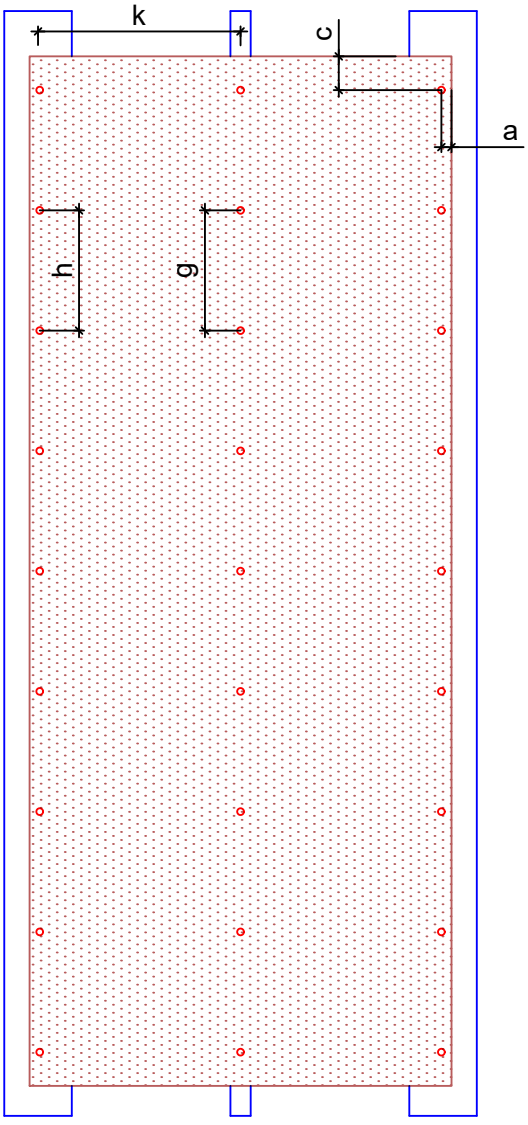

a	Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)
b	Siūlė tarp plukščių 6-8mm
c	Atstumas nuo krašto min 80mm (maks. 100mm)
g	Maks. atstumas tarp tvirtinimo taškų 600mm
h	Maks. atstumas tarp tvirtinimo taškų 600mm
k	Maks. atstumas tarp atramų 629mm

Fasadinės plokštės paprastai yra montuojamos vertikalioje padėtyje ant vertikalaus karkaso profilių. Montuotojas yra atsakingas už karkaso įrengimą, jo tvirtumą ir plokštumos lygumą. Montuojant būtina atsižvelgti į esamos vietovės vėjo apkrovas ir montuoti karkasą, laikantis šiose instrukcijoje pateiktų rekomendacijų.
Plokštės gali būti montuojamos horizontaliai ant vertikalaus karkaso profilių. Plokščių tvirtinimo sąlygos yra tos pačios, kaip ir montuojant jas vertikaliai: tvirtinimo taškų atstumai nuo plokštės krašto, tvirtinimai plokštės kampuose, atstumas tarp karkaso profilių.

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže


DET 302

Turinys


Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Tvirtinimo elementai



L-profilis			
Kodas	a	b	t
25/25	25	25	2,0
30/30	30	30	3,0
40/40	40	40	1,8
60/40	60	40	1,8
60/40	60	40	2,2
60/60	60	60	2,5
40/80	40	80	1,8

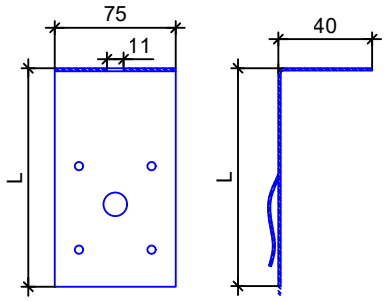

Kronšteino ilgis								
L (mm)	40	60	90	120	150	180	210	240



Privedimo prie lango rėmo profilis				
Kodas	a	b	c	t
22/45	22	45	2,4	1,8
26/45	26,1	45	6,5	1,8
28/45	28,1	45	8,5	1,8
34/45	34,1	45	14,5	1,8


Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm

PASTABA.
Iš anksto gręžiamos skylės, kai naudojami varžtai be sparnelių:
> 8 mm „Patina NXT“ plokštės
> 5,5 mm kitos plokštės


Murvinė 10x100


Aliuminis cokolio profilis parenkamas
pagal šilumos izoliacijos storį

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 303

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

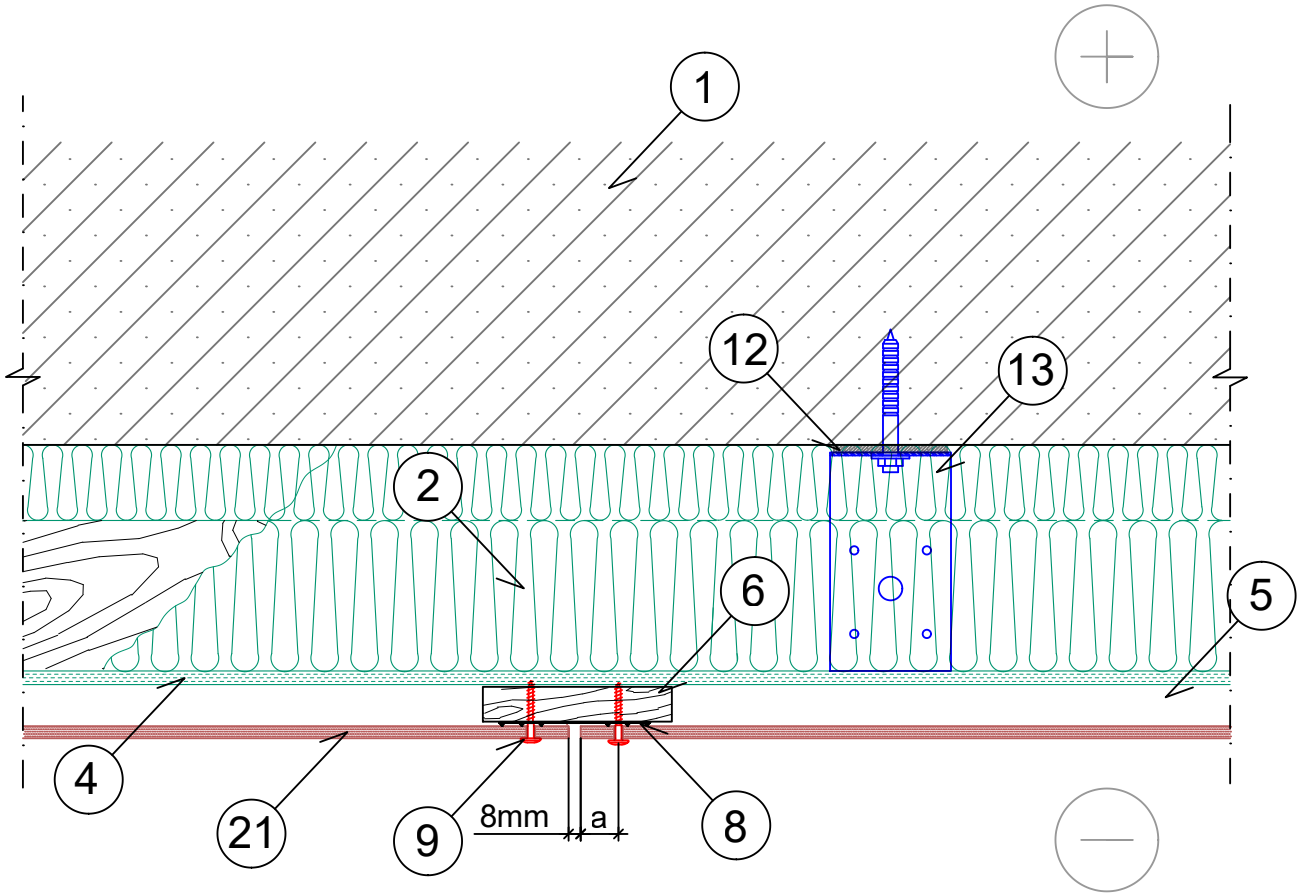

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 304

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

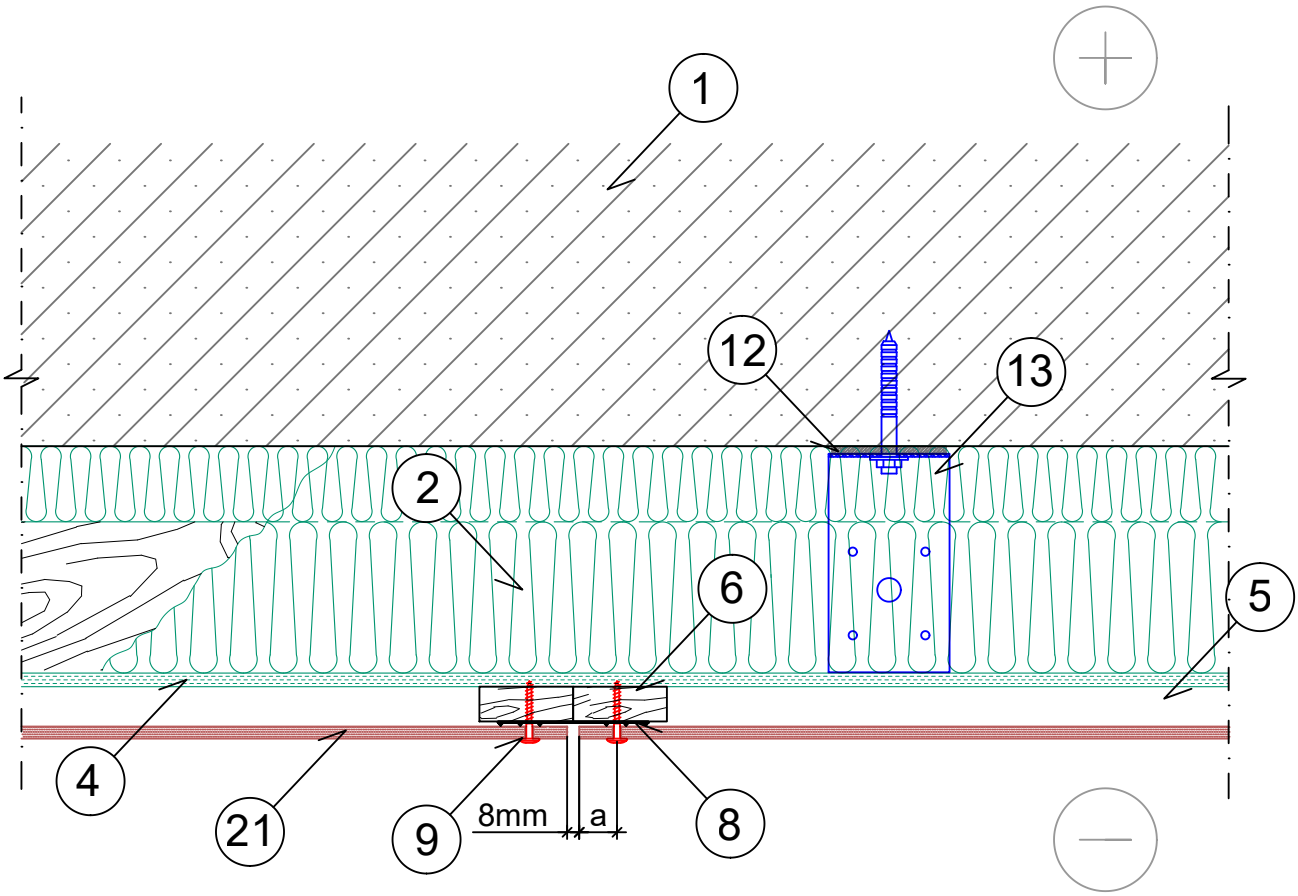

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x62mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 305

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pj. Vidurinysis karkaso profilis

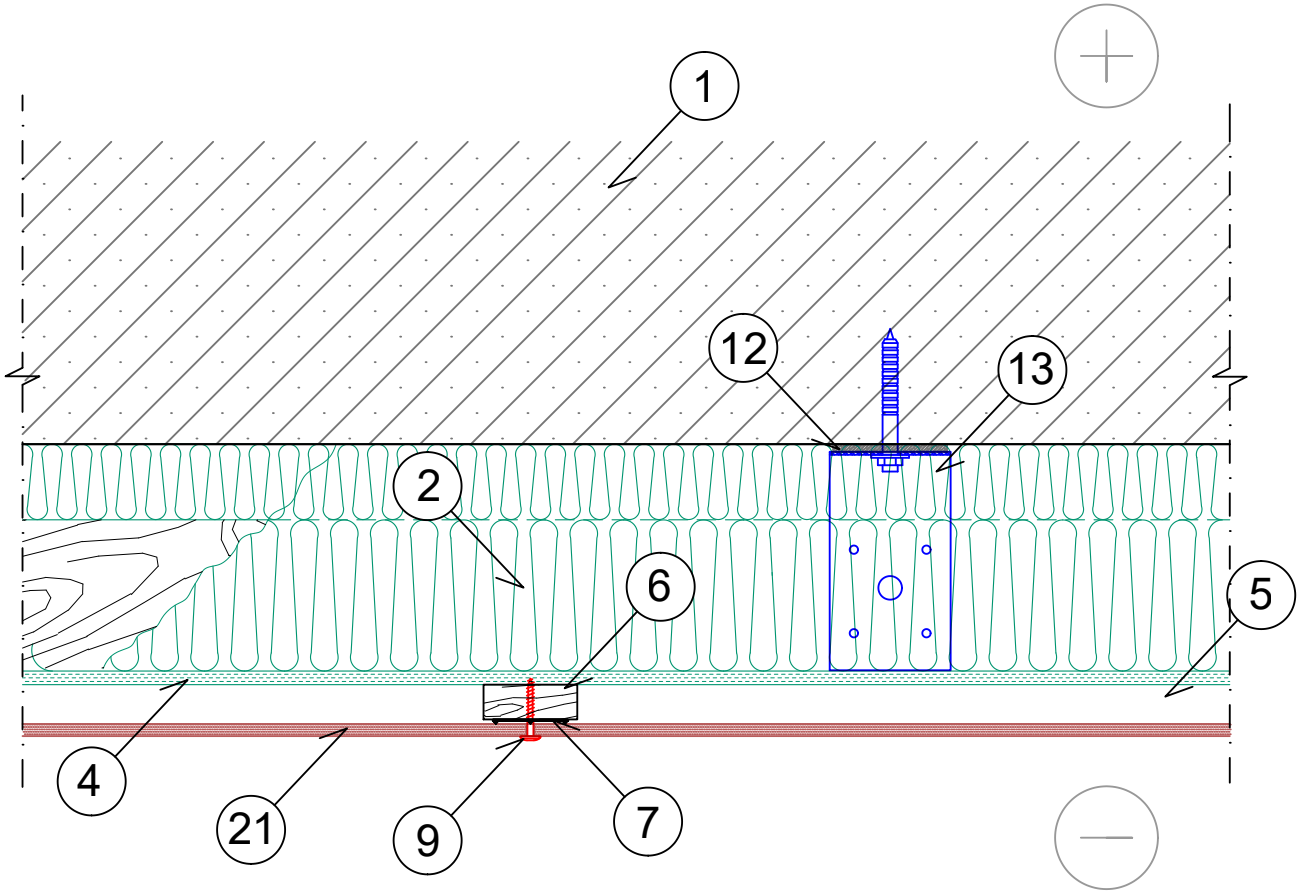

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x62mm
7. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 50mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 306

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Išorinis kampas

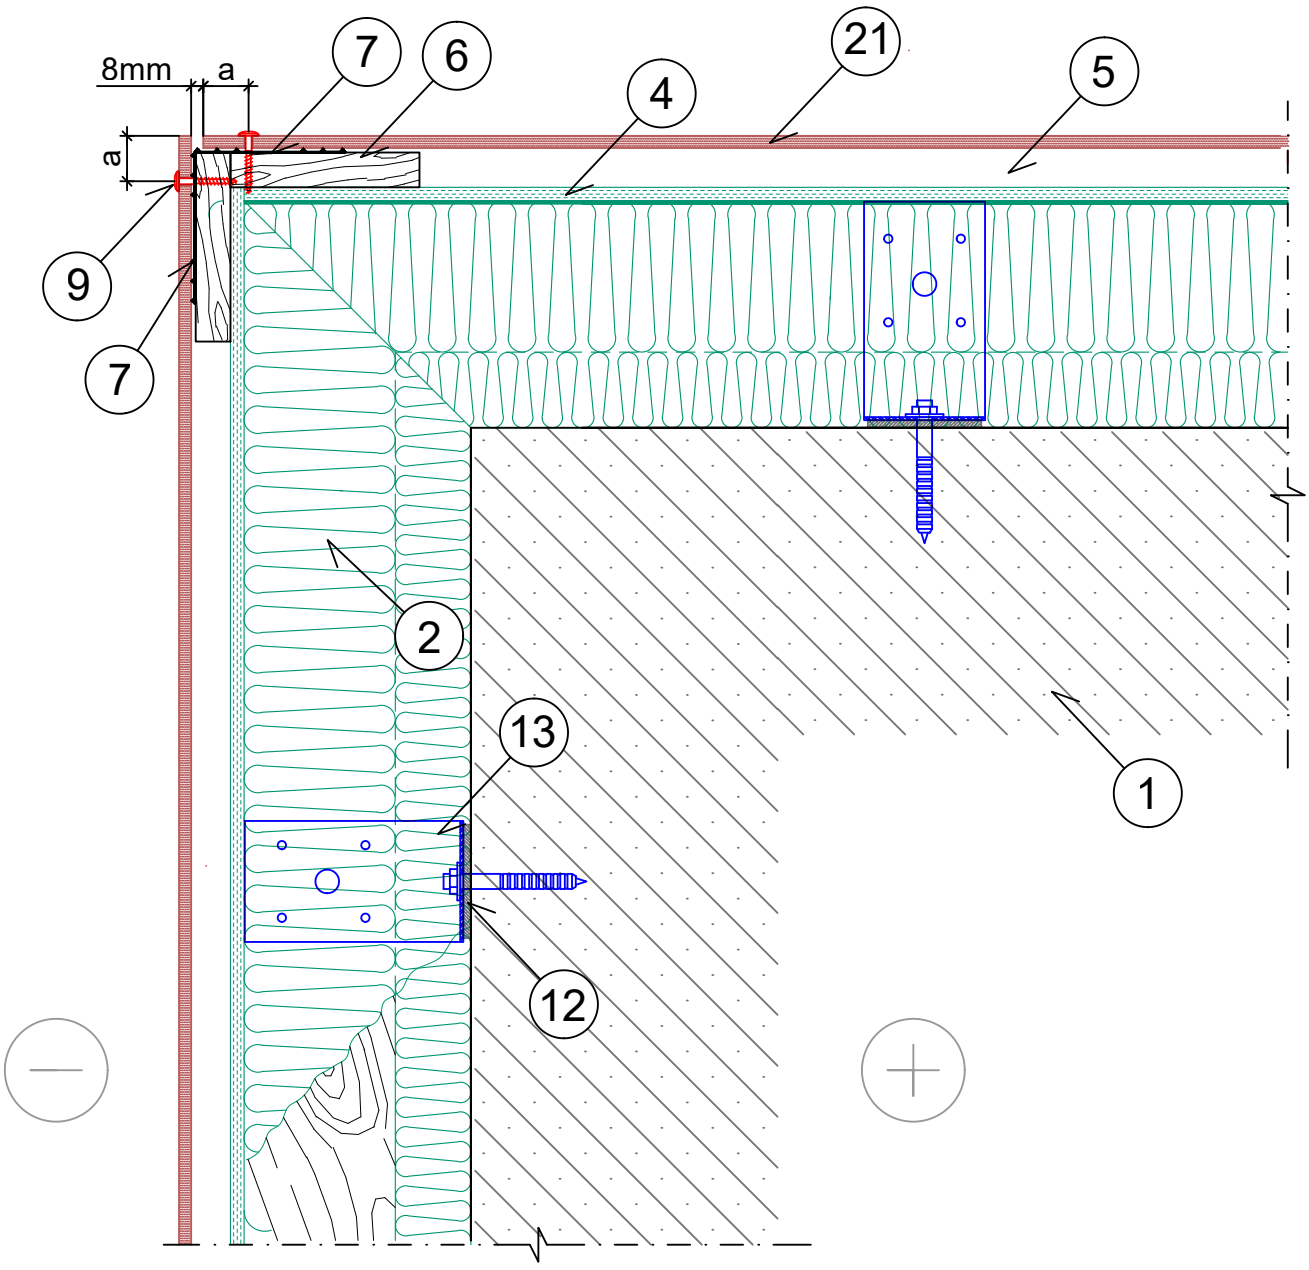

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
7. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 50mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.

Braiže


DET 307

Turinys
Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vidinis kampas

Horizontalus pjūvis. Vidinis kampas

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

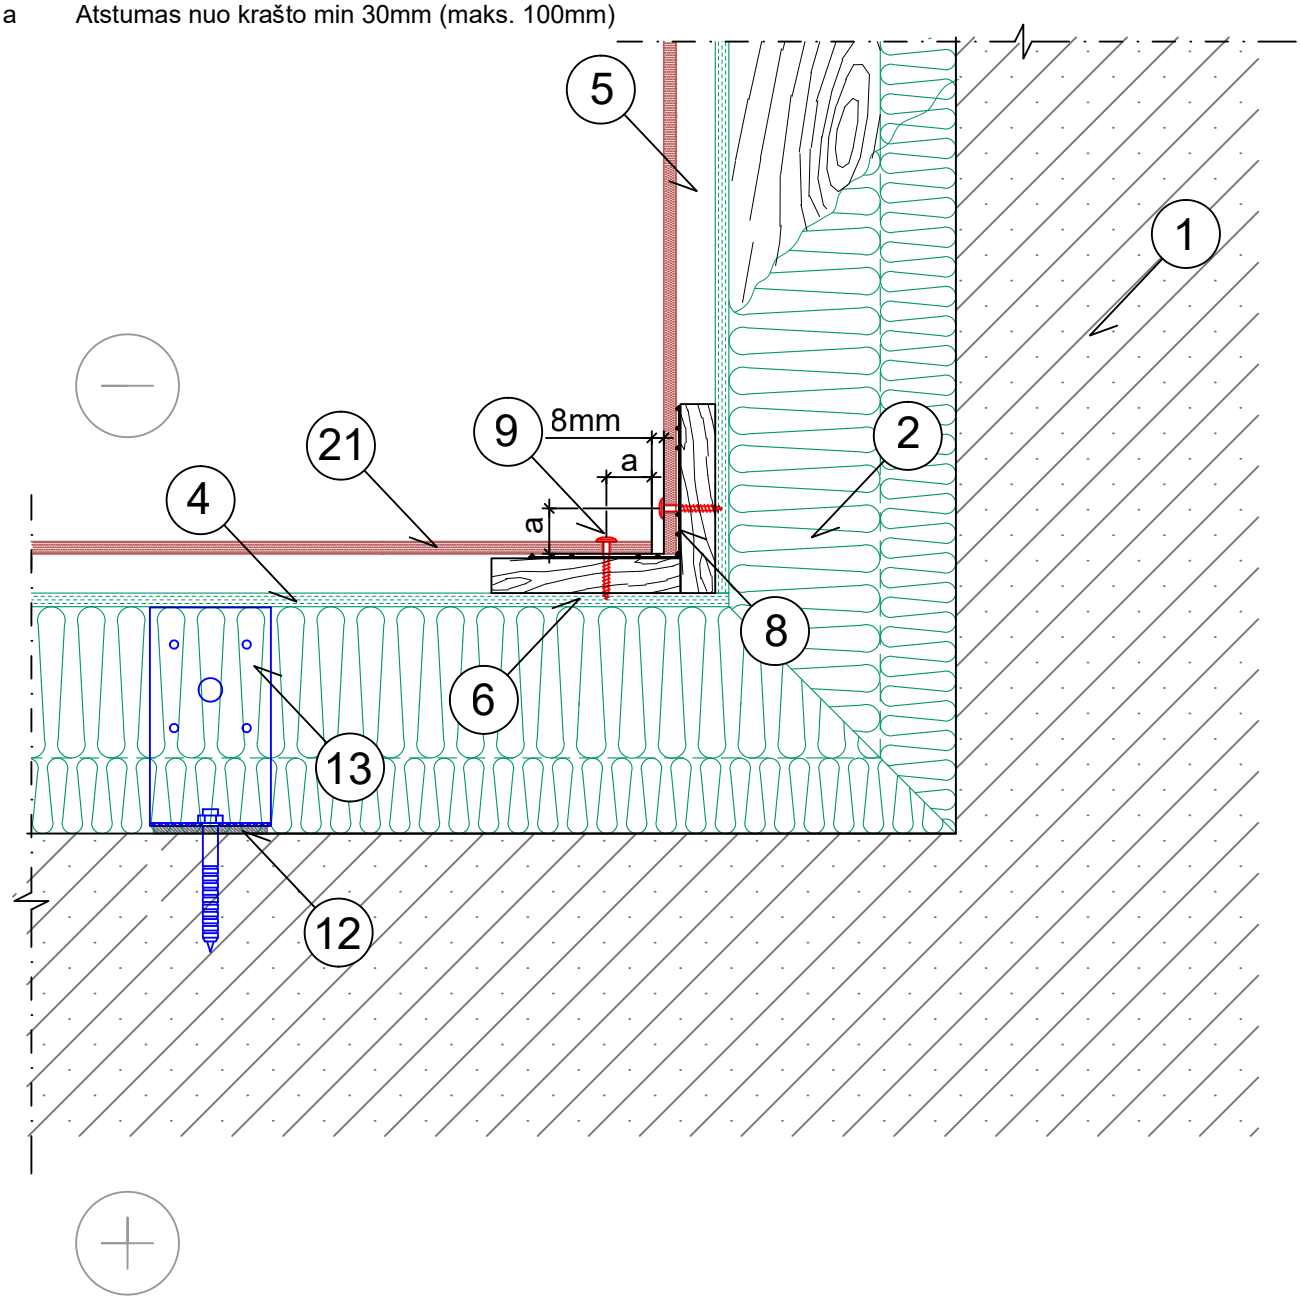

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 308

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

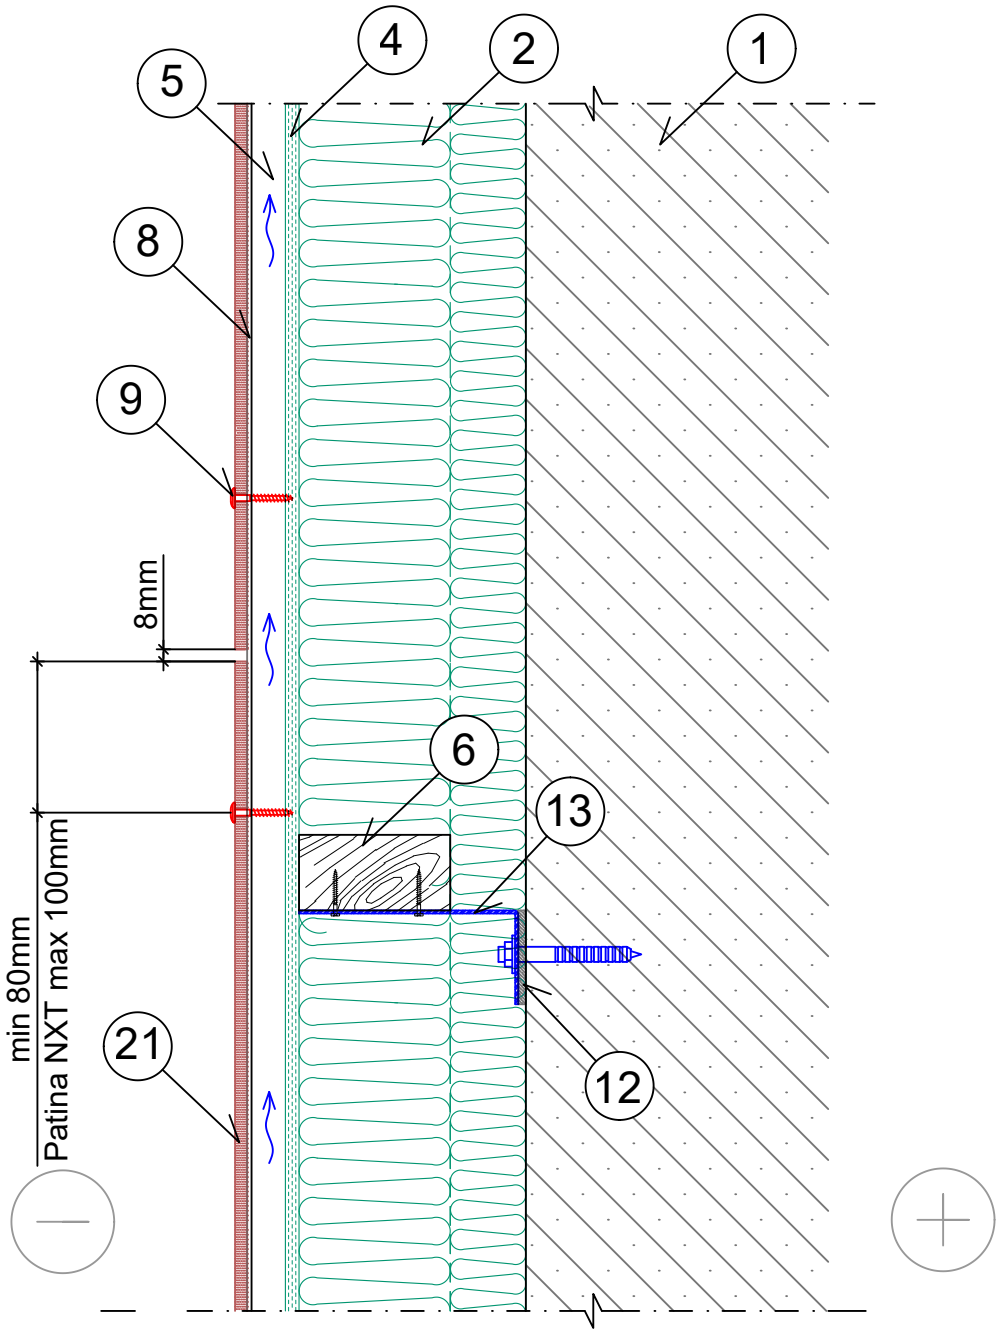

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 309

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

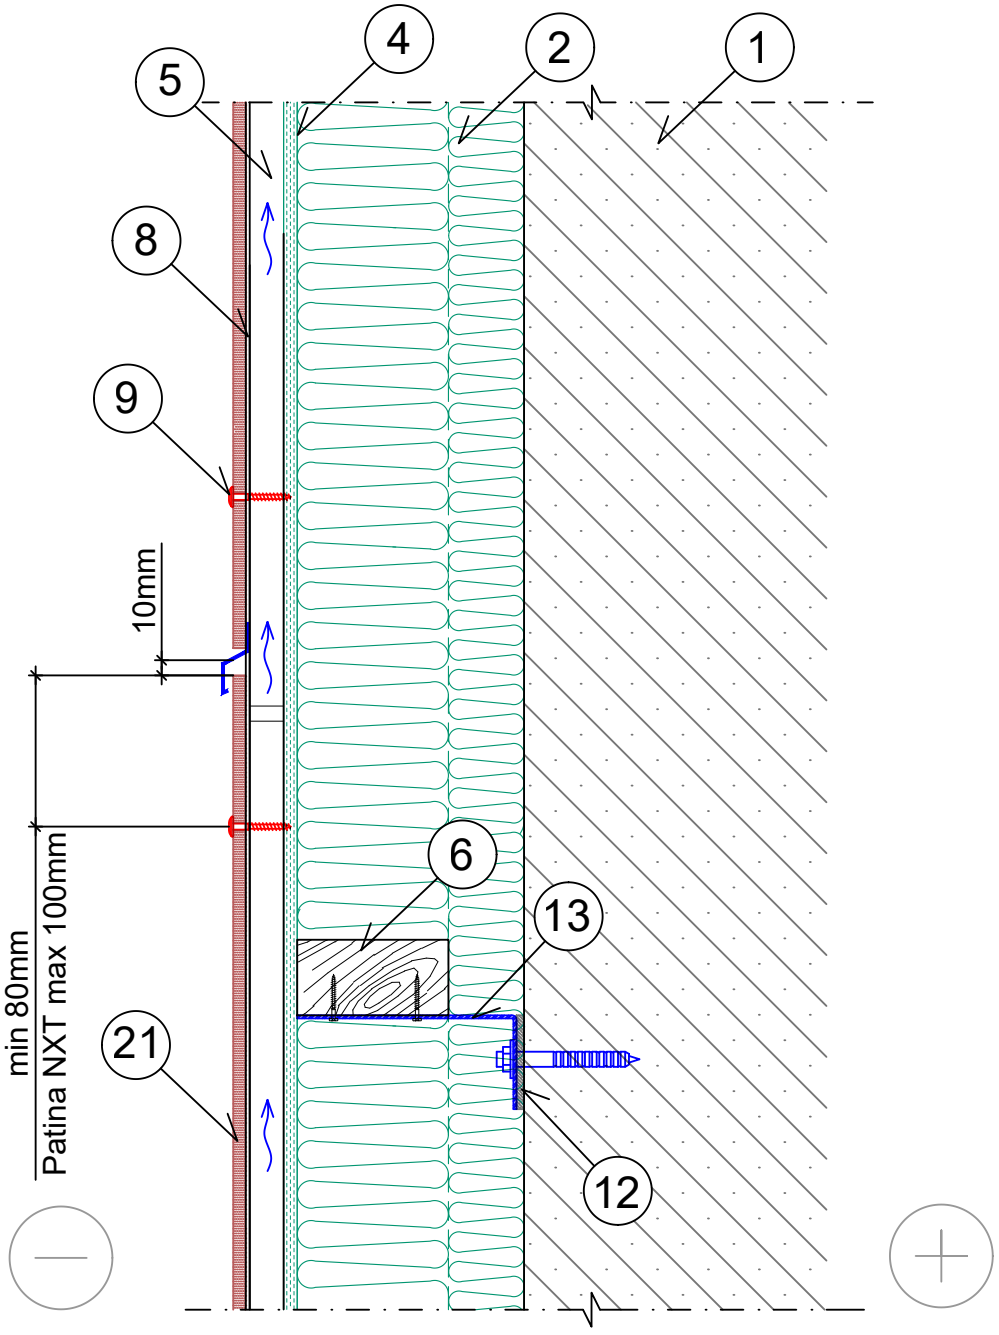

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 310

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Sienos jungtis su pamatu

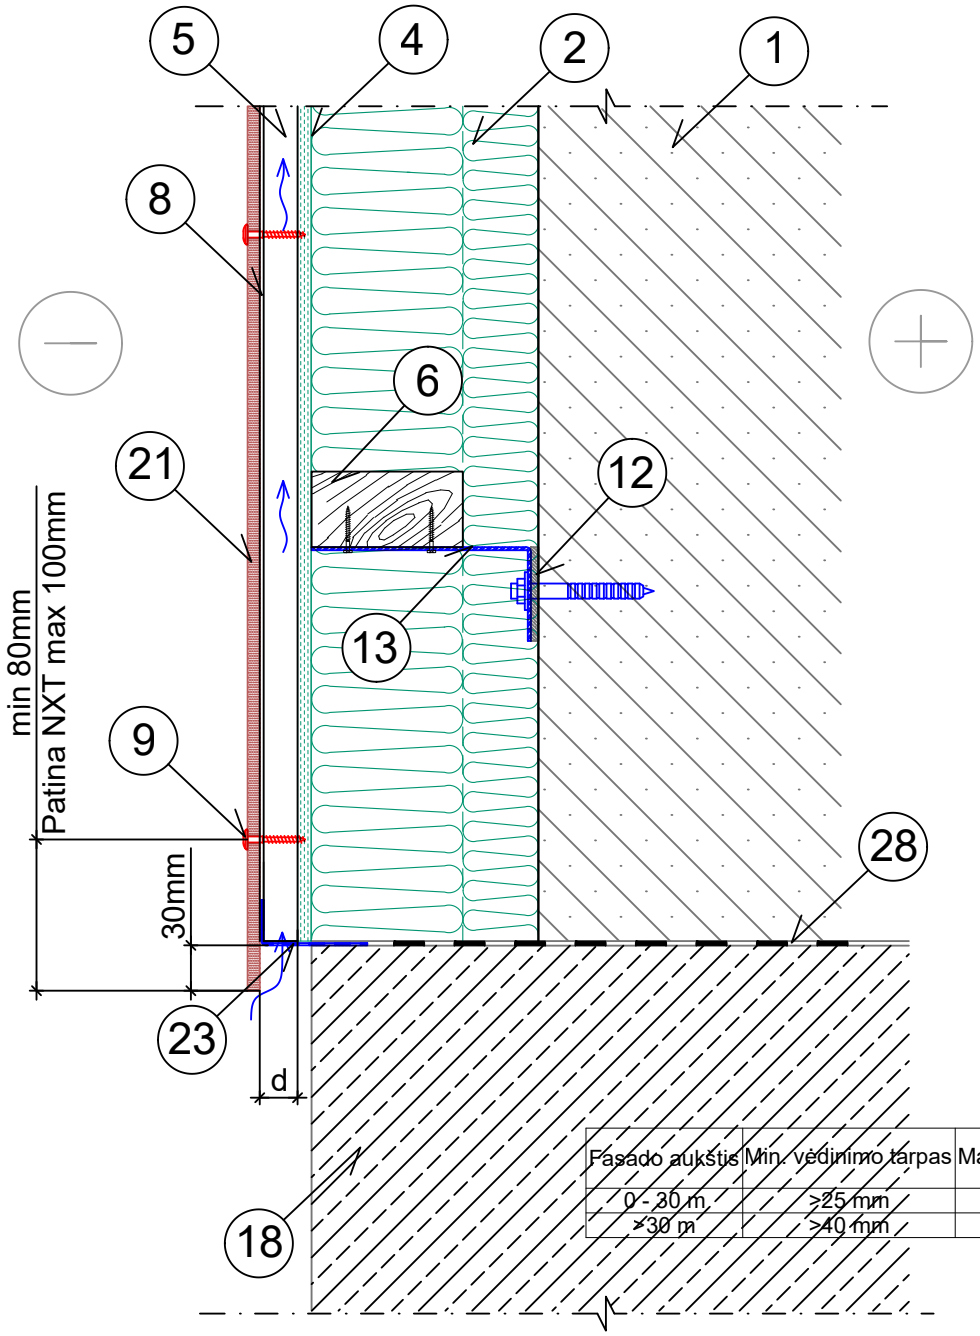

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
18. Pamato konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 311

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Sienos jungtis su pamatu

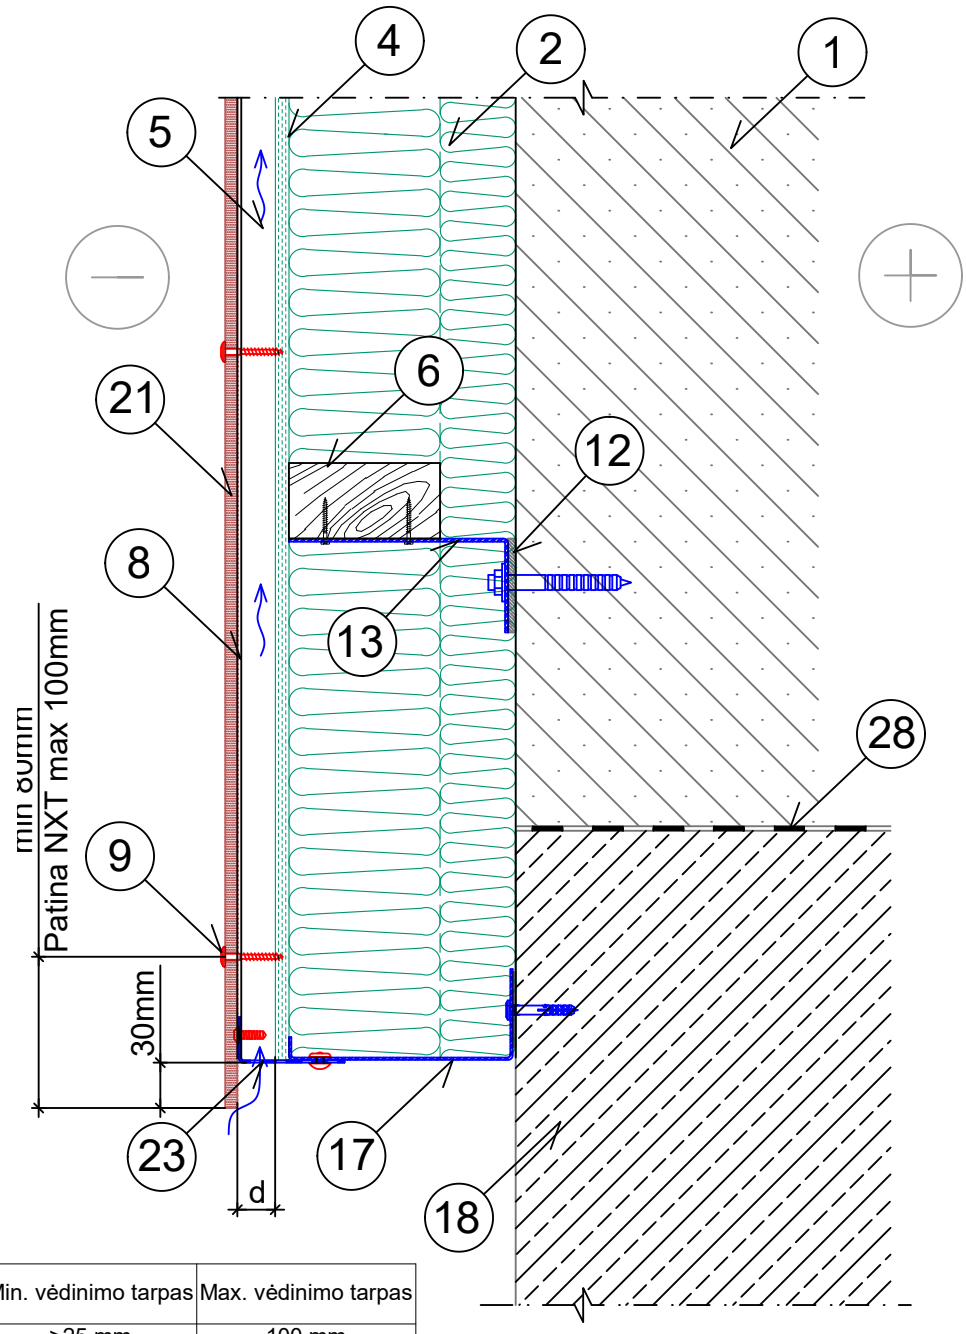

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
17. Aliuminis cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamato konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 312

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Sienos jungtis su pamatu

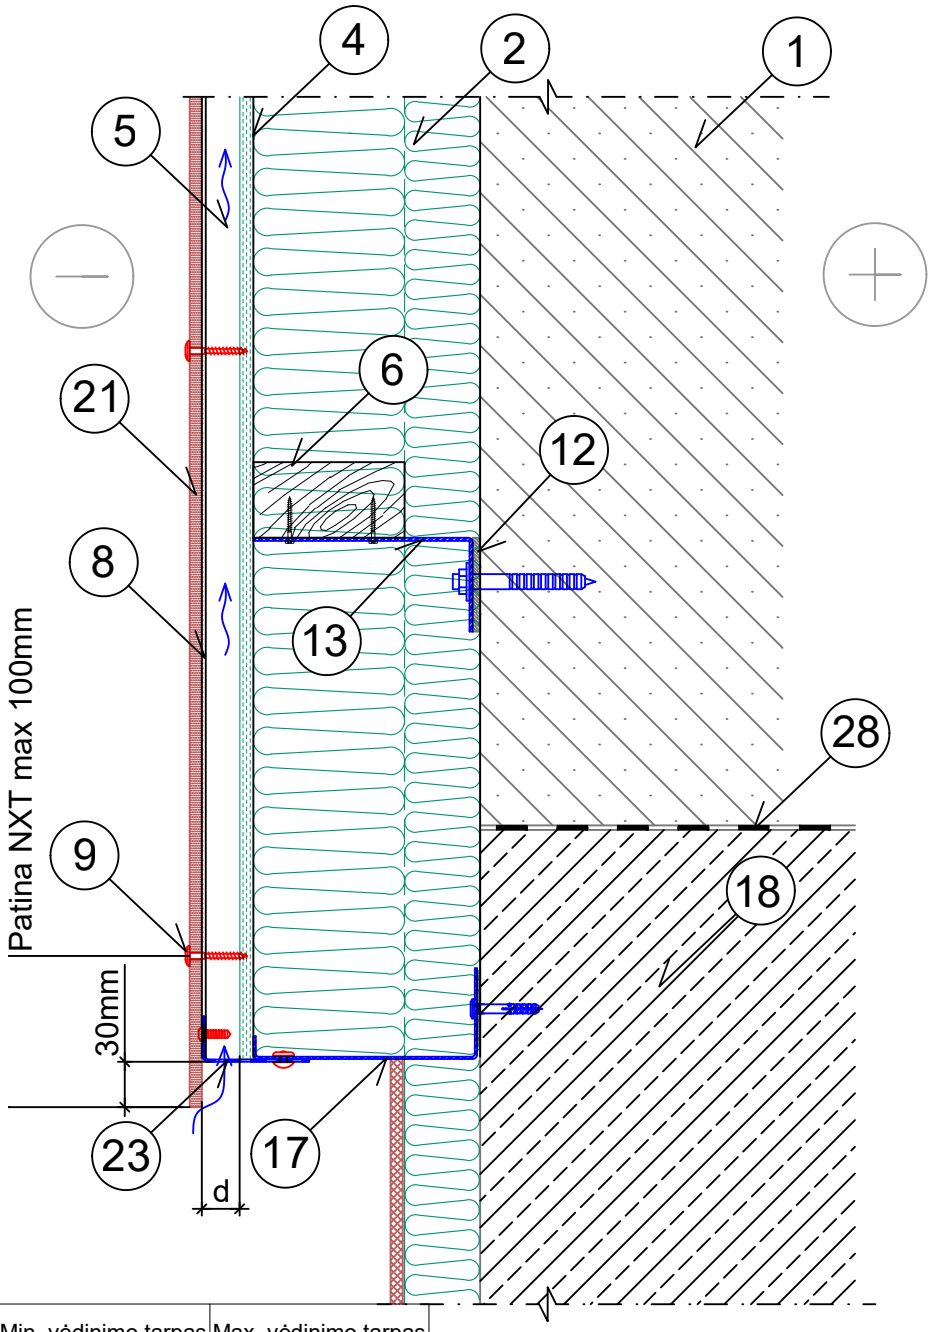

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
17. Aliuminis cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamato konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 313

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Parapetas

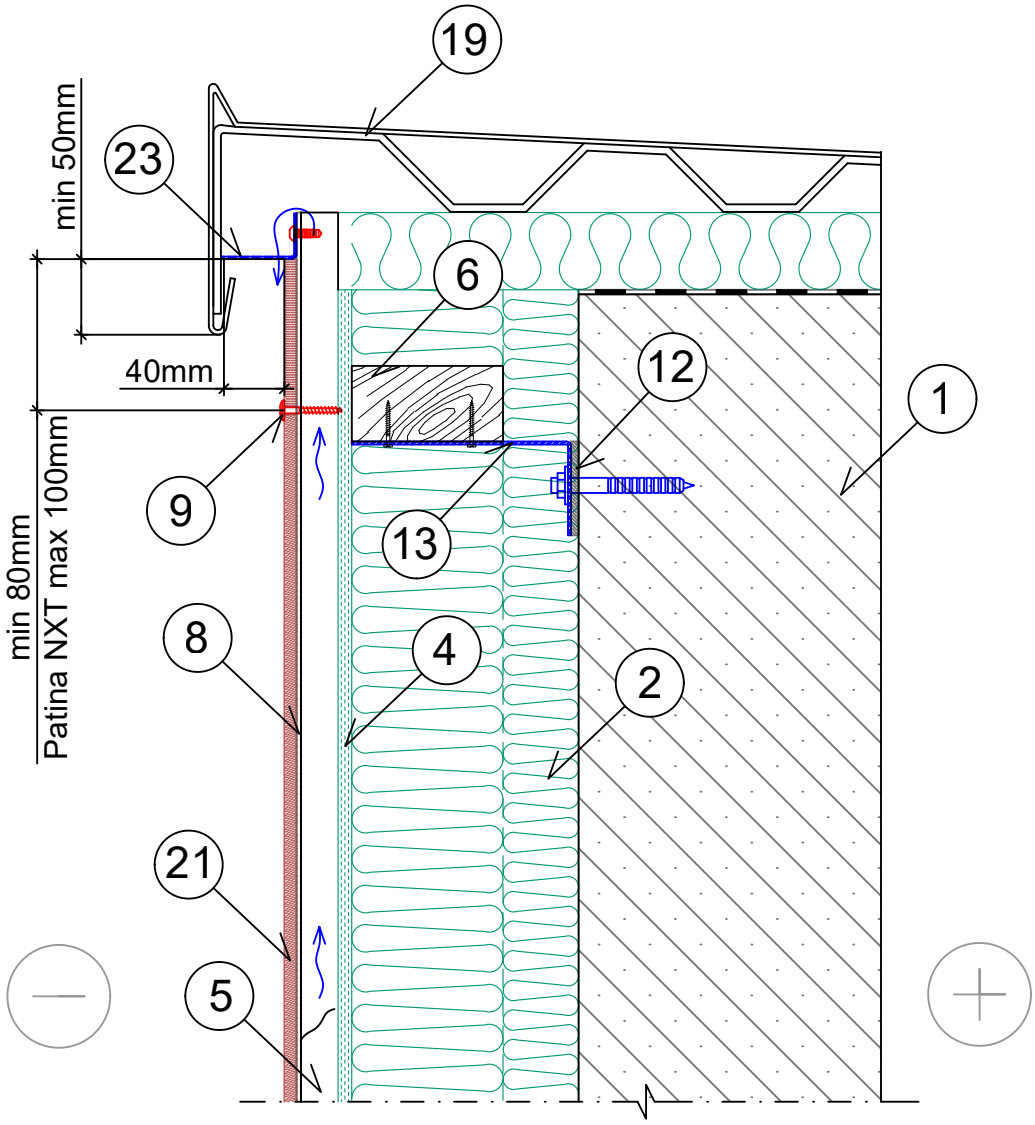

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - WindstopperOro tarpas min 25mm
5. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.


Braiže

DET 314

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Stogo karnizas

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

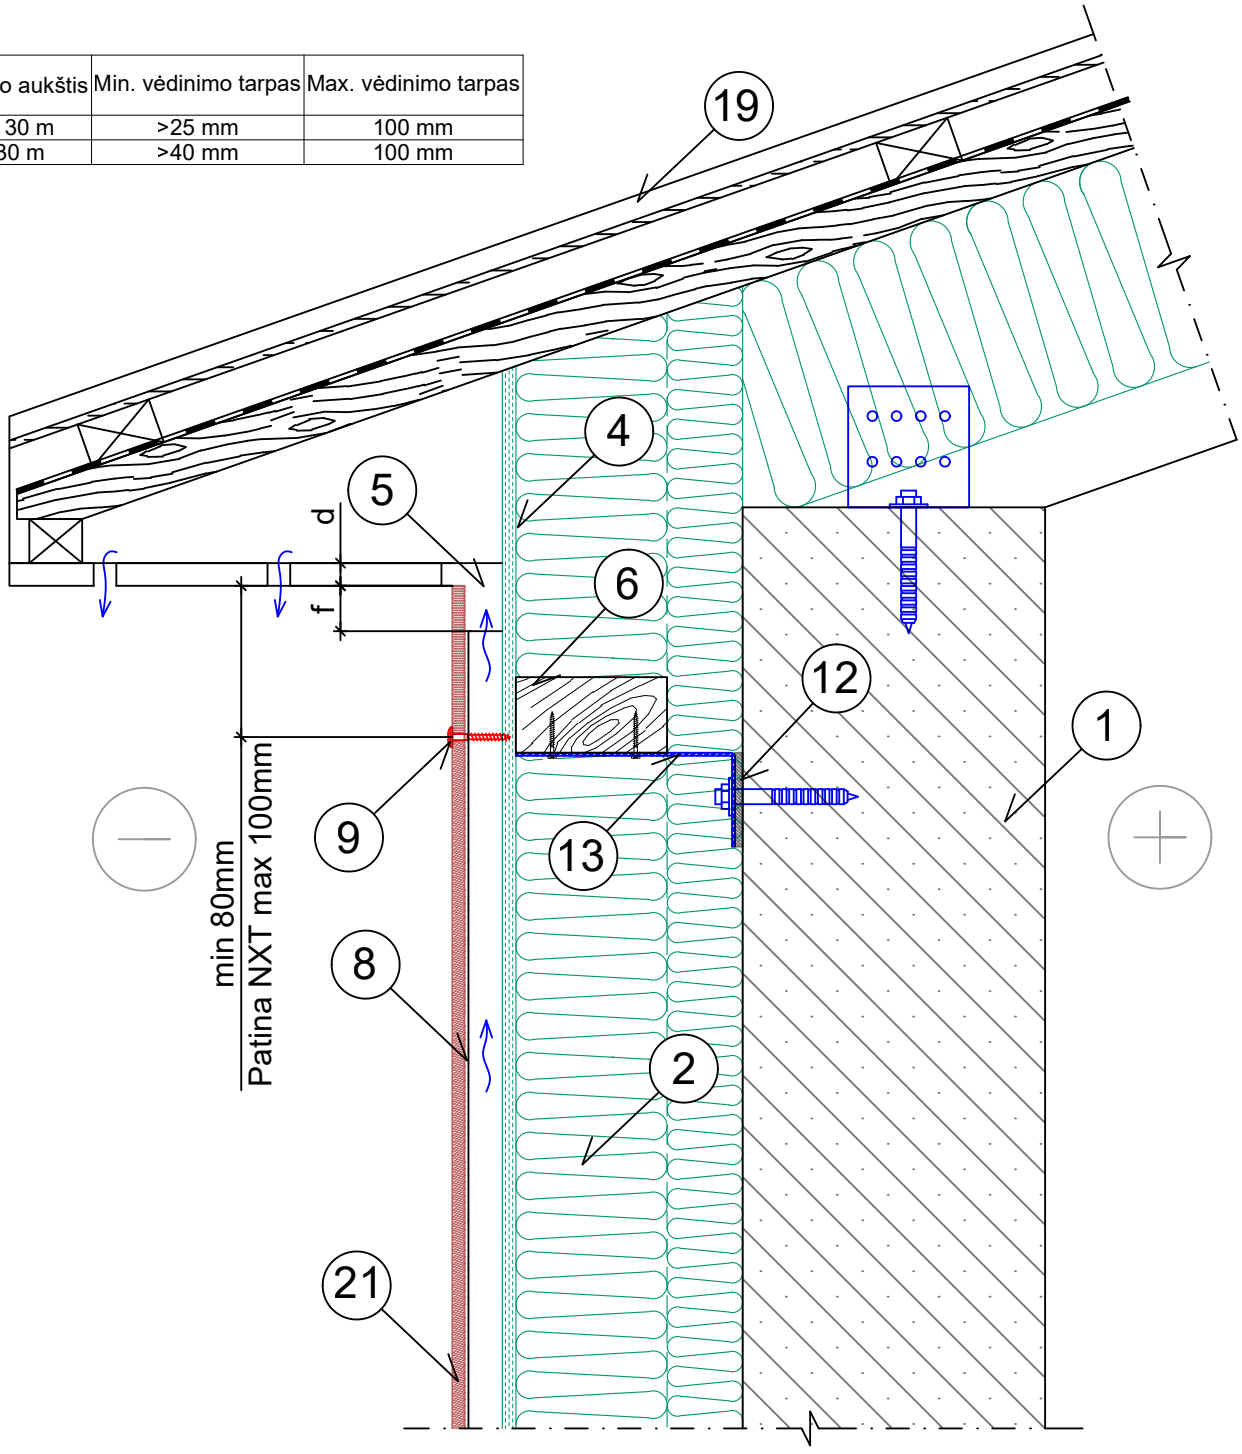

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 315

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

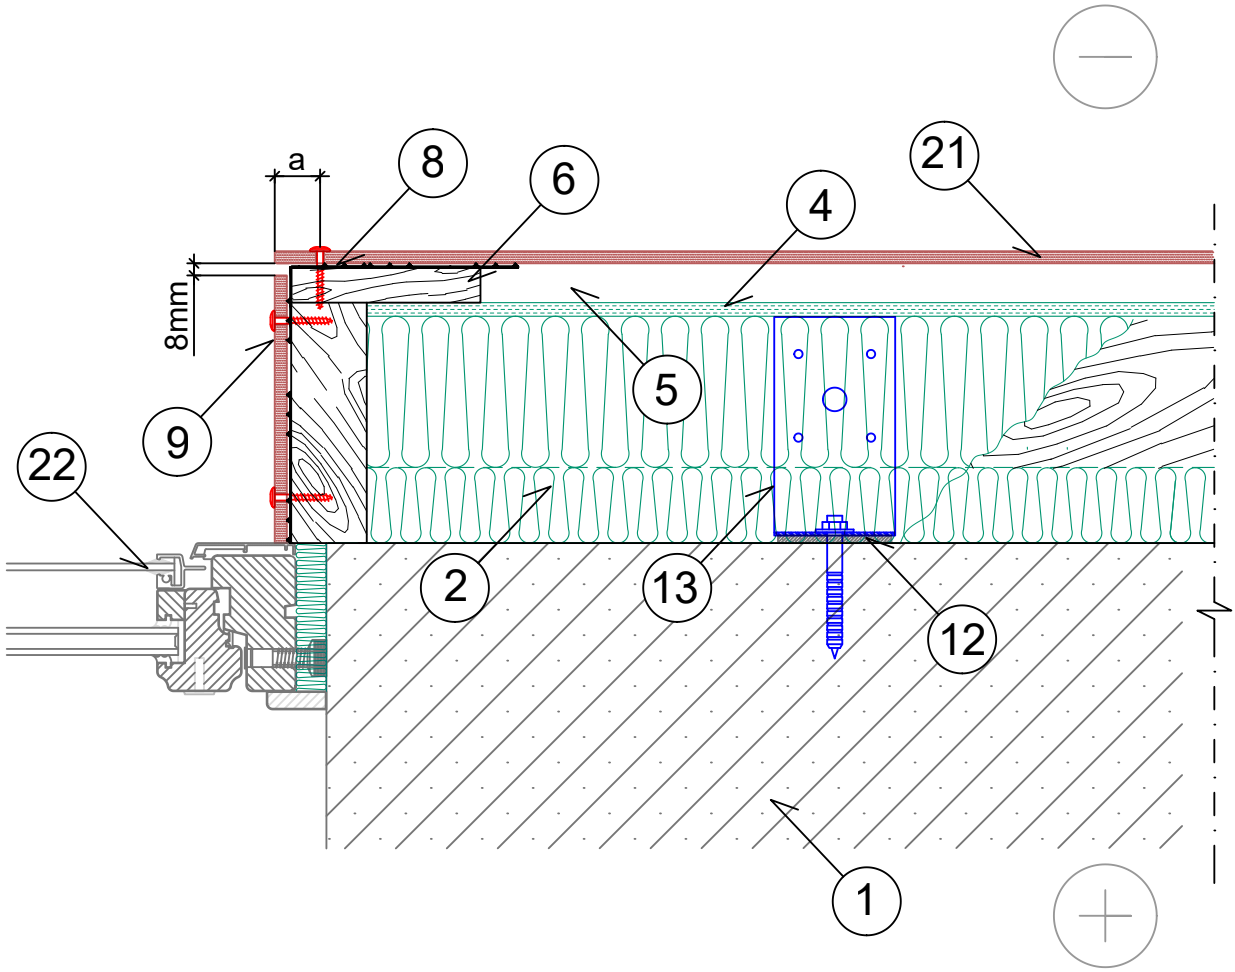

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 316

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

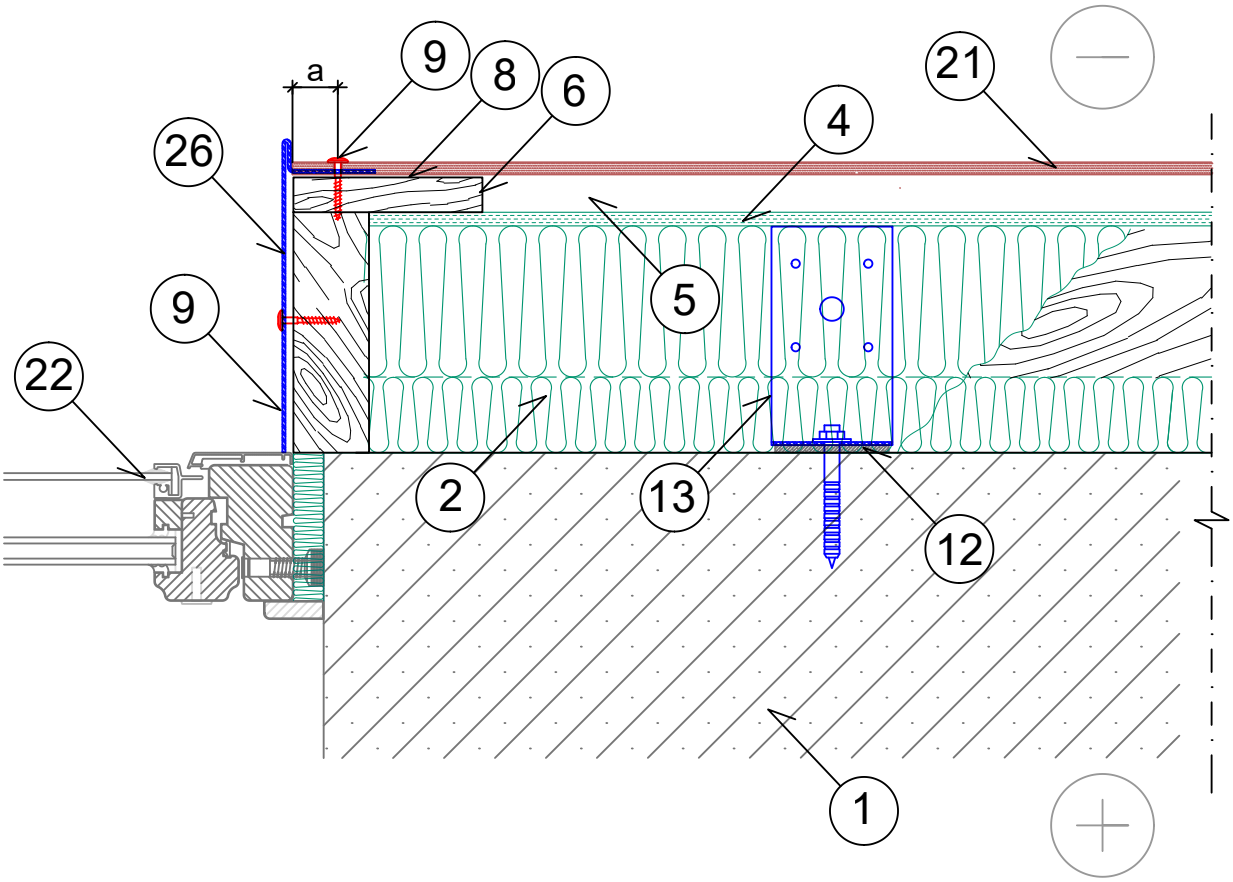

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 317

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

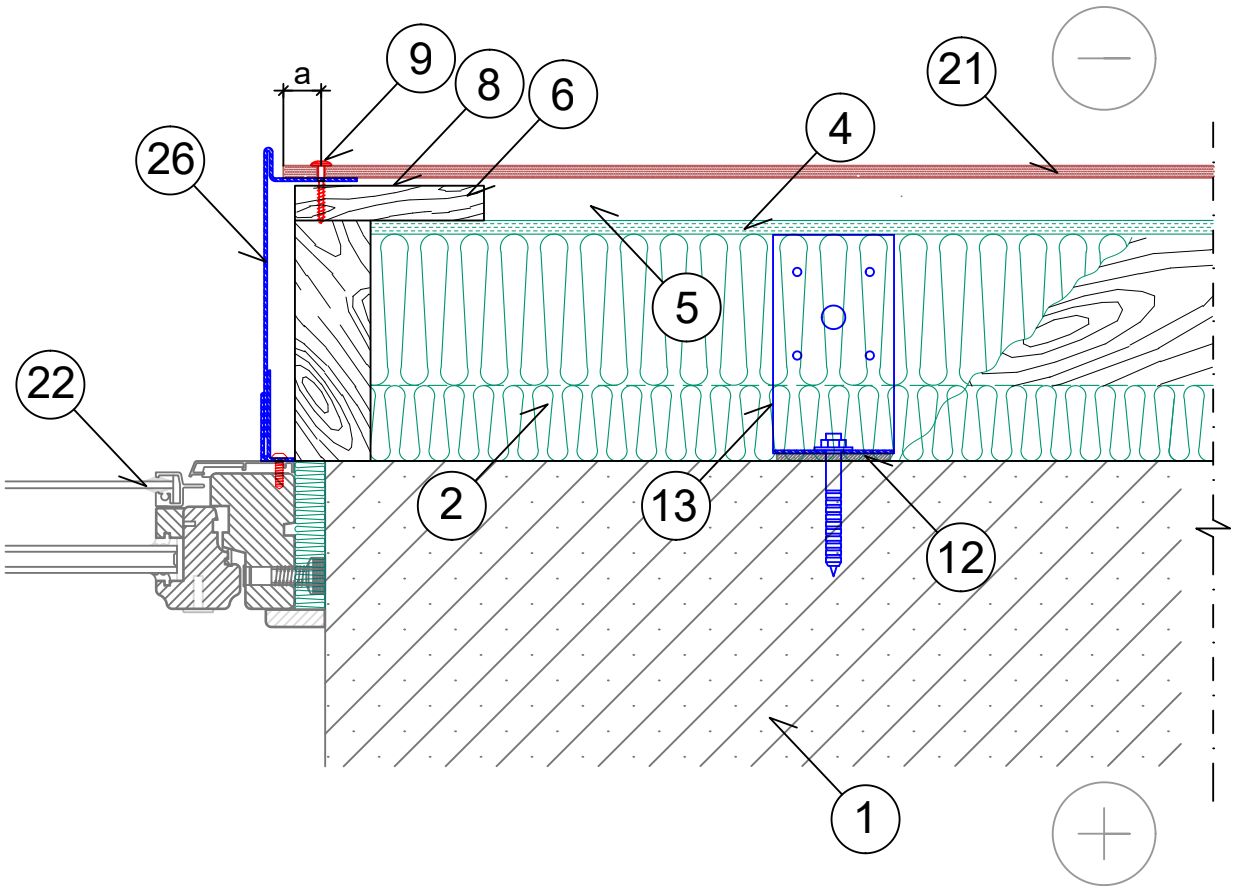

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 318

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

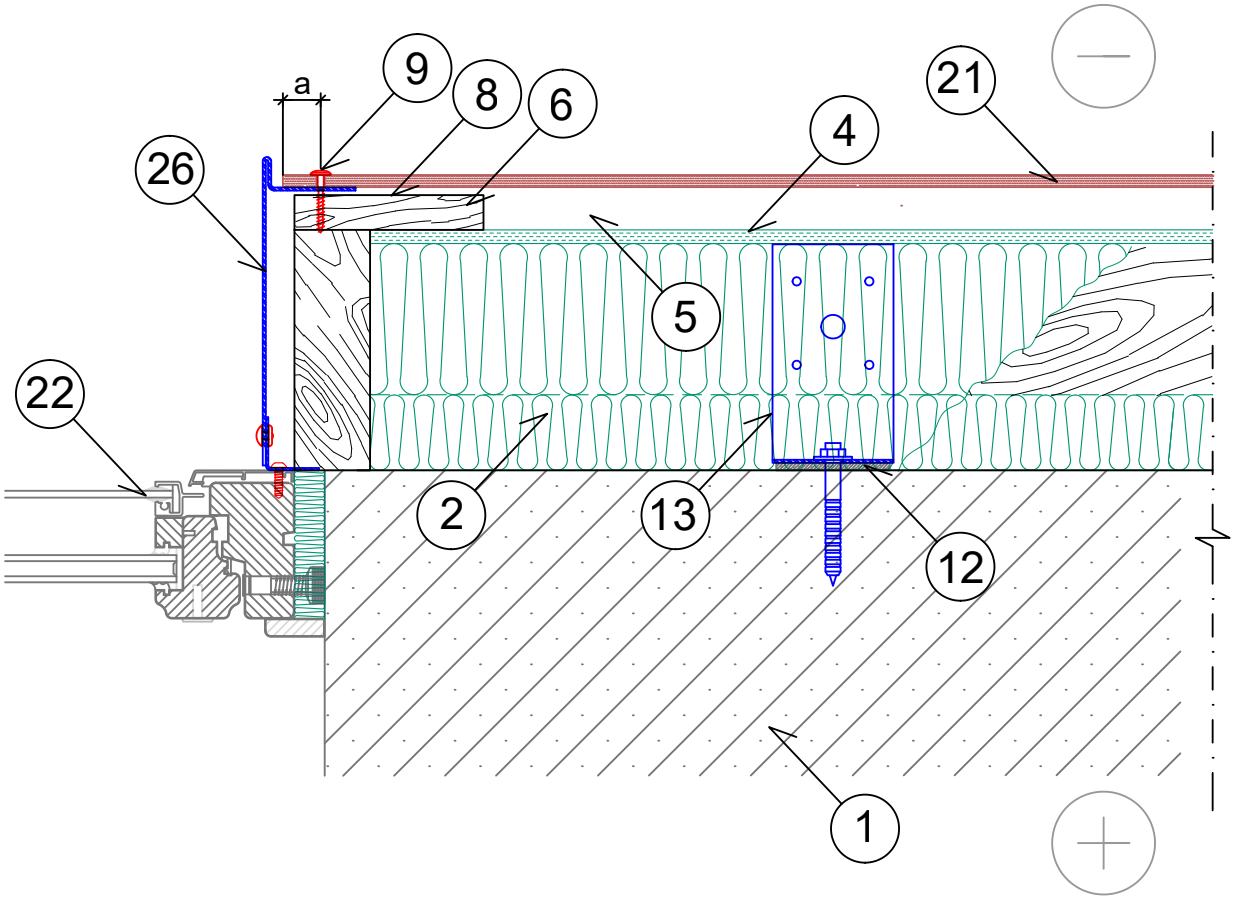

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 319

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

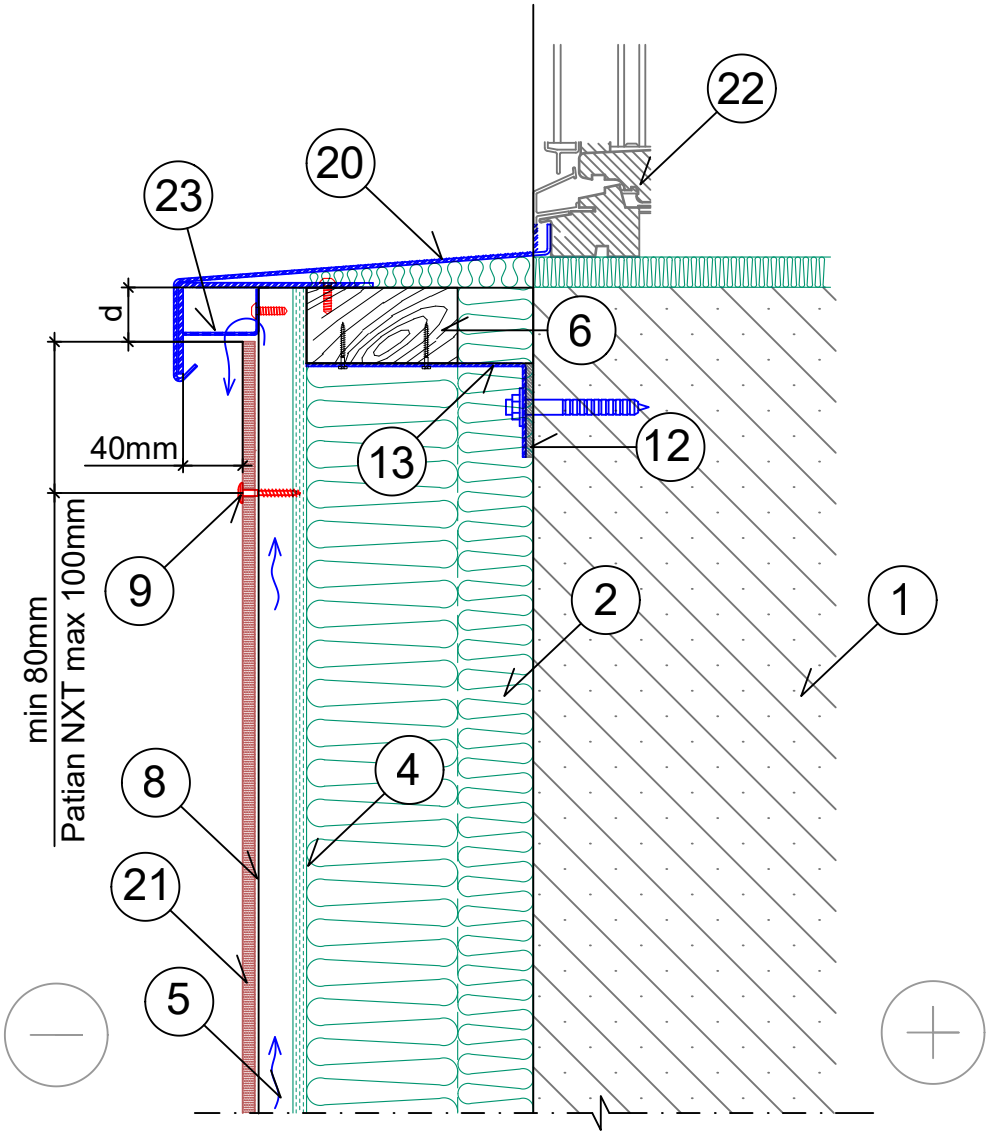

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 320

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

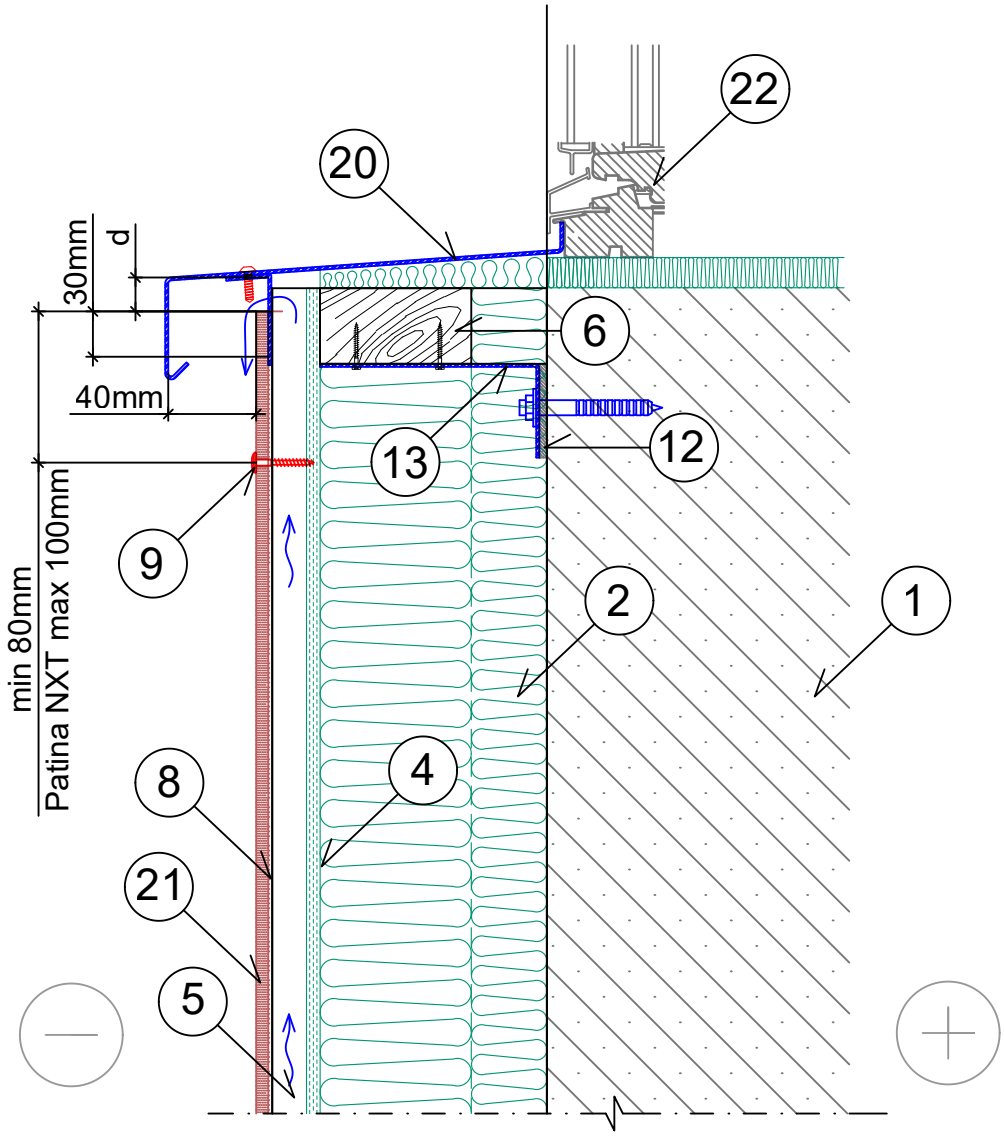

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 321

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

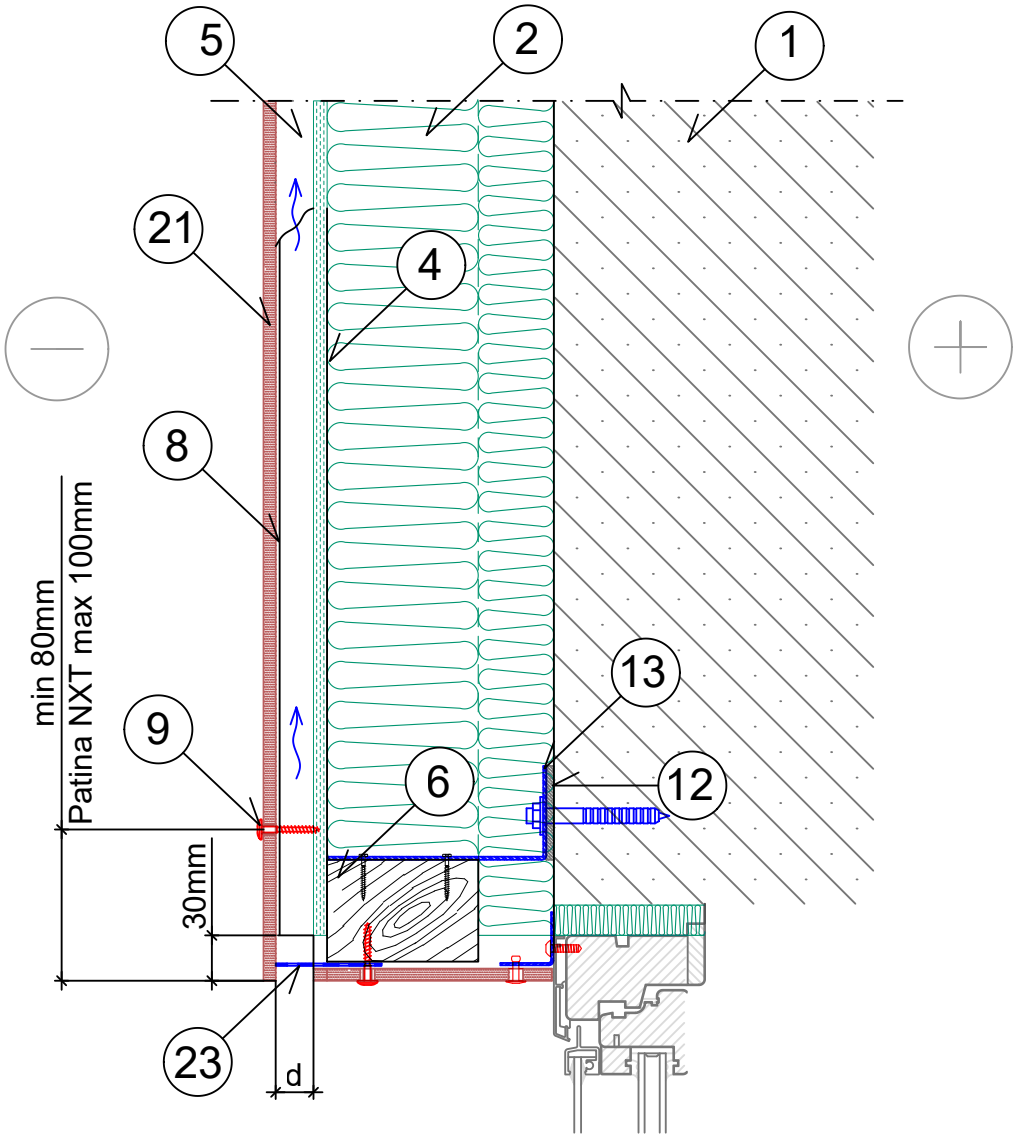

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 322

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

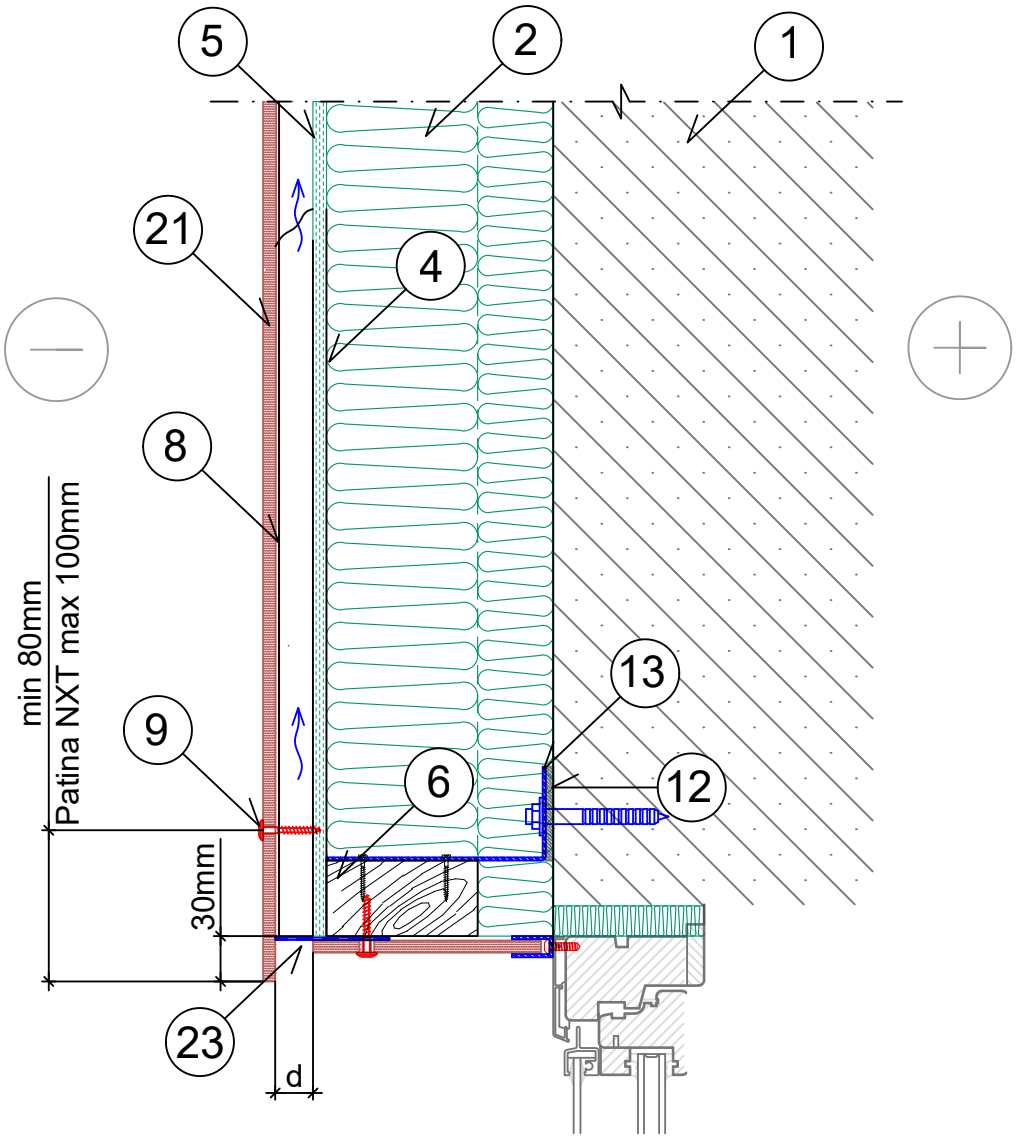

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 323

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

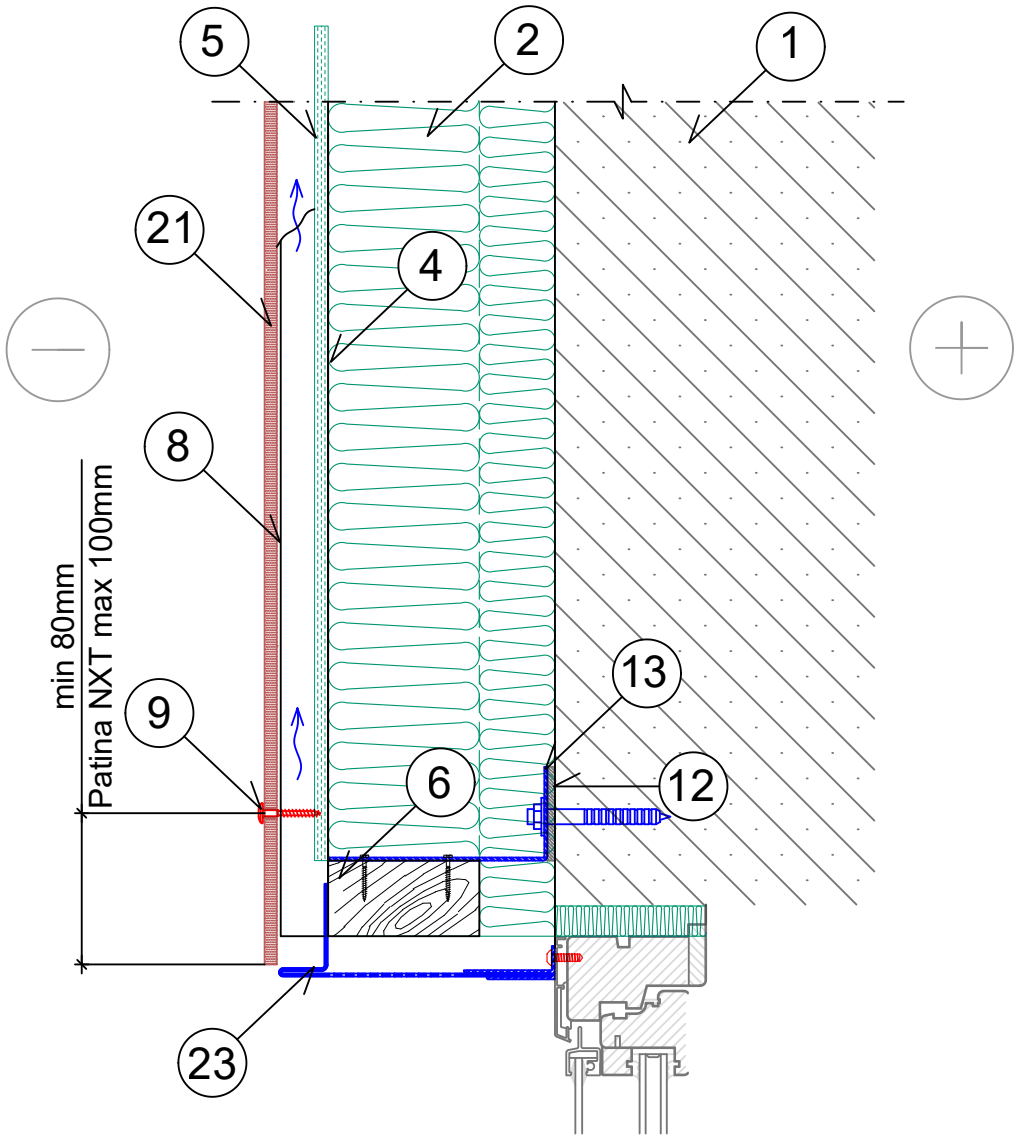

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 324

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

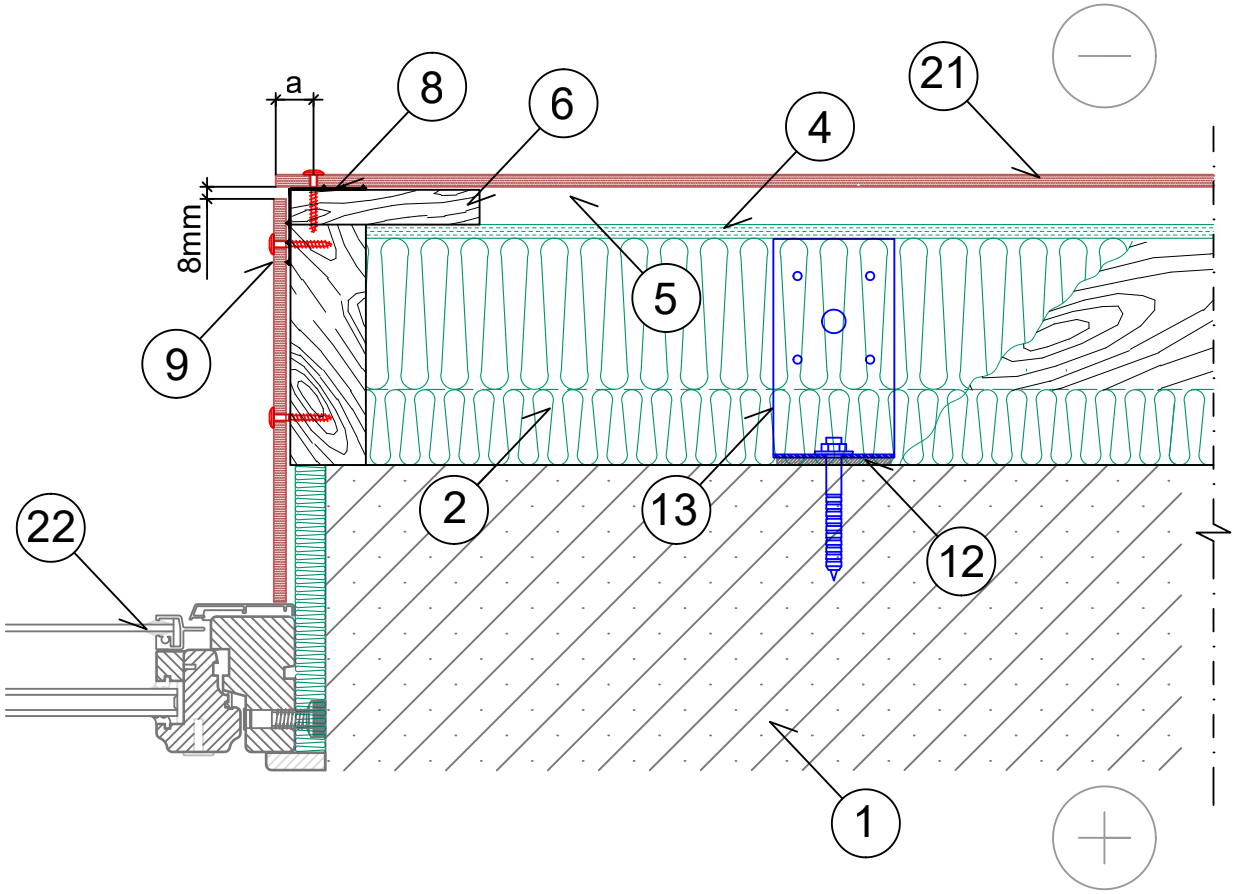

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 325

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

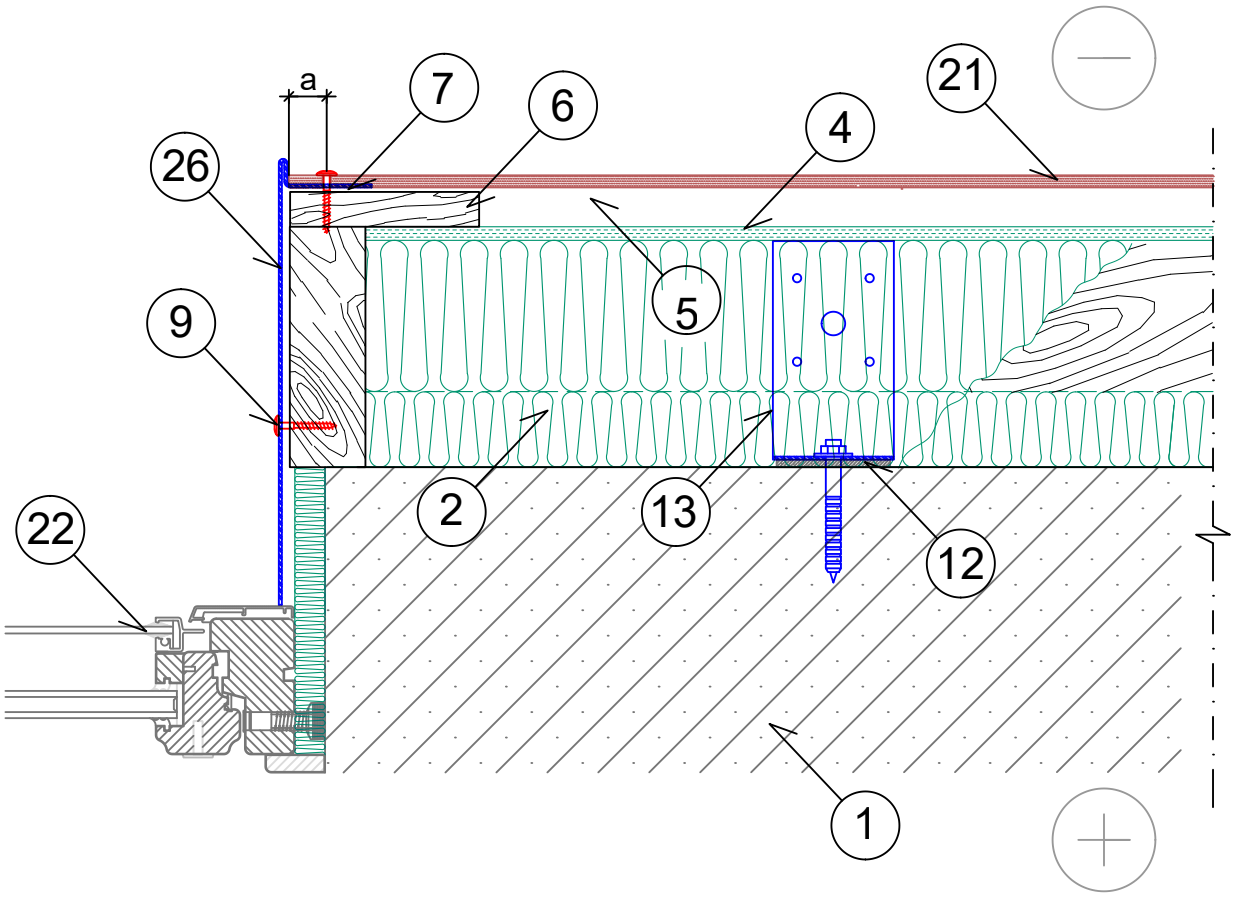

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 326

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

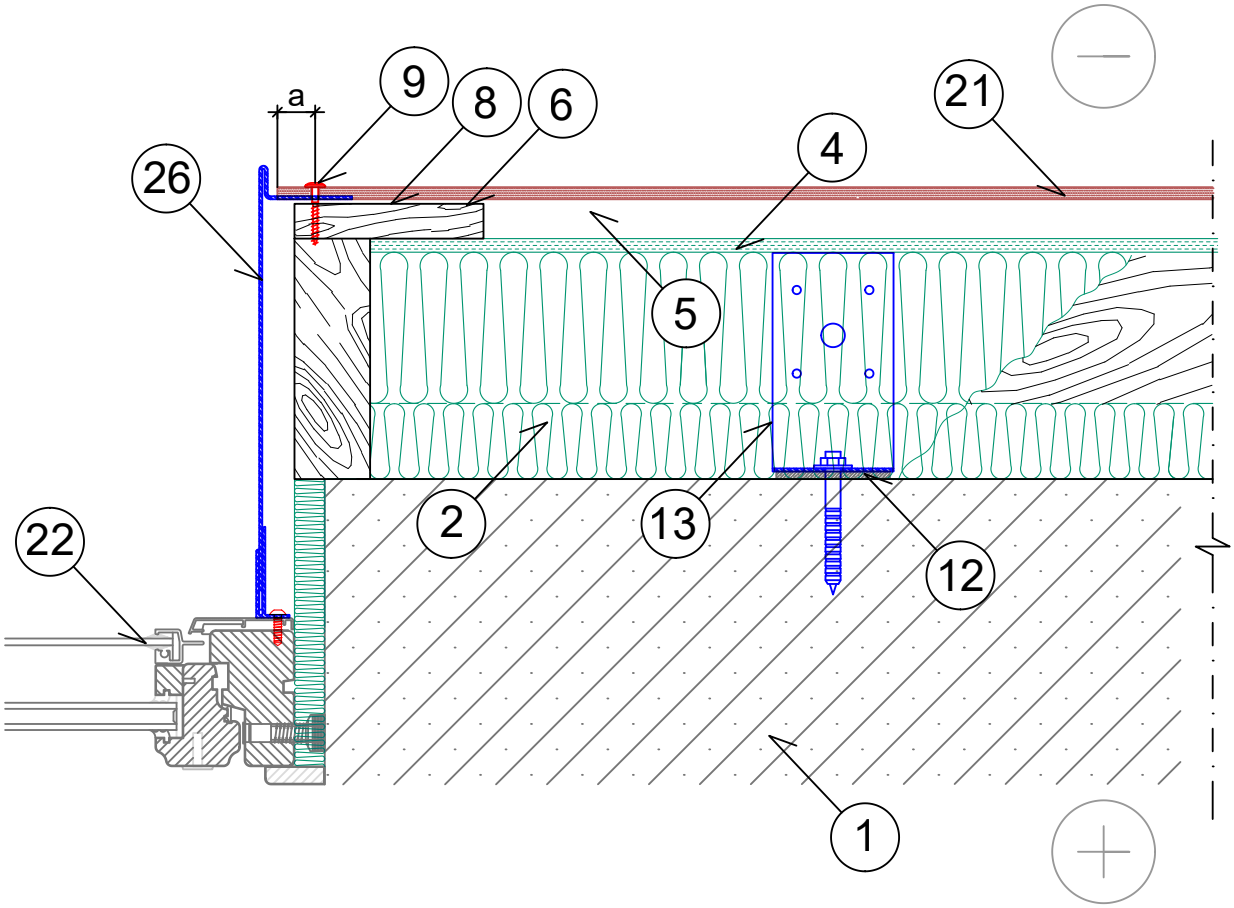

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 327

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

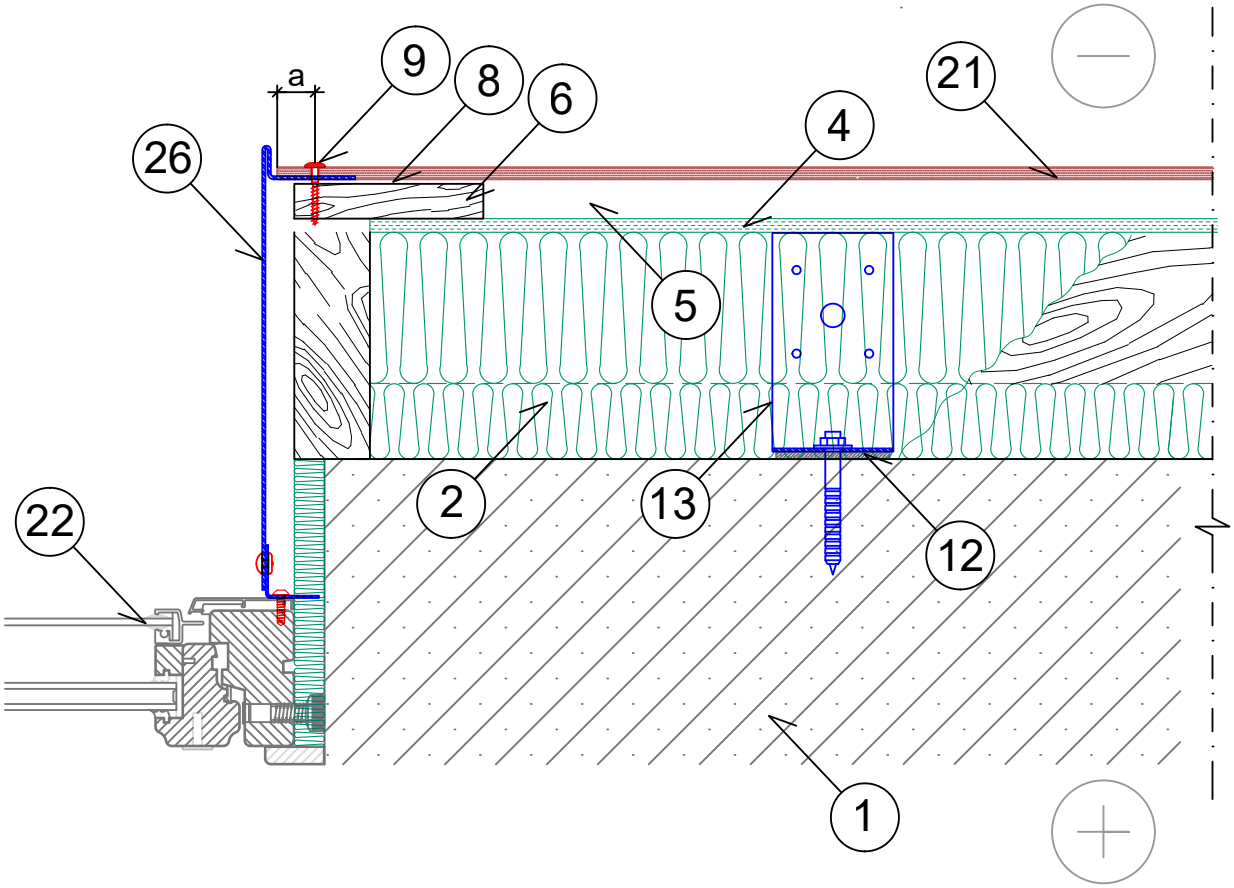

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profilis

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 328

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

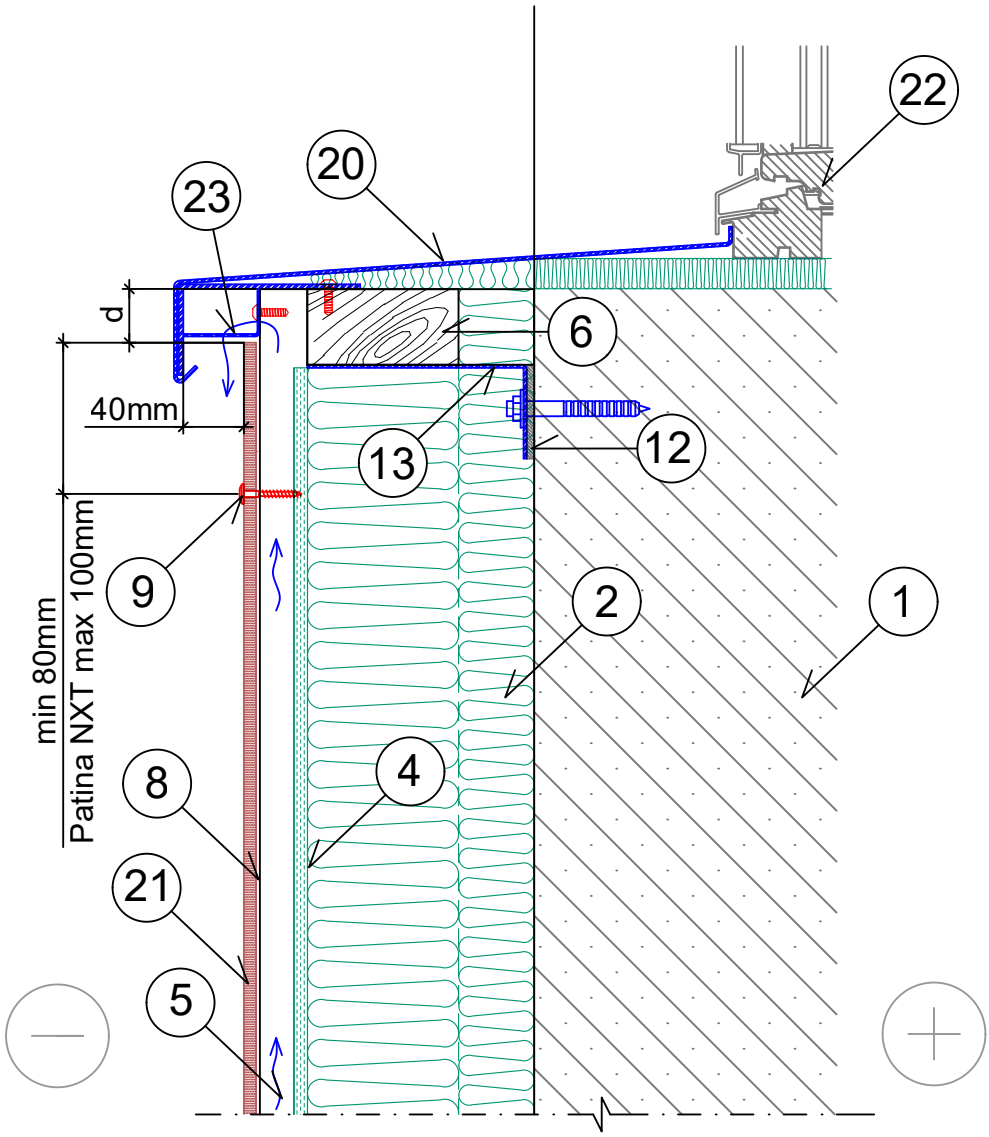

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 329

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

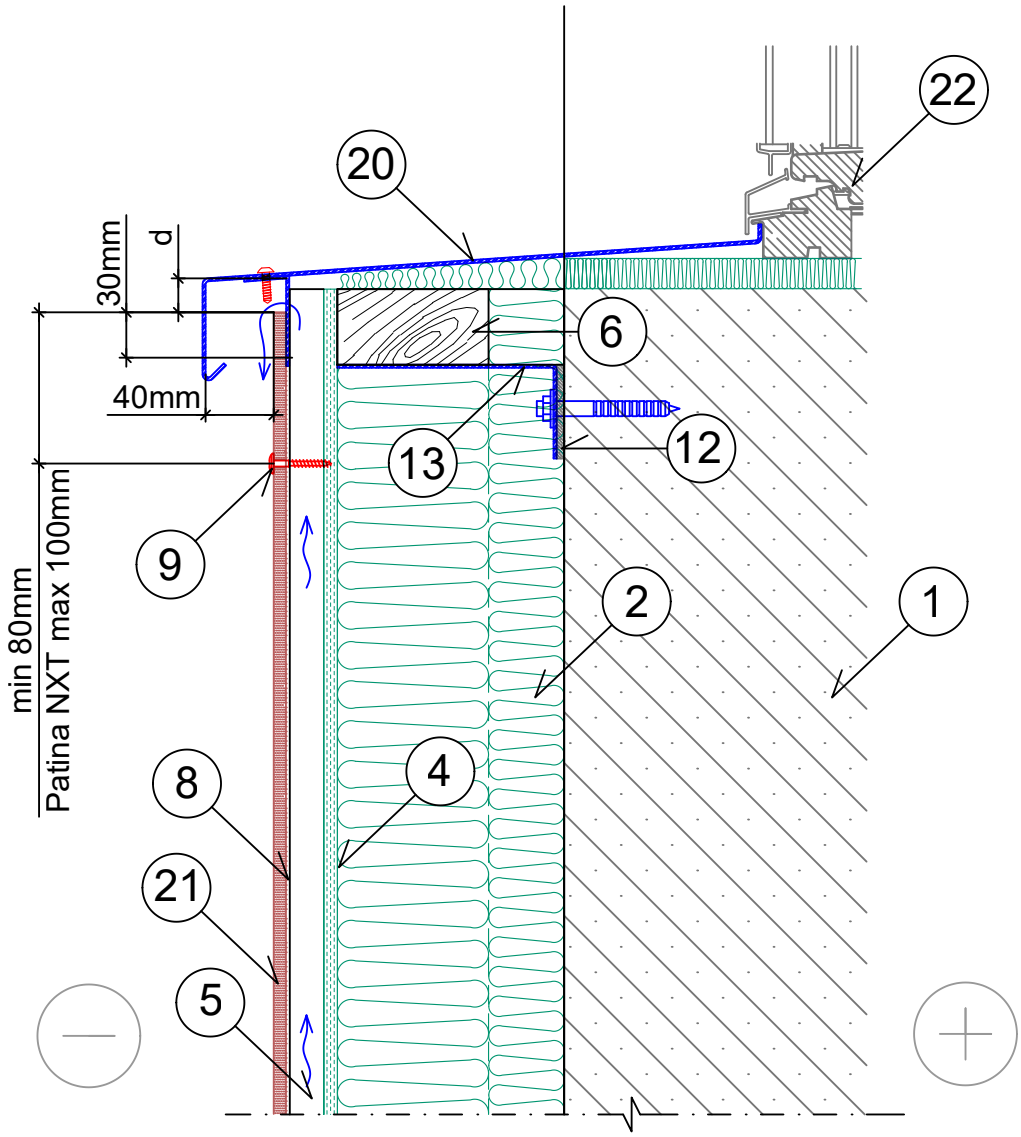

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19 Stogo konstrukcija
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
22. Lango konstrukcija
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 330

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

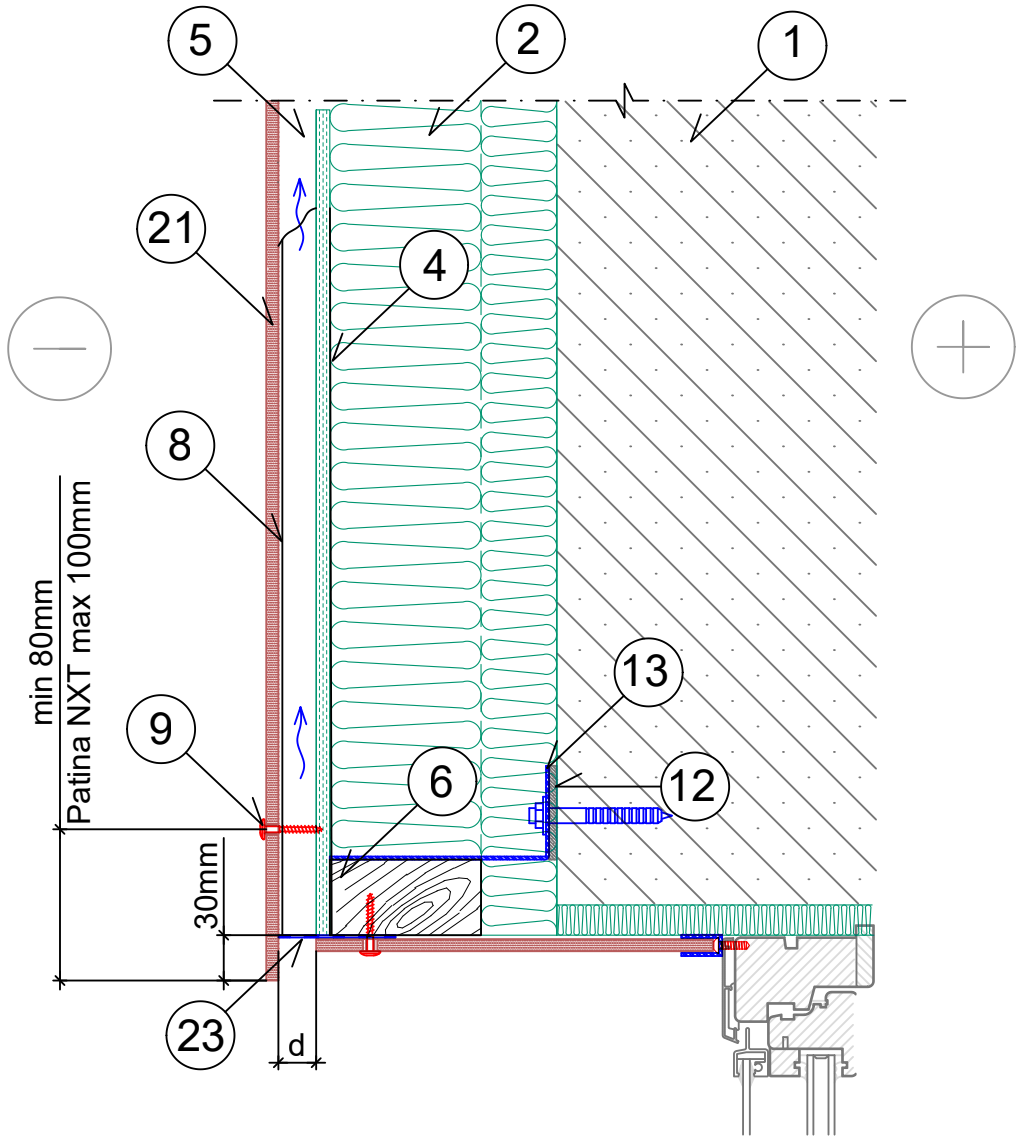

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 331

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

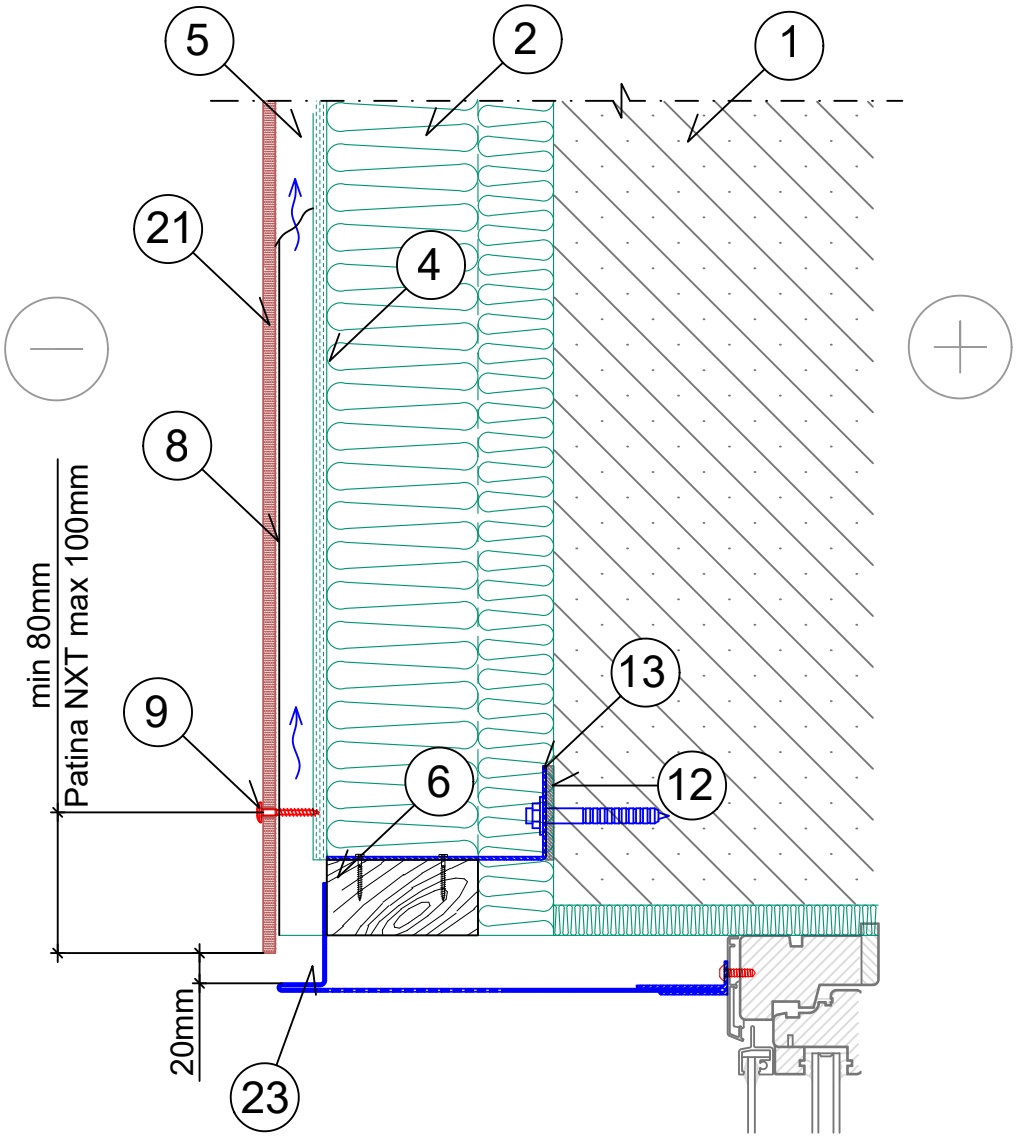

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 332

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

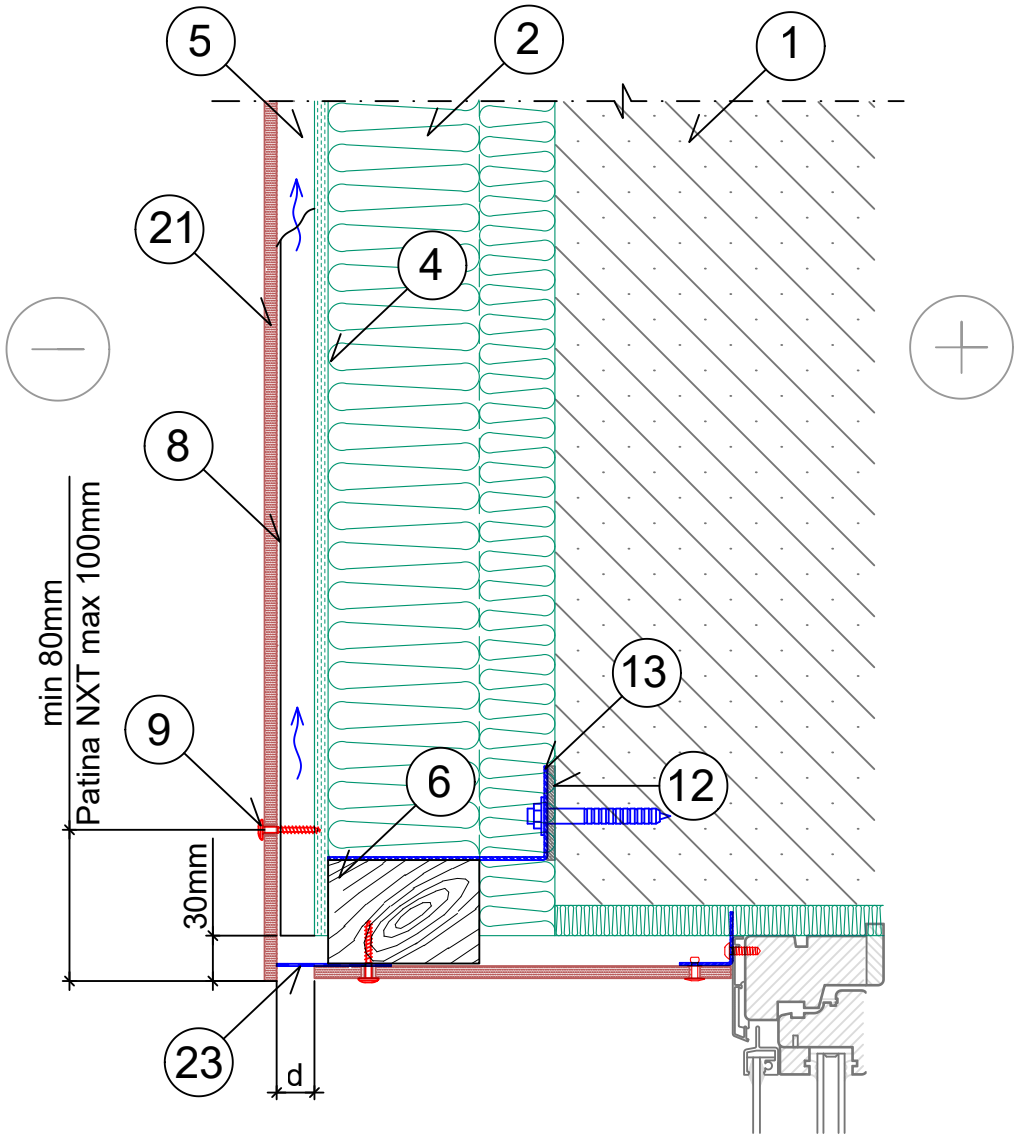

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 333

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Horizontalus pj.

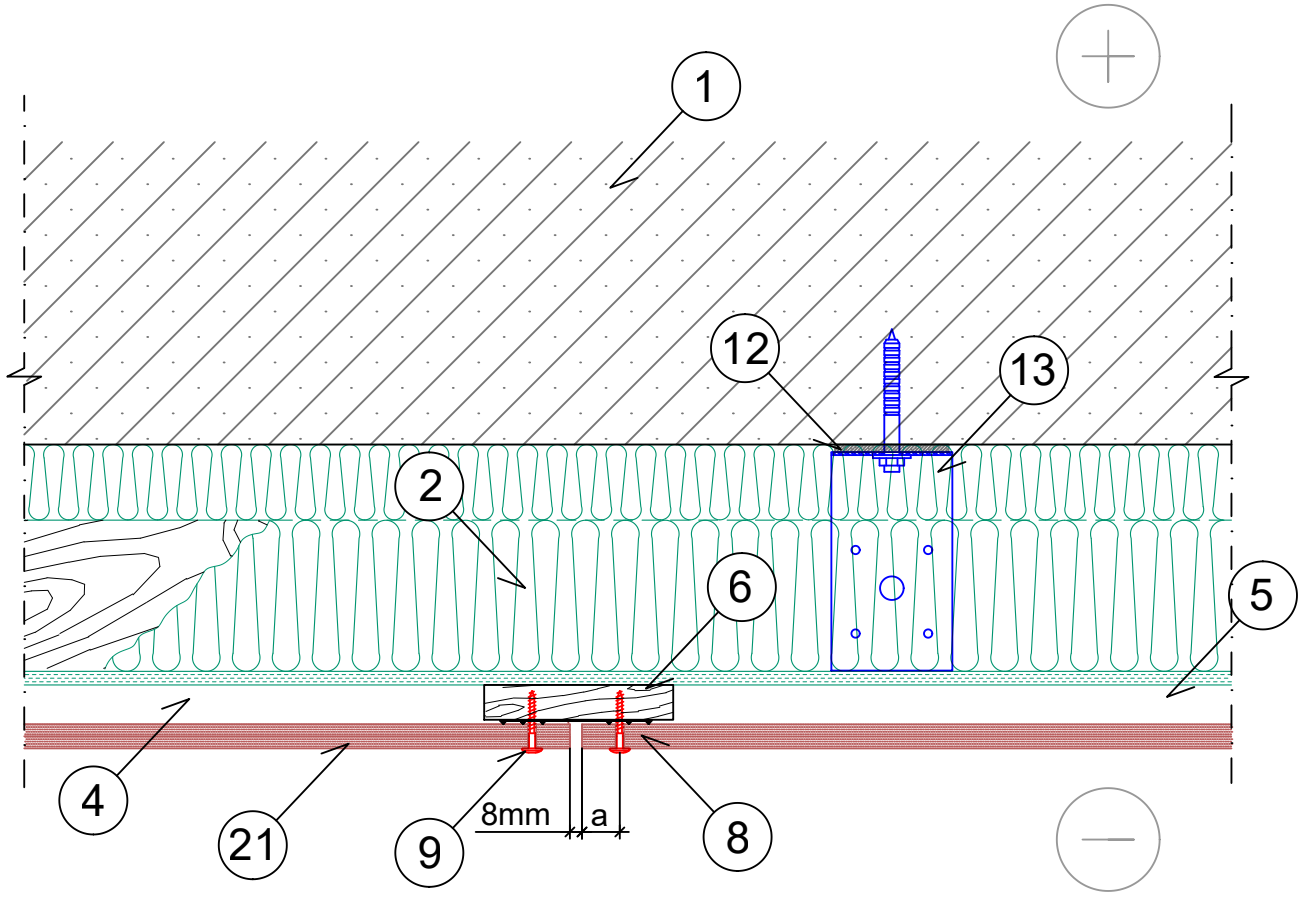

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 25x125mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

a Atstumas nuo krašto min 30mm (maks. 100mm)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 335

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj.

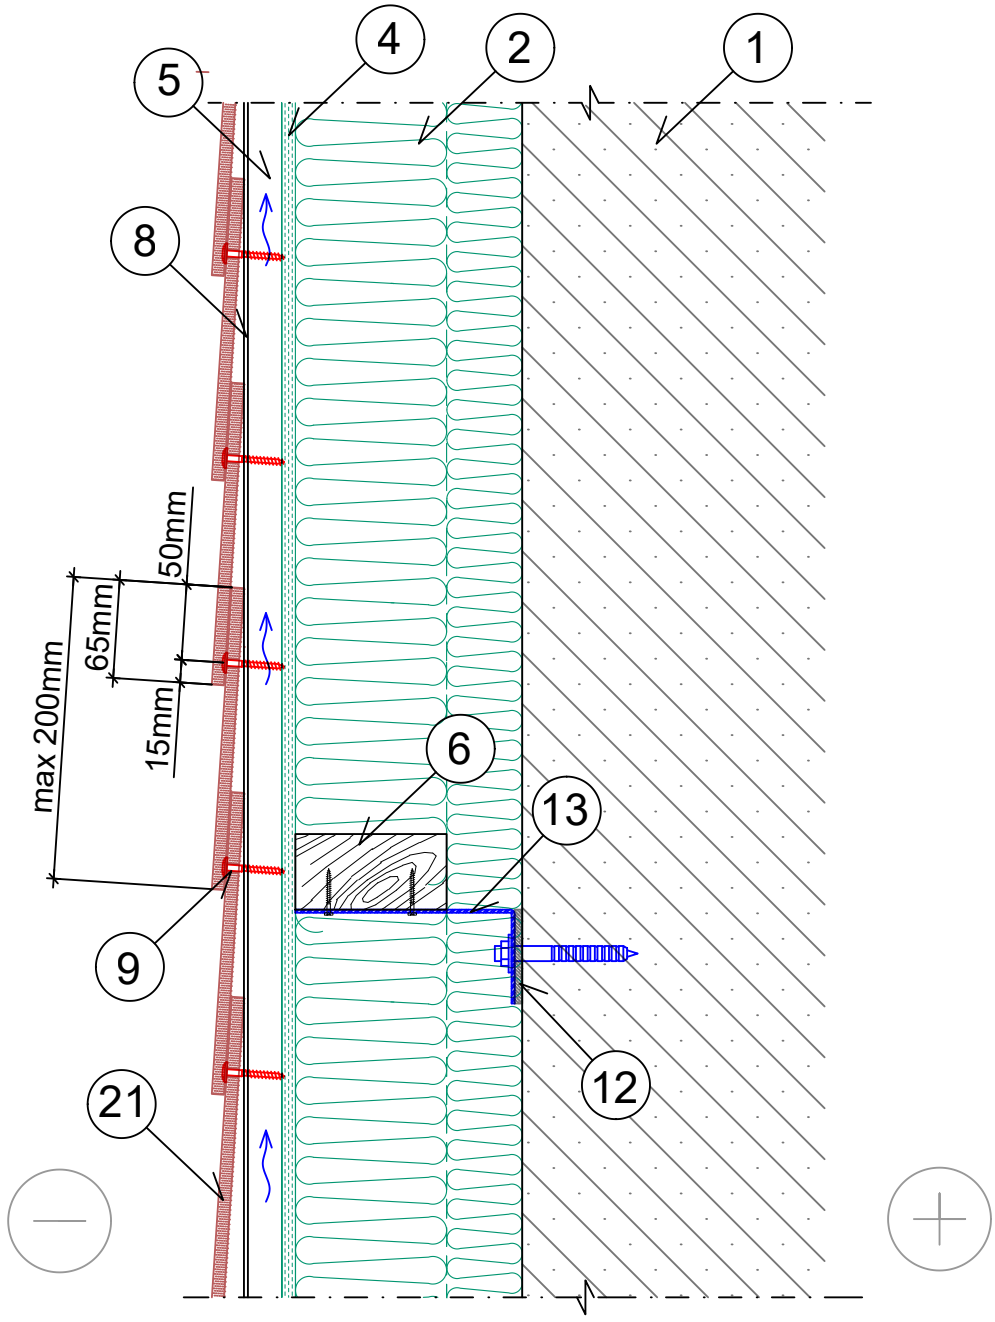

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x38mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 336

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj.

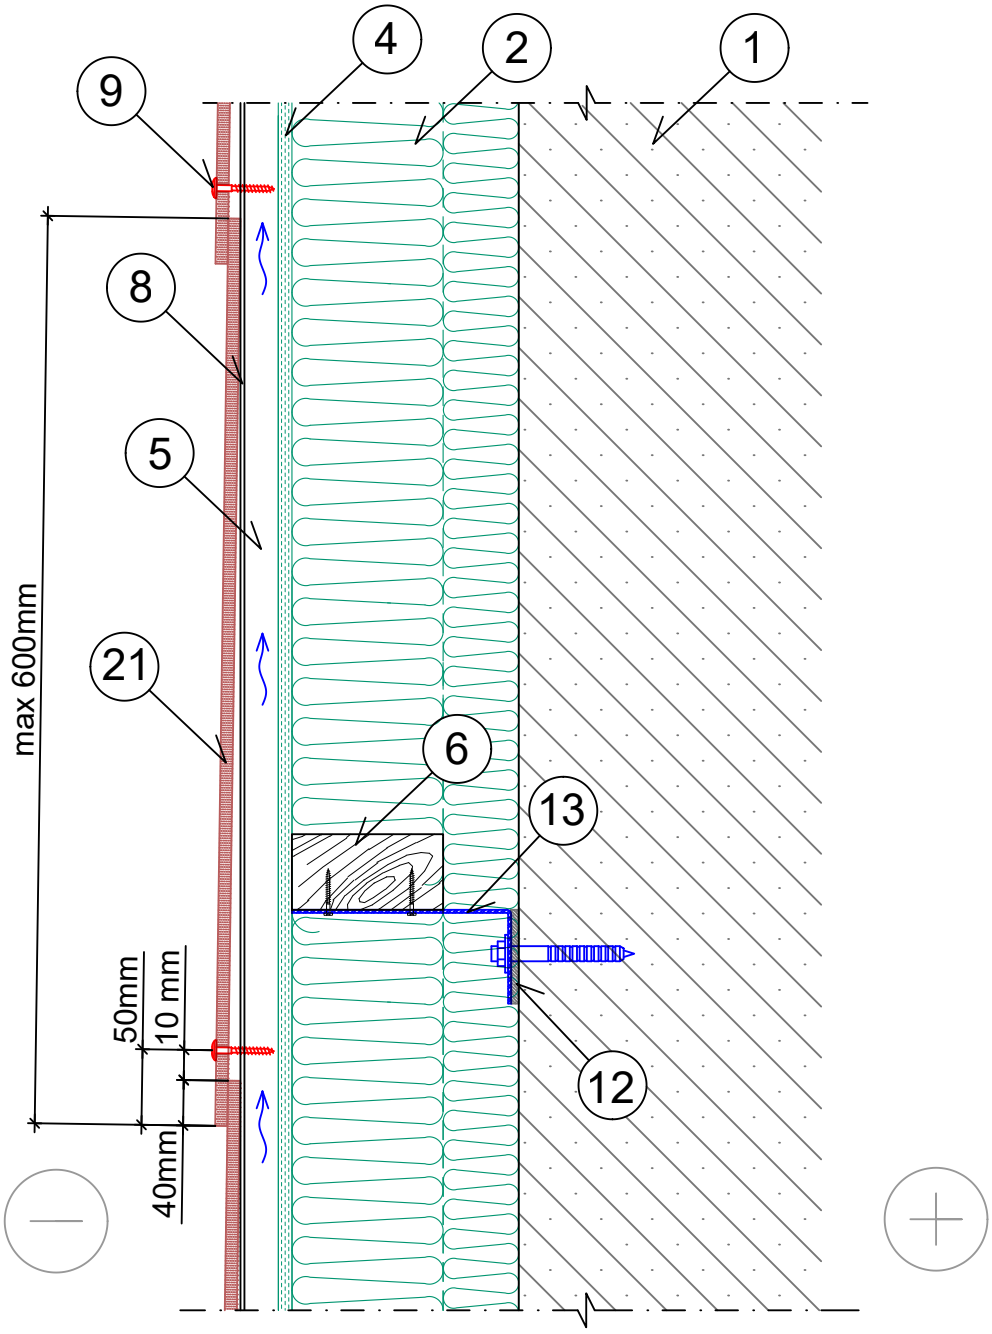

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x44mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 337

Turinys

Swisspearl plokštė, 8mm
Ventiliuojamų fasadų sistema
Medinis karkasas. Vertikalus pj.

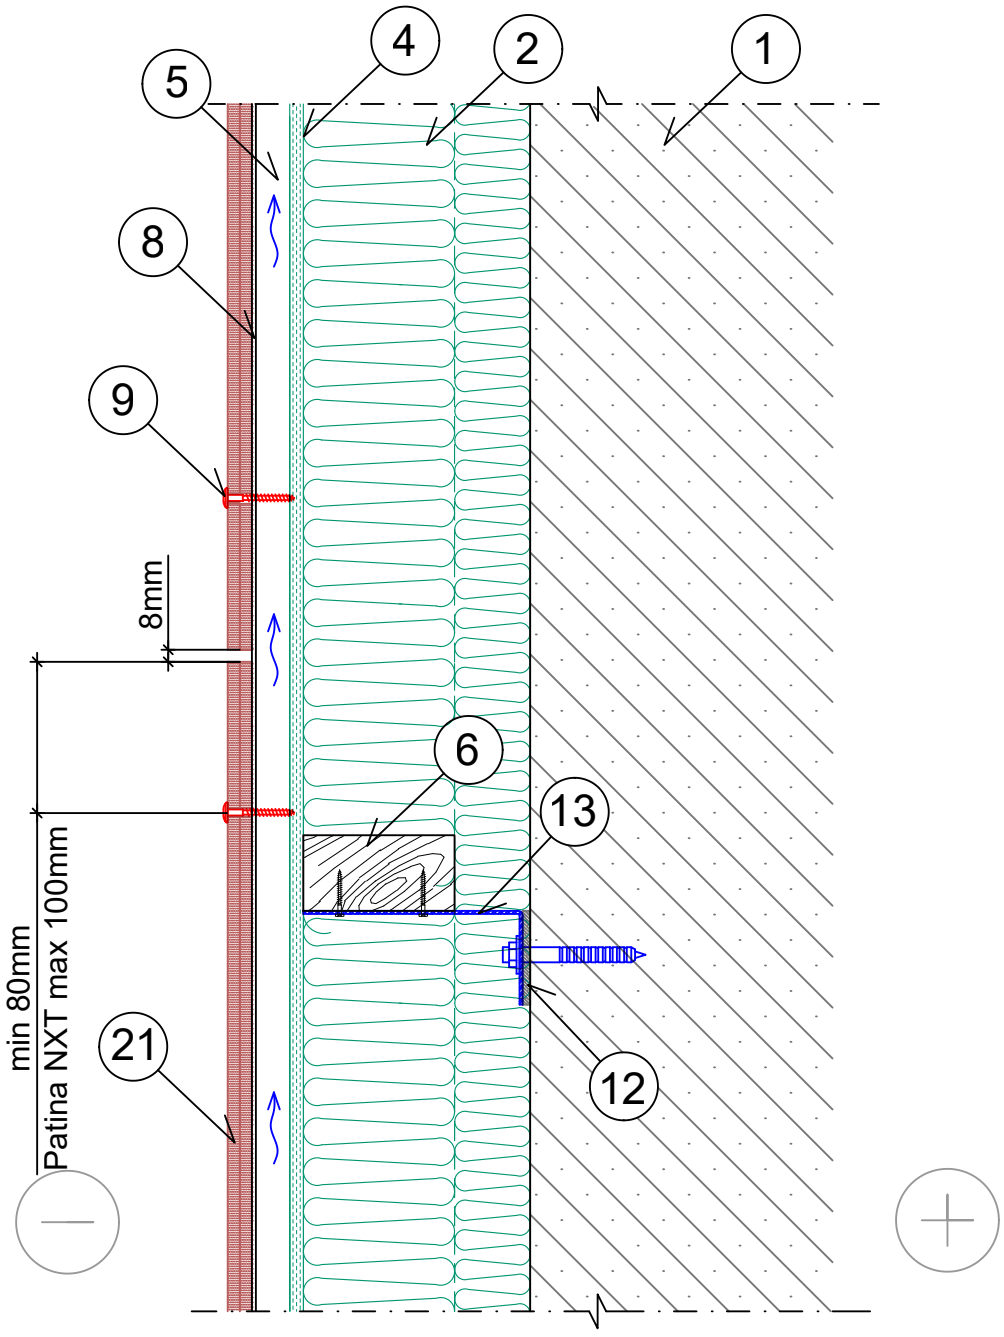

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
2. Šilumos izoliacija
4. Apsauga nuo vėjo - Windstopper
5. Oro tarpas min 25mm
6. Tąšas min 100x50mm
8. Profiliuota EPDM/TPE tarpinė 100mm pločio
9. Fasadiniai sraigtai 4,8x44mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.